


ПЛАН НА ИЗКОПНИТЕ / PLAN EXCAVATION

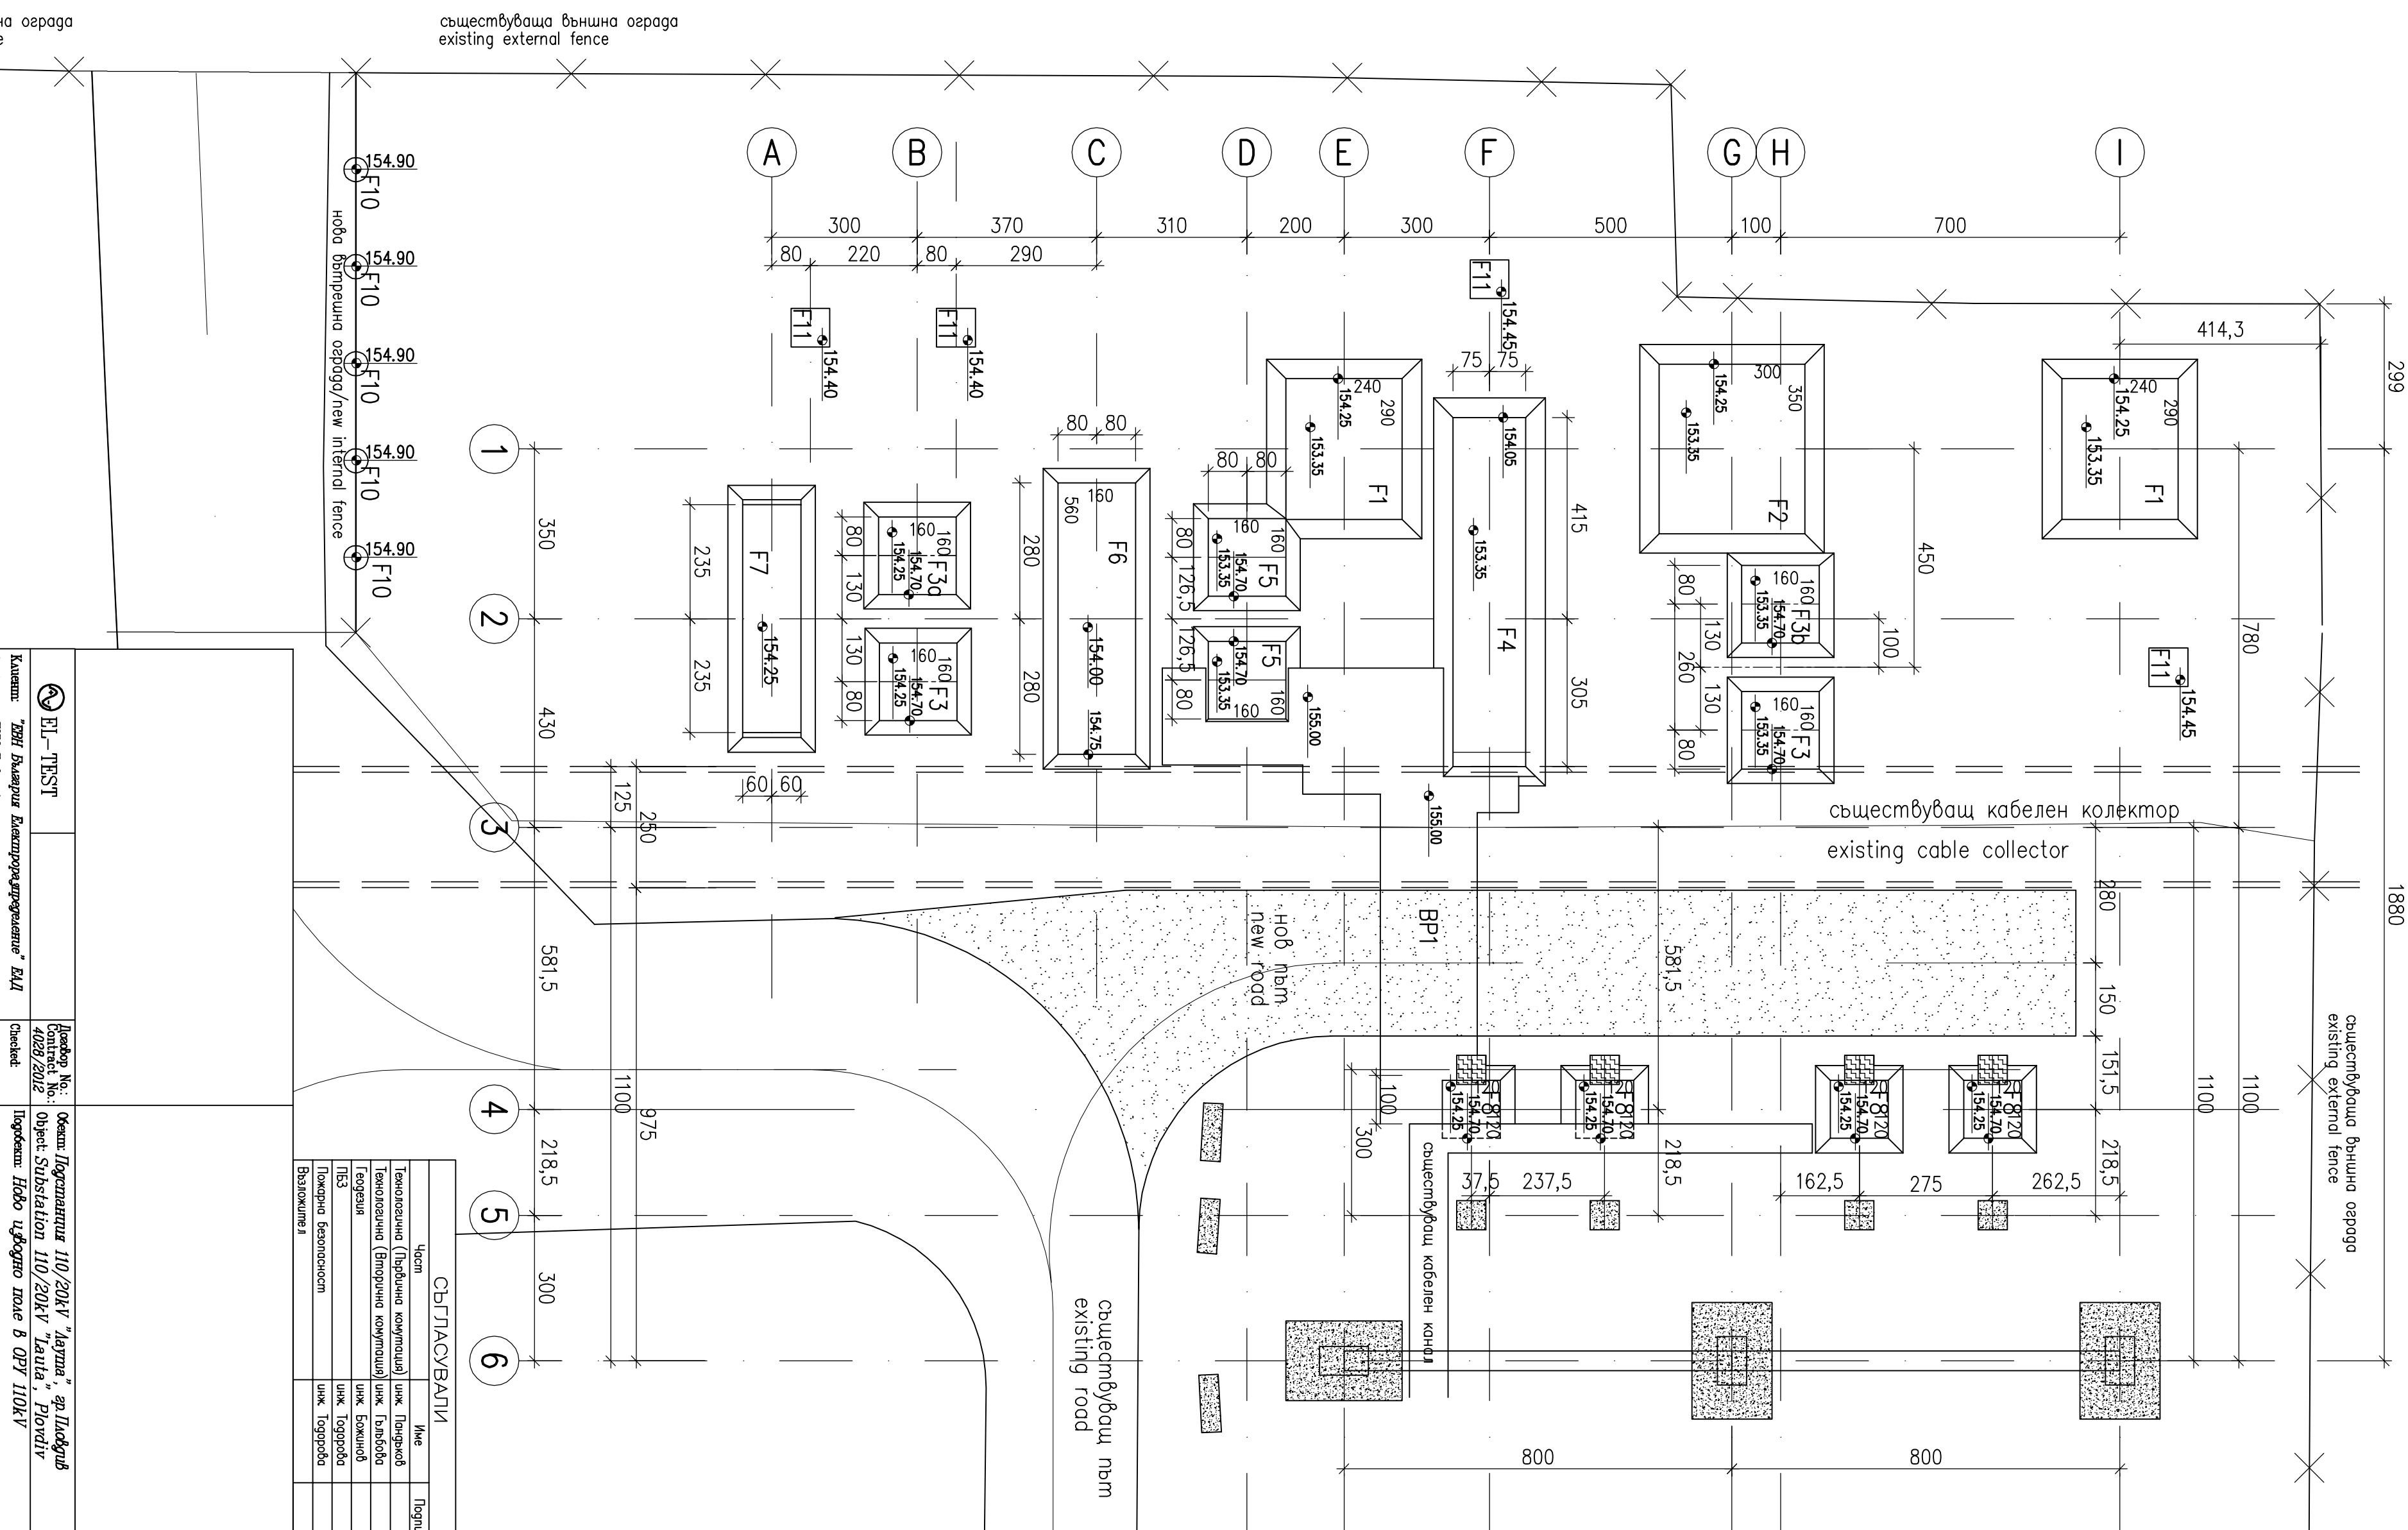

indication	name	pos.	quantity
F1	Foundation for gantry	pos.	1
F2	Foundation for gantry	pos.	2
F3	Foundation under steel structure for disconnector	pos.	4
F4	Foundation under steel structure for line disconnector	pos.	1
F5	Foundation under steel structure for circuit breaker	pos.	1
F5a	Foundation under steel structure for current and voltage transformers	pos.	1
F6	Foundation under steel structure for foundation under steel structure for surge arresters	pos.	1
F7	Foundation under control cable	pos.	4
F8	Foundation for face tower	pos.	1
F10	Foundation for face tower	pos.	5
CC1	Cable channel 60/60mm	pos.	9.00
BPI	Block of pipes for passing of route cable sheet 50/50/70	m.	4.30
		m.	3

	
сгъстеността ст. б. конструкция- разрушаво се цялост	сгъстеността ст. б. конструкция- запазва се
нов фундамент	Ф

1. Да се утврди во којој период ургентностите се јавуваат.
2. Да се утврди каков вид на ургентностите се јавуваат по секој регион.
3. При изготвувањето на планот, поседувајќи 10% од се општински ниво, непосредно предупредувајќи на порозниот бегот.
4. Всушност дајќи преговори, уредувајќи да се запленат
5. и подготвен бегот (24/7).
6. Да се утврди каков вид на ургентностите се јавуваат по секој регион.
7. Да се утврди каков вид на ургентностите се јавуваат по секој регион.
8. Да се утврди каков вид на ургентностите се јавуваат по секој регион.
9. Да се утврди каков вид на ургентностите се јавуваат по секој регион.
10. Всушност дајќи преговори, уредувајќи да се запленат
11. Да се утврди каков вид на ургентностите се јавуваат по секој регион.

1. Foundations to be made in stable ground
2. After excavation works for the foundations the same time to be elapsed
3. In case of wetting of the excavations the 10cm layer of soil have to be digged by hand right before the laying of the lean concrete.
4. All unnecessary mode excavations to be filled with lean concrete 62/70.
5. Foundations to be filled up simultaneously from all sides
6. After the foundations are made backfilling to be completed in layers of 20cm. in optimal humidity until $\gamma = 1.65 \text{ m}^3/\text{m}^3$ is reached, proven by laboratory testing.
7. Anticorrosion to be assembled with mould $\gamma 3 \text{ cm}$
8. Upper edges of foundations will be beveled $\gamma 3 \text{ cm}$
9. Sloping of the slopes on the upper surface of the foundation to perform during the concreting
10. The visible part of the foundation to be coated with Sika Top Seal - 107 Elastic

All dimensions are in cm.

СЫЛАСУВАЛИ		
Чарт	Име	Потри
Теопазичина (Гарьбина компанија)	инж. Папарбо	
Теопазичина (Вторична компанија)	инж. Гарибова	
Геопазичина	инж. Валичић	
ПБЗ	инж. Гогорова	
Поморна безбедност	инж. Гогорова	
Воздухоплов		

Контент: "ЭЭИ Вольерия Контрапунктуральное" ЕЭИ	Проверено: 11/20/2012
ЭЭИ-ТЕСТ	Объект: Подстанции 110/20кВ "Лавта", ар Подстанции 110/20кВ "Лавта", ар Подстанции 110/20кВ "Лавта", ар
Контент: "ЭЭИ Вольерия Контрапунктуральное" ЕЭИ	Проверено: 11/20/2012
ЭЭИ-ТЕСТ	Объект: Подстанции 110/20кВ "Лавта", ар Подстанции 110/20кВ "Лавта", ар Подстанции 110/20кВ "Лавта", ар

Customer: <i>EN Bulgaria</i>	
Product/Model: <i>impeem -</i>	Page: 19
	Topic: 1
Subject: <i>New outgoing feeder 110kV</i>	

Project Manager: -	Section: <i>no</i>	Part: 1	
	Date	06.2019	

			Датум	Колени	Управомениен План	
			Дизајнер	Колени	План на изготвување	

[illegible][illegible]

		Заказ	Смодельно-конструктивно	Шаг
-	-	Part:	Civil work	
		Phase: detailed design		

Page Rev.	346262004	Drawn Date	1:100	File No. per Filename	463 03W 001 01 1 - F
--------------	-----------	---------------	-------	--------------------------	----------------------

[illegible]