




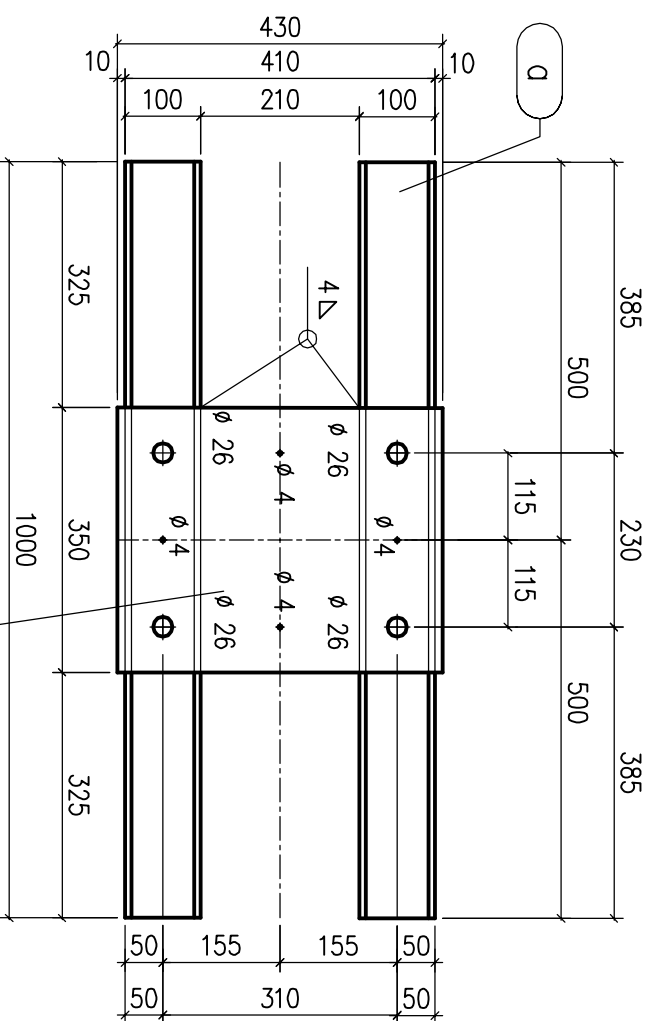

Внимание:
Пробийте след заварка!
Attention:
Bore after welding!

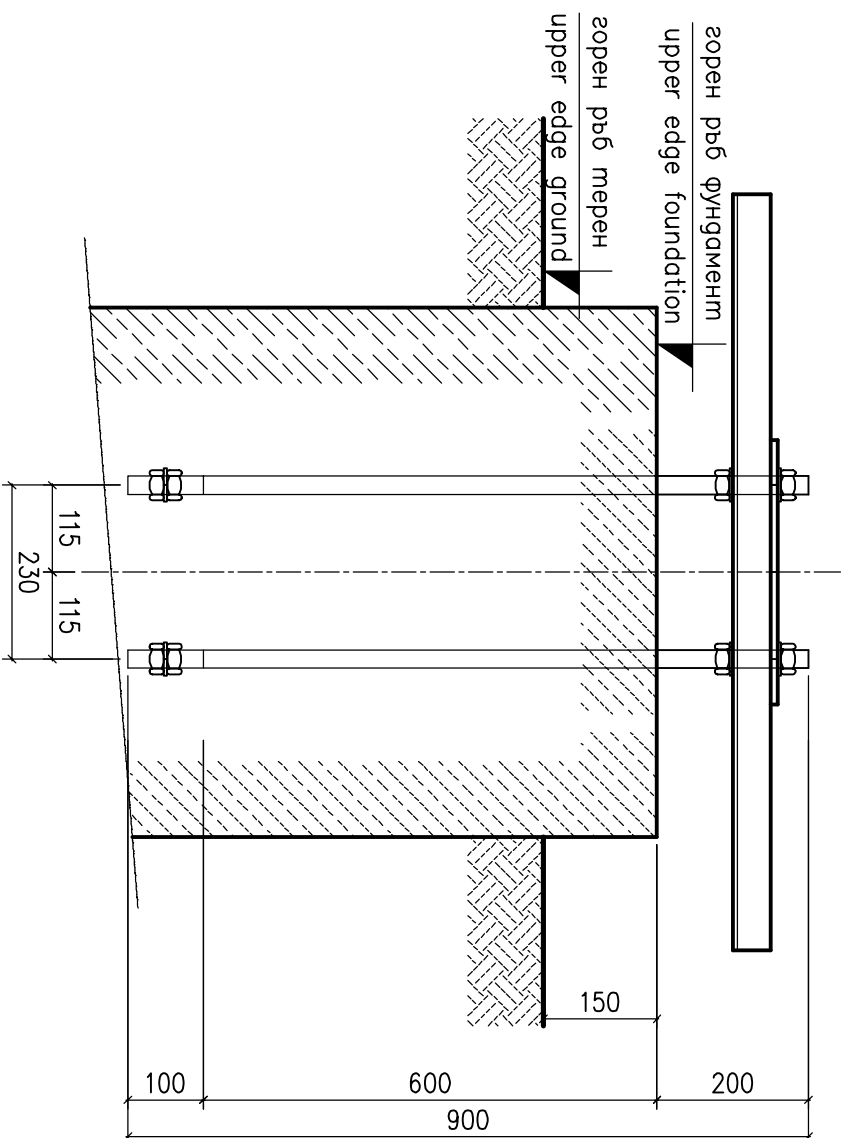

No. позиция position	профил profile	гълъж length mm	бр. pcs	маса – kg		стомана steel	забелѣжка note
				за 1 бр. single	общо total		
а	UPN 100	1000	2	10.60	21.20	S235JRG2	
б	≈ 10.350	430	1	11.82	11.82	S235JRG2	with holes/с отвори
	електроду/electrodes E42 5B 42 H5				0.66		
	Всичко /Total				33.68		

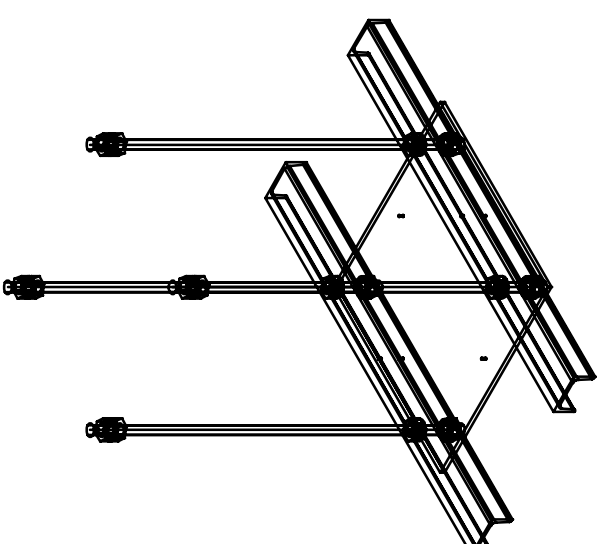

СЫГЛАСУВАЛІ		
Част	Імя	Портис
Тэхналагічная (прадвучна камутация)	цнк. Пандаров	
Тэхналагічная (Вторична камутация)	цнк. Гальбода	
Геодезія	цнк. Бажыной	
ПБЗ	цнк. Тодорада	
Пожарна безапаснасць	цнк. Тодорада	
Вязлошчел		

 EL-TEST		Договор No.: Contract No.: 4028/2012		Обект: Подстанция 110/20kV "Латин", гр. Любичов Object: Substation 110/20kV "Latia", Plovdiv		023.05 Sheet 5 of 7
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria		Проверен: –		Подраздел: Ново изводно поле в ОРУ 110kV		
Разработен проект: – Project Manager: –		Раздел: A3 Section: Part: 1		Subject: New outgoing feeder 110kV		
		Дата: 06.2019		Шаблон за монтаж на анкерни болтове за фундамент F5 Template for installation of anchor bolts for foundation F5		
		Дрaфт: Koleva				
		Designer: Koleva				
		Approved: Todorova				
		Format: A3				