



Saves Your Energy

LABORATORY REPORT
No.: 2068S
Revision: A
Page: 1/5
Date of Test: 16.6.2010

Test object:

Tension clamp SO255 and power arc device SDI27.1.


Purpose of the test and relevant standards:

Part of type test.

Short-circuit test according to EN 50397-2:2009 clause 7.8 with deviation.

Conclusion:

The clamp and power arc device passed the test.

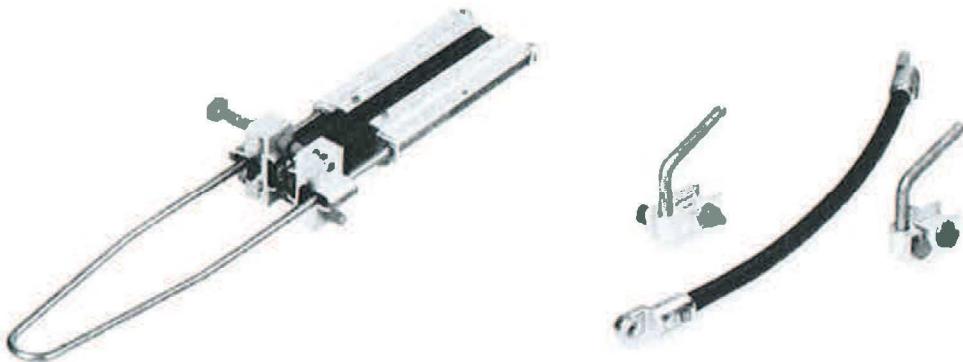

Picture 1: Tested clamp SO255 and power arc device SDI27.1

ENSTO
UTILITY NETWORKS
LABORATORY

Date of Report: 9.2.2011

Tested by: Patrick Ekholm

Reviewed by: Janne Lappalainen

Witnessed by: Sami Hakonen / SGS Fimko

Ordered by: V.Vilenius
Distribution: OHL PD-team

Ensto Utility Networks Laboratory
Ensto Finland Oy

Ensto Mietusen katu 2.
P O Box 77
06101 Pervoo, Finland

Tel +358 204 76 21
Fax +358 204 76 2770

Business ID: 0130215-8
Reg Office: Porvoo

ВАРНО С ОРИГИНАЛА





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2068S

Revision: A

Page: 2/5

1. Test objects


Clamps:

Type: Tension clamp SO255
Batch number: 0-series
Conductor range: 50 – 70 mm²
Conductor diameter: 12,7 – 16,7 mm
Tightening torque: 40Nm
No of pcs: 6

Type: Power arc device SDI27.1
Batch number: 0-series
Tightening torque: 44Nm
No of pcs: 6

Conductors:

Type: SAX-W 70
Used cross-sections: 70 mm²
Manufacturer/Country: Prysmian / Finland
Insulation thickness: 2,4 mm
Total diameter: 14,3 mm
Number of strands: 7
Insulation material: XLPE
Conductor material: AIMgSi
Max. short circuit current: 6,4 kA (+40°C >> +200°C)
Refer to standard: EN50397-1

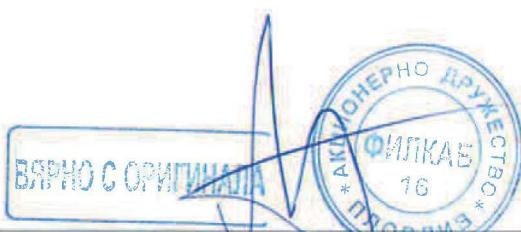




Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2068S
Revision: A
Page: 3/5

2. Testing procedure

Three test arrangements shall be tested. The test arrangement is subjected to one pulse of over-current for 1s. The test arrangement is shown in Picture 2. For this test the earthing rod will be replaced by a straight piece of the same cross-section, shape and material as the earthing rod. The test arrangement is made of two clamps installed on maximum conductor and combined with a test rod. The resistances are measured over reference conductor and the connectors before and after the test.

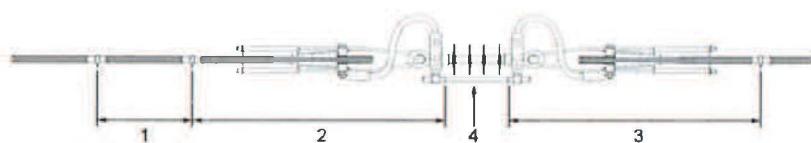

- 1 Resistance measurement reference conductor
- 2 Resistance measurement clamp
- 3 Resistance measurement clamp
- 4 Test rod twice the length of earthing rod

Picture 2: Test arrangement

Requirement:

The change of resistance before and after short circuit shall be less than 50 %. No visible damage shall be observed on the connector or on the cable.





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2068S

Revision: A

Page: 4/5

3. Test results

Sample	Length [mm]		Resistance before [$\mu\Omega$]			Resistance after [$\mu\Omega$]			Change in resistance	Short-circuit current
	Reference	Clamp	Reference	Between measuring points	Clamp	Reference	Between measuring points	Clamp		
1	404	310	192	334	187	191	321	174	-7 %	8.0 kA
2	404	312	192	335	187	191	331	183	-2 %	8.0 kA
3	404	309	193	351	203	193	325	177	-13 %	8.3 kA
4	404	316	193	330	179	193	326	175	-2 %	8.3 kA
5	410	316	197	324	172	197	323	171	-1 %	8.3 kA
6	410	312	197	319	169	197	320	170	1 %	8.3 kA

Table 1: Test data

Summary:

All samples fulfilled test requirements.

Deviation

The standard requires an over-current pulse of 10kA. In this case the pulse is lower because the conductor is not specified to withstand an over-current pulse of 10kA.





Saves Your Energy


LABORATORY REPORT

No.: 2068S

Revision: A

Page: 5/5

4. Pictures

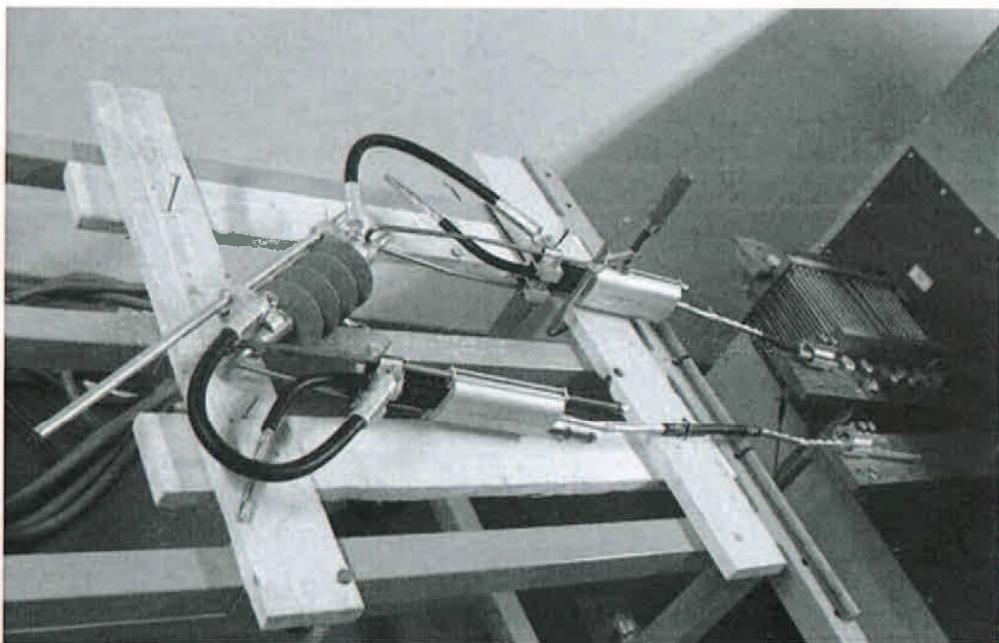

Picture 3: Test setup

5. Test equipment

ID	TYPE	MODEL	PURPOSE
SM3	Short-circuit transformer	230 kVA	Supply for s-c test
L160	Analog input/output module	cFP-AIO-610	DC-current measurement
L163	Thermocouple module	cFP-TC-125	Voltage drop measurements
L164	Thermocouple module	cFP-TC-125	Voltage drop measurements
L56	Torque wrench	BDS 80 E	Torque adjustment
L68	Scopemeter	105B	Short-circuit characteristics

6. Test Id

857

7. Revision history

A



Venus Greenhouse Test

Customer:



Ensto Sekko Oy
Janne Lappalainen
P.O. Box 51
FI-06101 Porvoo


Research Contract:

EnstoSekkoLappalainenso171209HS.pdf
Ensto Test Id: 842 / 14.5.2010

Target:

Test Item	Code	Manufacturer	Q'ty
Tension clamp	SO255	Ensto UN	2

Picture of the tested sample has been taken before the test.

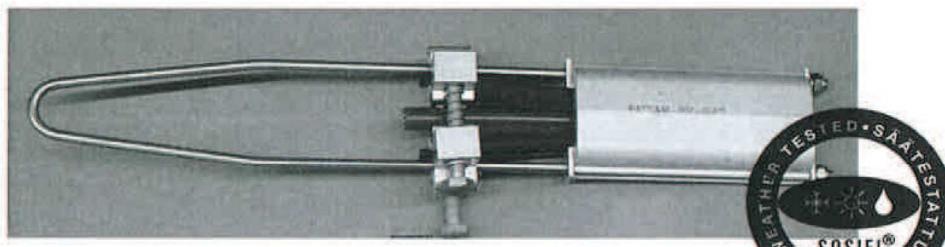

Testing time:

The start of the test: 24th of June, 2010
The end of the test: 5th of August, 2010
Total test time 1000 hours

CORROSION

Purpose of the test:

To test the withstand of the samples to prohesion mist spray.

Test method:

The strain of the test is made according to the standard EN 50483-6 8.4.2.2 Gas atmosphere (Method 2). The test is a prohesion test. The test cycle consists of 0.05 % NaCl and 0.35 % (NH₄)₂SO₄ salt mist at the ambient temperature of 25 ± 3 °C for one hour and one hour long drying time at the ambient temperature of 35 °C. This test cycle is repeated for 500 times.

Validation of test method:

The test method was defined according to the requirements of the customer.

The test is used for comparative test of materials. The test conditions have some correlation with the real life conditions because the salt concentration is not very high. However, at the end





Solar Simulator

Solar Simulator Finland Ltd.

of the drying period the concentration of the salt solution is very high.


Actions done:

The samples were attached to a test casing after which the samples were placed into a prohesion mist chamber. The prohesion liquid solution was made to a purified water by using pro analysi sodium chloride and pro analysi ammonium sulphate. The amount of total impurities in the used salts was max. 0.5 % (in the standard 0.3 %). The pH of the solution was measured with a pH-meter to be 5.4. On a separate test a collecting receptacle with a collecting surface of 80 cm² collected 2 ml of prohesion solution per hour averaged over a period of 16 hours.

The samples were attached with plastic cable ties to the sample stand. The angle of the sample stand was 60° from horizontal. The sample was situated into a test chamber and the test lasted for 1000 hours.

The samples were photographed at an interval of one test week. After the test the samples were washed in running tap water for five minutes. The temperature of the tap water was 30°C. After that the samples were rinsed in distilled water and then dried with an air blast.

The ambient temperature and relative humidity in the test chamber during 12 test cycles is presented in the figure.

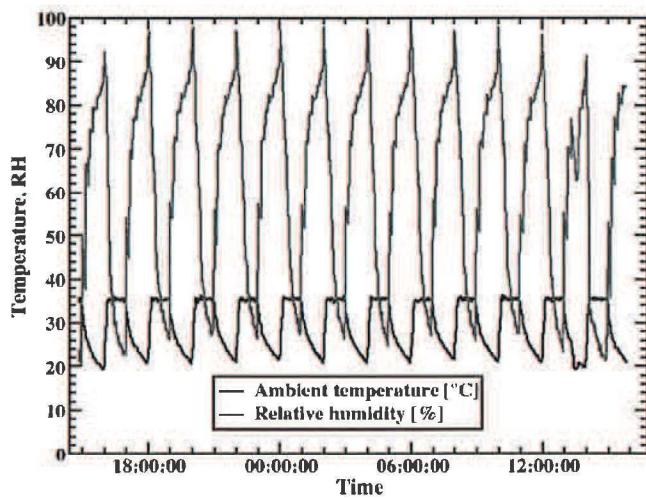



Solar Simulator





Solar Simulator Finland Ltd.

Test Report
Confidential

3/4

ref.no.: SO255_EnstoSekkoLappalainentr240610TO.pdf

Tension clamp, SO255, Samples A and B, Ensto UN (Pictures of the sample were taken: Top row: before the test, after one week, 2nd row: after two weeks, after three weeks, 3rd row: after four weeks, after five weeks, Bottom row: after the test and after washing the samples.)

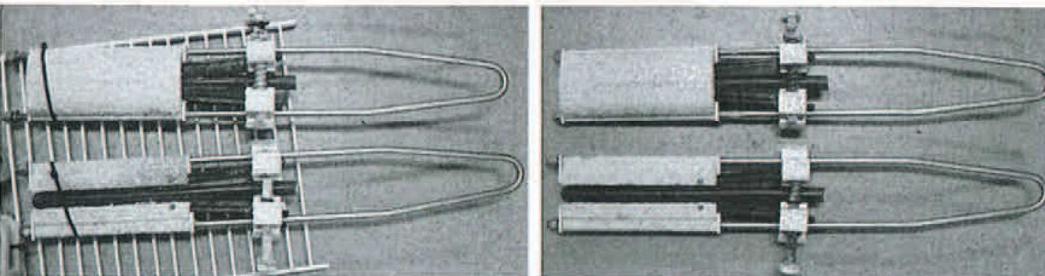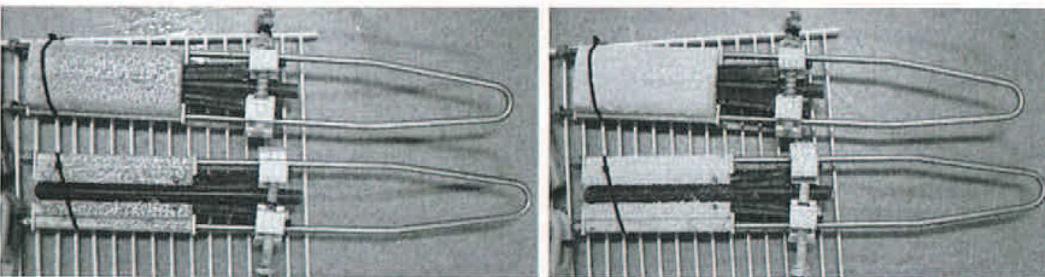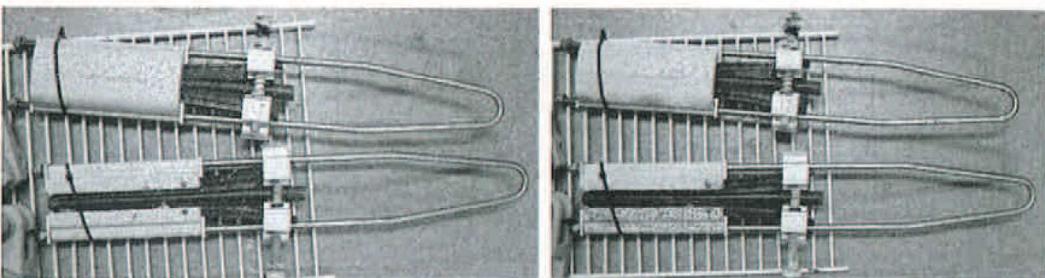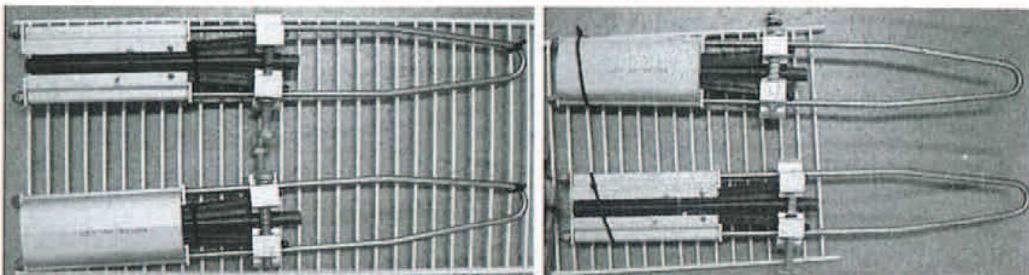

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Keskiläntie 5 Tel. +358 (0)2 474 1600 ID 1045853-3
FI-20660 Littoinen Fax +358 (0)2 474 1629 www.solarsimulator.com





Conclusions:

The strain for the samples was prohesion mist.

The degradation in the samples was restricted only to the top layers of the cover parts of the samples.

The **SO255** samples made by Ensto UN passed the visual test.

Analysis:

Remarks:

Samples were photographed at an interval of one test week. The photographs were sent by email to the customer.

Used measuring equipment:

Prohesion chamber, No. 22

Temperature: No. 42 / Ch4_T1, calibrated 28th June, 2010, calibration is valid

Humidity: No. 42 / RH_AUX, calibrated 28th June, 2010, calibration is valid

pH: Fastech FT11, calibrated 28th June, 2010, calibration is valid

Actions, operations and reporting are in accordance with IEC/ISO 17025 'General requirements for the competence of testing laboratories'.

Signatures:

Timo Oksa
Littoinen, 5th of August, 2010





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT
No.: 2180S
Revision: A
Page: 1/5
Date of Tests: 28.6.-9.8.2010

Test object:

Tension clamp SO255.

Purpose of the test and relevant standards:

Part of type test.

Climatic ageing test, method 2 (UV-test), according to EN 50397-2:2009, clause 7.10.2.2.

Conclusion:

The tension clamp passed the test.



Picture 1: Tested product SO255.

ENSTO
UTILITY NETWORKS
LABORATORY

Date of Report: 31.5.2011

Tested by: Kari Malinen

Reviewed by: Janne Lappalainen

Witnessed by: Sami Hakonen / SGS Fimko

Ordered by: V.Vilenius
Distribution: OHL PD-team

Ensto Utility Networks Laboratory
Ensto Finland Oy

Ensto Miettisen katu 2,
P O Box 77
06101 Porvoo, Finland

Tel +358 204 70 21
Fax +358 204 76 2770

Business ID: 0130215-8
Reg Office Porvoo

БАРНО С ОРИГИНАЛА





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT
No.: 2180S
Revision: A
Page: 2/5

1. Test object

Tension clamp:

Type:	Tension clamp SO255
Batch number:	0-series
Conductor range:	50 – 70 mm ²
Conductor diameter:	12,7 – 16,7 mm
Tightening torque:	40Nm
No of pcs:	2





2. Testing procedure

2.1 Simulated solar radiation test (UV-test)


The test was carried out in an enclosure, where an irradiance of 0, 83 kW/m² with the spectral distribution given in Table 1 was provided over an irradiation measurement plane of 900 mm x 900 mm. This value includes any radiation reflected from the test enclosure. The radiation was produced with 20 pcs of 300 W Ultra-Vitalux lamps of Osram with burning age (50%) 1000 h. The distance to the measurement plane was 700 mm.

The test consists of 56 daily cycles (8 weeks). Each cycle consist of 20 h irradiation and 4 h darkness, Picture 2. The temperature was maintained at 55±2 °C during the irradiation period and at 25±2 °C during the darkness period. The temperature was measured with a thermocouple in a point 40 mm below the measurement plane at half the distance between the specimen and the wall.

Spectral region	Ultra-violet B	Ultra-violet A	Visible			Infra-red
Bandwidth	0,28 µm - 0,32 µm	0,32 µm - 0,40 µm	0,40 µm - 0,52 µm	0,52 µm - 0,64 µm	0,64 µm - 0,78 µm	0,78 µm - 3,00 µm
Irradiance measured	9,1 W/m ²	47,3 W/m ²	53,0 W/m ²	105,1 W/m ²	33,3 W/m ²	578,6 W/m ²
Std. requirements Irradiance Tolerance	5 W/m ² ±35 %	63 W/m ² ±25 %	200 W/m ² ±10 %	186 W/m ² ±10 %	174 W/m ² ±10 %	492 W/m ² ±20 %

Table 1: Spectral energy distribution and permitted tolerances

Temperature

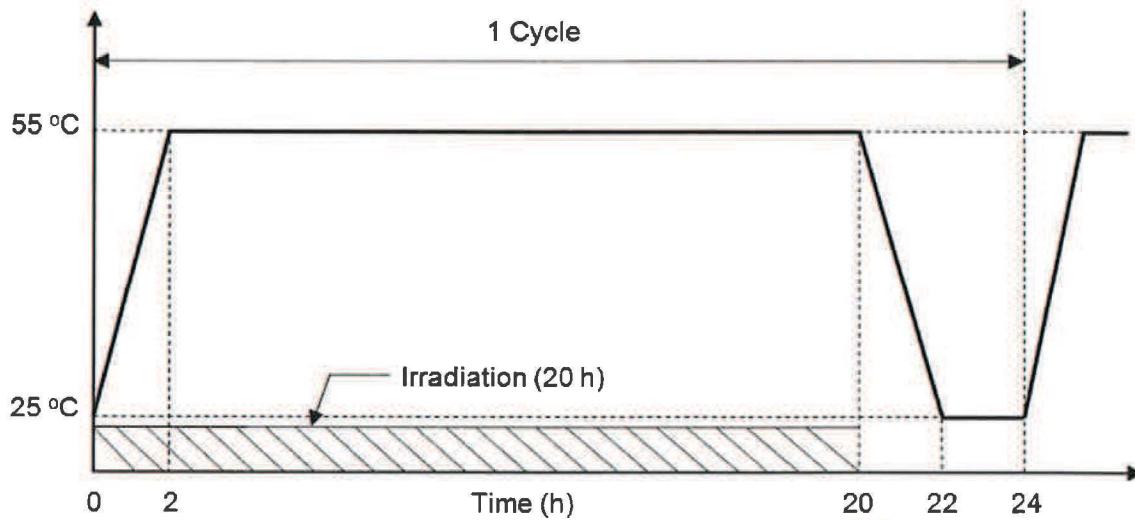

Picture 2: Temperature-radiation-time relationships





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2180S

Revision: A

Page: 4/5

Requirements

Simulated solar radiation test (UV-test)

The sample may not have any degradation, which could affect the normal function and the identification marking shall be legible.

Damage and failure load test

Regarding damage load, the test is passed if no permanent deformation, which can affect the proper function of the fitting, occurs at or below the specified mechanical minimum damage load.


Regarding failure load, the test is passed if failure of the fitting does not occur at a load less than or equal to the specified minimum failure load.

3. Test results

Test results for damage and failure load test can be founded in test report:
2048_SO255_Damage_and_failure_load_test_TR.pdf

Summary:

No visual degradation could be noticed. The markings are clearly legible.

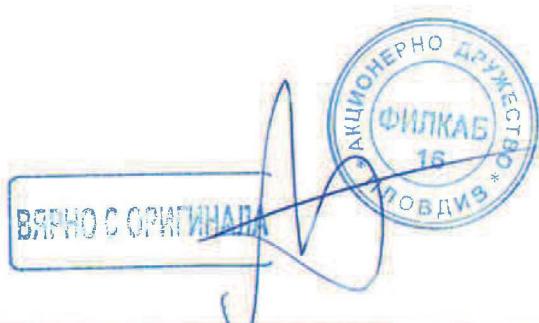





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT
No.: 2180S
Revision: A
Page: 5/5


4. Pictures

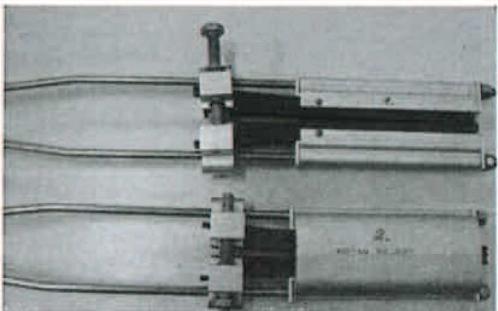

Picture 2: Tension clamps before test.

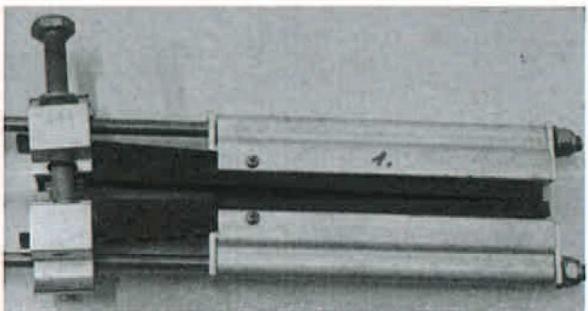

Picture 3: Sample 1 after test.

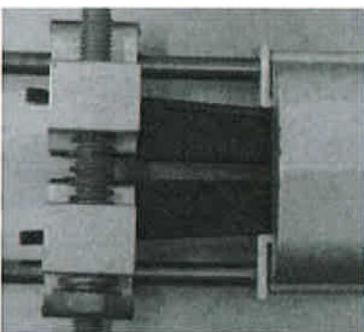

Picture 4: Sample 2 after test.

5. Test equipment

ID	TYPE	MODEL	PURPOSE
UV1	UV-radiation chamber	Ensto	Climate testing
L112	Thermometer	Center 309	Temperature measurements

6. Test Id

881

7. Revision history

A





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2170S

Revision: A

Page: 1/6

Date of Tests: 8.7.-1.9.2010

Test object:

End cap ENSTO PMR2720.

Purpose of the test and relevant standards:

Part of type test.

Climatic ageing test, method 2 (UV-test), according to EN 50397-2:2009, clause 7.11.2.3.2.

Conclusion:

The end cap passed the test.



Picture 1: Tested product PMR2720.

ENSTO
UTILITY NETWORKS
LABORATORY

Date of Report: 23.5.2011

Tested by: Kari Malinen

Reviewed by: Janne Lappalainen

Witnessed by: Sami Hakonen / SGS Fimko

Ordered by: M. Salonen
Distribution: MSa, VV

Ensto Utility Networks Laboratory
Ensto Finland Oy

Ensto Miettisen katu 2,
P O Box 77
06101 Porvoo, Finland

Tel +358 204 76 21
Fax +358 204 76 2770

Business ID 0130215-8
Reg Office: Porvoo

ВСТРОЮ С ОРИГИНАЛА





2. Testing procedure

2.1 Simulated solar radiation test (UV-test)


The test was carried out in an enclosure, where an irradiance of $0,83 \text{ kW/m}^2$ with the spectral distribution given in Table 1 was provided over an irradiation measurement plane of $900 \text{ mm} \times 900 \text{ mm}$. This value includes any radiation reflected from the test enclosure. The radiation was produced with 20 pcs of 300 W Ultra-Vitalux lamps of Osram with burning age (50%) 1000 h. The distance to the measurement plane was 700 mm.

The test consists of 56 daily cycles (8 weeks). Each cycle consist of 20 h irradiation and 4 h darkness, Picture 2. The temperature was maintained at $55 \pm 2^\circ\text{C}$ during the irradiation period and at $25 \pm 2^\circ\text{C}$ during the darkness period. The temperature was measured with a thermocouple in a point 40 mm below the measurement plane at half the distance between the specimen and the wall.

Spectral region	Ultra-violet B	Ultra-violet A	Visible			Infra-red
Bandwidth	$0,28 \mu\text{m} - 0,32 \mu\text{m}$	$0,32 \mu\text{m} - 0,40 \mu\text{m}$	$0,40 \mu\text{m} - 0,52 \mu\text{m}$	$0,52 \mu\text{m} - 0,64 \mu\text{m}$	$0,64 \mu\text{m} - 0,78 \mu\text{m}$	$0,78 \mu\text{m} - 3,00 \mu\text{m}$
Irradiance measured	$9,1 \text{ W/m}^2$	$47,3 \text{ W/m}^2$	$53,0 \text{ W/m}^2$	$105,1 \text{ W/m}^2$	$33,3 \text{ W/m}^2$	$578,6 \text{ W/m}^2$
Std. requirements Irradiance Tolerance	$5 \text{ W/m}^2 \pm 35\%$	$63 \text{ W/m}^2 \pm 25\%$	$200 \text{ W/m}^2 \pm 10\%$	$186 \text{ W/m}^2 \pm 10\%$	$174 \text{ W/m}^2 \pm 10\%$	$492 \text{ W/m}^2 \pm 20\%$

Table 1: Spectral energy distribution and permitted tolerances

Temperature

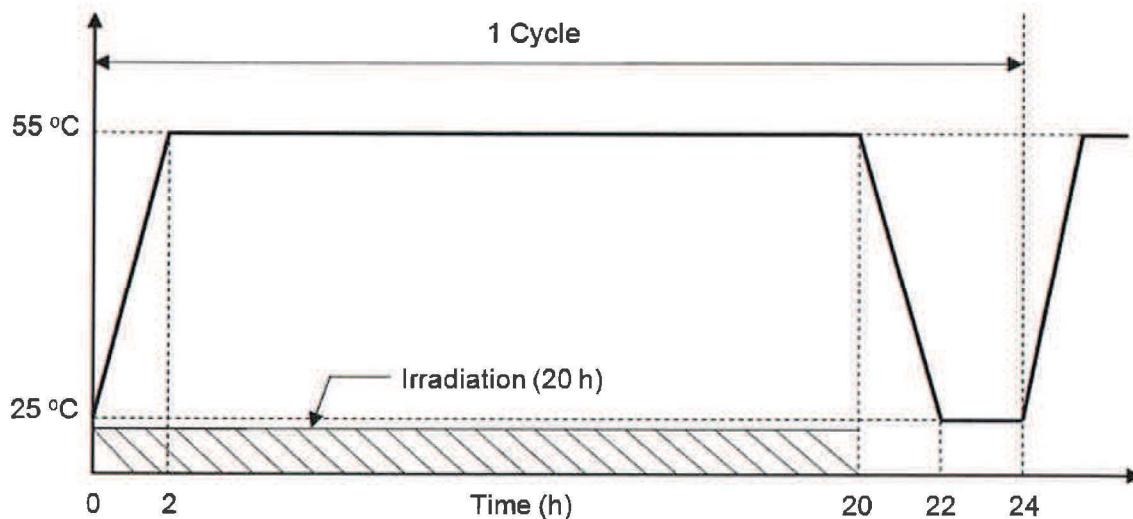

Picture 2: Temperature-radiation-time relationships





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2170S

Revision: A

Page: 5/6

4. Pictures



Picture 2: End cap before UV-test.



Picture 3: End cap after Uv-test.



Picture 4: Markings on the end cap.





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2335S

Revision: A

Page: 1/6

Date of Tests: 13.7.-7.9.2011

Test object:

Bird protector SP63 for tension clamp SO255

Purpose of the test and relevant standards:

Climatic ageing test, method 2 (UV-test), according to EN50397-2, clause 7.11.2

Conclusion:

The bird protector passed the test.



Picture 1: SP63

Date of Report: 22.12.2011

Tested by: Kari Malinen

Reviewed by: Janne Lappalainen

Ordered by: V. Vilenius

Distribution: Bell team

Ensto Utility Networks Laboratory
Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2,
P.O.Box 77
08101 Porvoo, Finland

Tel. +358 204 76 21
Fax +358 204 76 2770

Business ID: 0130215-B
Reg. Office: Porvoo





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2335S

Revision: A

Page: 2/6

1. Test objects

Bird protector:

Type: SP63

Material: PP (Borealis is BC650MO) + 5% preblack 702-50

No of pcs: 4



2. Testing procedure

2.1 Simulated solar radiation test (UV-test)


The test was carried out in a chamber, where an irradiance of $0,83 \text{ kW/m}^2$ with the spectral distribution given in Table 1 was provided over an irradiation measurement plane of 900 mm x 900 mm. This value includes any radiation reflected from the test chamber. The radiation was produced with 20 pcs of 300 W Ultra-Vitalux lamps of Osram with burning age (50%) 1000 h. The distance to the measurement plane was 700 mm.

The test consists of 56 daily cycles (8 weeks). Each cycle consists of 20 h irradiation and 4 h darkness, Picture 2. The temperature was maintained at $55 \pm 2^\circ\text{C}$ during the irradiation period and at $25 \pm 2^\circ\text{C}$ during the darkness period. The temperature was measured with a thermocouple in a point 40 mm below the measurement plane at half the distance between the specimen and the wall.

Spectral region	Ultra-violet B	Ultra-violet A	Visible			Infra-red
Bandwidth	0,28 μm - 0,32 μm	0,32 μm - 0,40 μm	0,40 μm - 0,52 μm	0,52 μm - 0,64 μm	0,64 μm - 0,78 μm	0,78 μm - 3,00 μm
Irradiance measured	9,1 W/m^2	47,3 W/m^2	53,0 W/m^2	105,1 W/m^2	33,3 W/m^2	578,6 W/m^2
Std. requirements Irradiance Tolerance	5 W/m^2 $\pm 35\%$	63 W/m^2 $\pm 25\%$	200 W/m^2 $\pm 10\%$	186 W/m^2 $\pm 10\%$	174 W/m^2 $\pm 10\%$	492 W/m^2 $\pm 20\%$

Table 1: Spectral energy distribution and permitted tolerances

Temperature

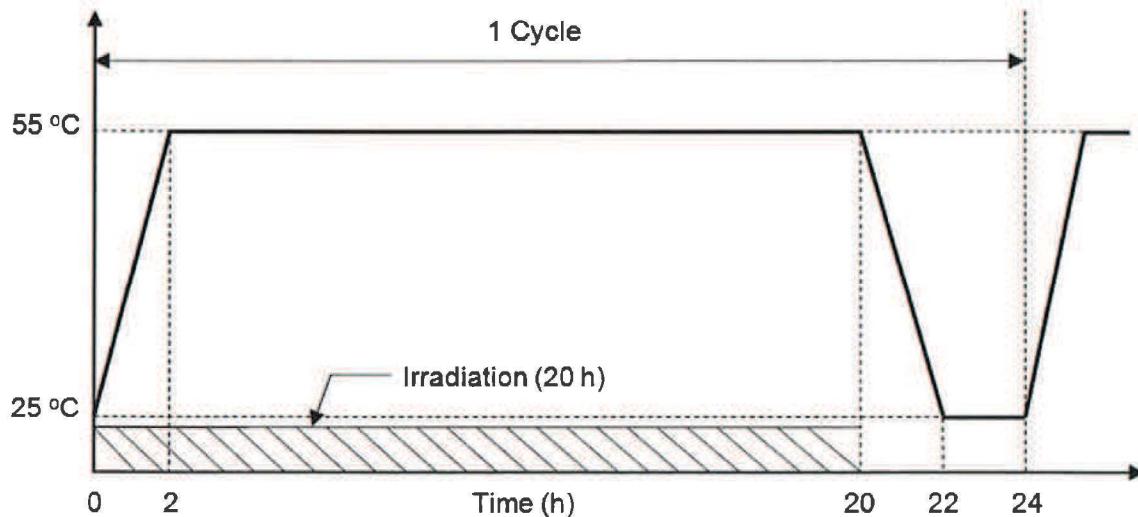

Picture 2: Temperature-radiation-time relationships





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2335S

Revision: A

Page: 4/6

Requirements

The sample may not have any degradation, which could affect the normal function and the identification marking shall be legible.

3. Test results

No visual degradation could be noticed and the markings were clearly legible.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





Saves Your Energy

LABORATORY REPORT

No.: 2335S

Revision: A

Page: 5/6

4. Pictures



Picture 3: Samples before the test



Picture 4: Samples after the test





AKKREDITOINTITODISTUS

ACCREDITATION CERTIFICATE

**ENSTO FINLAND OY
ENSTO UTILITY NETWORKS LABORATORY
PORVOO**

T284

on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T284.

Akkreditointipäätös on voimassa 25.11.2018 asti.

Tiedot akkreditoinnin pätevyysalueesta ja voimassaolosta on esitetty verkkosivulla www.finas.fi.

is testing laboratory No. T284 accredited by FINAS Finnish Accreditation Service.

The accreditation decision is valid until 25.11.2018.

Information about the scope and the current status of the accreditation is available on the web page www.finas.fi.

Toimielin täyttää seuraavan standardin vaatimukset:

The above body conforms to the requirements of the following standard:

SFS-EN ISO/IEC 17025:2005

Esopo 25.11.2014


Leena Tikkanen


Mika Penttilä

EVN**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: „Филкаб“ АД (наименование на участника)

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: Доставка на опъвателни клеми и изолации за опъвателни клеми за CCX

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Прогнозно количество	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	Опъвателна клема за изолиран проводник CCX за PAS система за сечение – 50 mm ² и 70 mm ²	Бр.	570	63,15	35 995,50
2	Изолация за опъвателна клема за CCX проводник за PAS система – 50mm ² и 70 mm ²	Бр.	570	33,39	19 032,30
Обща стойност, в лева, без включен ДДС⁴:					55 027,80

Обща стойност, в лева, без включен ДДС, словом: петдесет и пет хиляди, двадесет и седем лева и осемдесет стотинки.

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързвачи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Дата 13.04.2017 г.

УЧАСТНИК:
(подпись и печать)

Атанас Танчев

Изпълнителен директор на Филкаб АД



⁴ При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /нататък/ Атанас Иванов Танчев (трите имена)
в качеството си на Изпълнителен директор (дължност)
на Филкаб АД (наименование на участника)
ЕИК/Булстар/EFH 115328801.....

**Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“**

ДЕКЛАРИРАМ:²

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
реабилитиран съм (**ненужното се зачертава**) за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен
срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печат)

Атанас Танчев



²

1. Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Никола Тодоров Аврамов (трите имена)
в качеството си на Председател на Съвета на Директорите (дължност)
на Филкаб АД (наименование на участника)
ЕИК/Булstat/EIN 115328801.....

**Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“**

Д Е К Л А Р И Р А М:²

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
реабилитиран съм (ненужното се зачертава)/ за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен соок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печать)

Никола Аврамов



²

1. Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Маргарит Стефанов Георгиев (трите имена)
в качеството си на Член на Съвета на Директорите (дължност)
на Филкаб АД (наименование на участника)
ЕИК/Булстад/ЕИН 115328801.....

**Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“**

ДЕКЛАРИРАМ:²

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
реабилитиран съм (ненужното се зачертава)/ за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печать)

Маргарит Георгиев



²

1. Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Иван Стойков Куков (трите имена)
в качеството си на Член на Съвета на Директорите (дължност)
на Филкаб АД (наименование на участника)
ЕИК/Булстар ЕН 115328801

**Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“**

ДЕКЛАРИРАМ:²

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
реабилитиран съм (ненужното се зачертава)/ за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печать)

Иван Куков



²

1. Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Румен Христов Цанков (прите имена)
в качеството си на Член на Съвета на Директорите (дължност)
на Филкаб АД (наименование на участника)
ЕИК/Булстар ЕФН 115328801

**Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“**

ДЕКЛАРИРАМ:²

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
~~реабилитиран съм (ненужното се зачертава)~~/ за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печать)

Румен Цанков



2

1. Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /ната/Лъчезар Манолов (трите имена)
в качеството си на Член на Съвета на Директорите (должност)
на Филкаб АД (наименование на участника)
ЕИК/Булстар ЕГН 115328801.....

**Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-З с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“**

Д Е К Л А Р И Р А М:²

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печать)

Лъчезар Манолов



²

1. Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /на/ **Васил Николов Мадански** (трите имена)
в качеството си на **Член на Съвета на Директорите** (дължност)
на **Филкаб АД** (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/EIN **115328801**

**Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“**

ДЕКЛАРИРАМ:²

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен соок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печать)

Васил Мадански



²

1. Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

EVN

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.3–5 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Атанас Иванов Танчев (трите имена)
в качеството си на Изпълнителен директор (должност)
на Филкаб АД (наименование на участника)
ЕИК/Булстар/ЕИН 115328801

Относно: Обществена поръчка № 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: „Доставка на опъвателни
клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ“

ДЕКЛАРИРАМ:³

1. Представляваният от мен участник (*отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник*):
 Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установлен;
- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установлен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установлен, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
4. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).
5. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата 13.04.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпись и печать)



Атанас Танчев

Изпълнителен директор на Филкаб АД



1. Декларацията се представя от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представляват участника, съгласно чл. 40 от ПЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
3. Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

Техническо описание:	Technische Beschreibung:
<p>ЕВН България Електроразпределение ЕАД – ТО 184/00 Издание: 10.02.2017 Техническа област: МР Отговорни лица: К.Тъков : инж. Кр. Калайджиев</p>	<p>EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie EAD – TB 184/00 Ausgabe: 10.02.2017 Technischer Bereich: MP Verantwortliche Personen: K.Tyokov : Dipl. Ing.Kr. Kalaydzhiev</p>
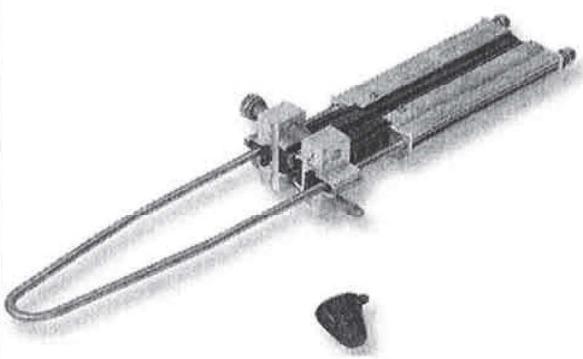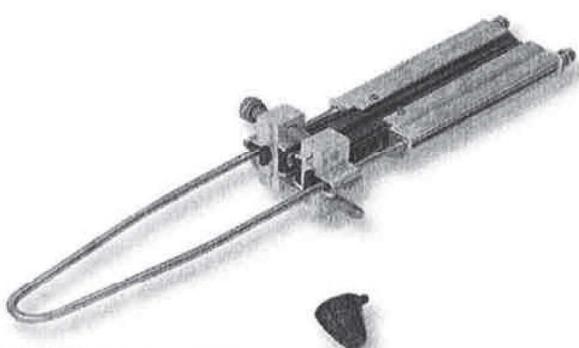
<p>Номенклатурен номер:</p> <p>Кратко текстово обозн. (30 симв.): Опъвателна клема за изолиран проводник за PAS</p> <p>Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.) ТО 184 – Опъвателна клема за изолиран проводник CCX за PAS система за сечение – 50 mm² и 70 mm²</p> <p>Допълнително описание: Към всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се съдържа добавено „или еквивалентно/и“, съгл. чл.чл.48, ал.2, ЗОП.</p> <p>1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Употребява се с изолирани PAS проводници CCX – 50mm² и 70mm²; • Изработена е от устойчива на корозия алуминиева сплав; • Пластмасовите части на клемата са устойчиви на UV лъчи, студ, скреж и горещина; • Притягащите болтове са изработени от горещо поцинкована стомана; • При наличие на пробиващи кабела контакти на клемата, същите имат силиконово покритие, непозволяващо проникването на влага в проводниците; • Има възможност цялата клема да се покрива с изолационно покритие/капачка; 	<p>Technische Beschreibung:</p> <p>Kurze Textbezeichnung (30 Zeichen): Abspannklemme für isolierten Leiter für PAS</p> <p>Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.) TB 184 - Abspannklemme für isolierten Leiter CCX für PAS-System mit einem Querschnitt von 50 mm² und 70 mm²</p> <p>Zusätzliche Beschreibung: Zu allen in dieser Technischen Spezifikation/Technisches Angebot angegebenen Normen oder Standarten, sollte "oder äquivalent" als hinzugefügt verstanden werden, gem. Art. 48, Abs. 2. vom GÖA</p> <p>1. ANFORDERUNGEN AN DAS PRODUKT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz bei isolierten PAS- Leitern CCX- 50 mm² und 70 mm²; • Aus korrosionsfester Alu- Legierung angefertigt; • Die Kunststoffteile der Klemme sind UV-, kälte-, frost- und hitzebeständig; • Die Aufspanschrauben sind aus feuerverzinktem Stahl angefertigt; • Beim Vorhandensein von Kontaktklemmen, die das Kabel lochen, sind diese mit Silikonbeschichtung auszuführen, damit keine Feuchtigkeit in die Leiter eintritt. • Es besteht die Möglichkeit, die ganze Klemme mit Isolation/Deckel abzudecken; 
--	---

ПАРАМЕТЪР	СТОЙНОСТ
Затягащ момент	40 Nm
Тегло на клемата	≈ 1,333 кг.
Изолирани проводници	PAS 50-157 AlMgSi
Диаметър на проводниците	12,7-16,7 mm

PARAMETER	WERT
Anzugsdrehmoment	40 Nm
Gewicht der Klemme	≈ 1,333 kg.
Isolierte Leiter	PAS 50-157 AlMgSi
Durchmesser der Leiter	12,7-16,7 mm

Типови изпитания:

При поискване от Възложителя, протоколите от изпитания на изделията, предмет на това описание трябва да бъдат представени заедно с Техническото предложение на участника, неразделна част от оферта му . Изискват се следните документи :

- Сертификат от независима изпитателна лаборатория и протокол за успешно извършените изпитания на изделието съгласно EN 50397-2

Маркировка:

Опъвателните клеми за изолиран проводник, трябва да са с написани на тях допустими обхвати за напречните сечения и фирмен знак или лого на производителя.

Опаковка:

Опъвателните клеми за изолиран проводник, да бъдат опакованы по начин, осигуряващ целостта и функционалността им при транспортиране и съхранение. На опаковката с траен надпис да се маркира типа на изделието и производителя.

Мостри:

При представянето на оферти е задължително предоставянето на мостра. Мострата да бъде маркирана с трайни и четливи надписи или символи от участника.

Преглед на мостри:

Визуален преглед на мострата за наличие на всички елементи в комплекта
Целоста на мострата няма да бъде нарушенa, с изключение на опаковката.

Prüfungen für Typengenehmigung

Auf Verlangen des Auftraggebers, das Prüfprotokoll dieses Artikels, Gegenstand dieser Beschreibung und der technische Vorschlag des Teilnehmers, untrennbarer Teil seines Angebotes, ist vorzulegen. Folgende Unterlagen sind dabei erforderlich:

- Zertifikat eines unabhängigen Prüflabors und Protokoll über erfolgreich durchgeföhrte Prüfungen des Artikels gem. EN 50397-2

Kennzeichnung:

An den Abspannklemmen für isolierte Leiter sollen die zulässigen Bereiche der Querschnitte und Firmen- Logo des Herstellers geschrieben sein.

Verpackung:

Die Abspannklemmen für isolierte Leiter sind so zu verpacken, dass ihre Ganzheit und Funktionalität beim Transportieren und bei Lagerung gewährleistet werden. Auf der Verpackung sind der Typ des Produkts und der Hersteller mit einer dauerhaften Aufschrift festzuhalten.

Muster:

Obligatorische Bereitstellung von Mustern bei Angebotseinreichung. Das Muster ist mit dauerhaft angebrachten und deutlichen Beschriftungen oder Symbolen des Teilnehmers gekennzeichnet zu sein.

Überprüfung von Muster:

Visuelle Untersuchung des Musters auf das Vorhandensein aller Elemente
Die Ganzheit des Musters wird nicht beschädigt, mit Ausnahme der Verpackung.

Техническо описание:	Technische Beschreibung:
ЕВН България Електроразпределение ЕАД – ТО 185/00 Издание: 10.02.2017 Техническа област: МР Отговорни лица: К.Тъков : инж. Кр. Калайджиев	EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie EAD – TB 185/00 Ausgabe: 10.02.2017 Technischer Bereich: MP Verantwortliche Personen: K.Tyokov : Dipl. Ing.Kr. Kalaydzhiev

Номенклатурен номер: Кратко текстово обозн. (30 симв.): Капачка за опъвателна клема за	Nomenklaturnummer: Kurze Textbezeichnung (30 Zeichen): Deckel Abspannklemme für
Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.) ТО 185 – Капачка за опъвателна клема за CCX проводник за PAS система – 50mm ² и 70 mm ²	Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.) TB 185 - Deckel Abspannklemme für CCX Leiter für PAS-System – 50mm ² und 70 mm ²
Допълнително описание: Към всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се да се счита добавено „или еквивалентно/и“, съгл. чл. чл.48, ал.2, ЗОП.	Zusätzliche Beschreibung: Zu allen in dieser Technischen Spezifikation/Technisches Angebot angegebenen Normen oder Standarten, sollte "oder äquivalent" als hinzugefügt verstanden werden, gem. Art. 48, Abs. 2. vom GÖA
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА : <ul style="list-style-type: none"> • Съвместима е и покрива пътно опъвателната клема; • Предотвратява достъпа на птици до опъвателната клема; • Предотвратява възникването на неизправност в опъвателната клема причинена от птици или други животни; • Изработена е от термопластмаса устойчива на UV лъчения и влиянието на атмосферните условия; 	1. ANFORDERUNGEN AN DAS PRODUKT: <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel und deckt die Abspannklemme dicht ab; • Verhindert den Vogelzutritt zur Abspannklemme • Verhindert Entstehung von Störungen der Abspannklemme, von Vögeln oder anderen Tieren verursacht; • Anfertigung aus UV- und witterungsbeständiger Thermoplastik;
	

Типови изпитания:

При поискване от Възложителя, протоколите от изпитания на изделията, предмет на това описание трябва да бъдат представени заедно с Техническото предложение на участника, неразделна част от офертата му . Изискват се следните документи :

- Сертификат от независима изпитателна лаборатория и протокол за успешно извършените изпитания на изделието съгл. EN 50397-2

Маркировка:

Капачките за опъвателна клема, трябва да са с написани на тях допустими обхвати за напречните сечения и фирмен знак или лого на производителя.

Опаковка:

Капачките за опъвателна клема, да бъдат опаковани по начин, осигуряващ целостта и функционалността им при транспортиране и съхранение. На опаковката с траен надпис да се маркира типа на изделието и производителя.

Мостри:

При представянето на оферти е задължително предоставянето на мостра. Мострата да бъде маркирана с трайни и четливи надписи или символи от участника.

Преглед на мостри:

Визуален преглед на мострата за наличие на всички елементи в комплекта

Целоста на мострата няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката.

Prüfungen für Typengenehmigung:

Auf Verlangen des Auftraggebers, das Prüfprotokoll dieses Artikels, Gegenstand dieser Beschreibung und der technische Vorschlag des Teilnehmers, untrennbarer Teil seines Angebotes, ist vorzulegen. Folgende Unterlagen sind dabei erforderlich:

- Zertifikat eines unabhängigen Prüflabors und Protokoll über erfolgreich durchgeführte Prüfungen des Artikels gem. EN 50397-2

Kennzeichnung:

An den Deckeln für Abspannklemmen sollen die zulässigen Bereiche der Querschnitte und Firmen- Logo des Herstellers geschrieben sein.

Verpackung:

Die Deckel für Abspannklemmen sollten so verpackt sein, dass ihre Ganzheit und Funktionalität beim Transportieren und bei Lagerung gewährleistet werden. Auf der Verpackung sind der Typ des Produkts und der Hersteller mit einer dauerhaften Aufschrift festzuhalten.

Muster:

Obligatorische Bereitstellung von Mustern bei Angebotseinreichung. Das Muster ist mit dauerhaft angebrachten und deutlichen Beschriftungen oder Symbolen des Teilnehmers gekennzeichnet zu sein.

Überprüfung von Probemuster:

Visuelle Untersuchung des Musters auf das Vorhandensein aller Elemente.

Die Ganzheit des Musters wird nicht beschädigt, mit Ausnahme der Verpackung.

Търговски условия

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 140-ЕР-17-МР-Д-3 с предмет: Доставка на опъвателни клеми и изолации за опъвателни клеми за ССХ

1. Дефиниции

Изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

- 1.1. Договор означава договор, сключен между Възложителя и Изпълнителя, в който се определя предмета на доставката и условията за нейното изпълнение.
- 1.2. Доставка означава: (i) доставката на стоките; и/ или (ii) предоставянето на услугите, предмет на договора
- 1.3. Срок на действие е срокът, през който договорът действа между страните и създава валидни права и задължения за всяка от тях.
- 1.4. Срок на изпълнение е срокът, в който дадена доставка трябва на бъде изпълнена
- 1.5. Стойност на договора е максималната стойност, която Възложителят може да дължи на Изпълнителя в замяна на извършени доставки, заявени в срока на действие на договора.
- 1.6. Търговски условия е настоящият документ, който представлява неразделна част от договора, и определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка, извършена през срока на действие на договора. В случай на разлика между предвиденото в търговските условия и договора, ще се прилага предвиденото в договора.
- 1.7. Технически изисквания е документ, в който Възложителят определя своите изисквания по отношение на доставката. Техническите изисквания представляват неразделна част от договора и са задължителни за изпълнение от Изпълнителя.
- 1.8. Общи условия за закупуване е документ, който определя общо-приложими условия за всички Изпълнители. Общите условия представляват неразделна част от договора и са задължителни за Изпълнителя, доколкото в договора не е предвидено друго.

2. Ценови условия

- 2.1. Всички договорени в процеса на възлагане на поръчката единични цени са окончателни, без включен ДДС, прилагат се за целия срок на действие на договора и не подлежат на актуализация, освен ако договора не предвижда друго.

3. Място на изпълнение

- 3.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора.

4. Срокове

- 4.1. Срокът на действие на договора е до (i)посоченият в договора срок на договора или (ii)усвояване стойността на договора, което настъпи по-рано.
- 4.2. Срокът за изпълнение на доставка/доставки по договора се определя в календарни дни след датата на сключване на договора и се посочва в договора/в отделните заявки за доставка към договора. В случай че, в договора не е предвиден конкретен срок за изпълнение на доставката, максималният срок за изпълнение е до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката.

5. Собственост/ рисък

- 5.1. В случаите, когато предмет на договора е доставка на стоки, Изпълнителят е длъжен да прехвърли собствеността върху стоките, свободни от каквото и да е право на трети лица, както и да предаде на Възложителя всички документи във връзка с произхода и ползването на стоките.
- 5.2. Собствеността и рисък от погиване и/или повреждане на стоките преминава върху Възложителя след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. Преди подписване на посочения протокол рисък се носи от Изпълнителя.

6. Плащане

- 6.1. Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от упълномощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.
- 6.2. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и

нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.

- 6.3. При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулема ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.
- 6.4. Оригиналът на фактурата заедно с подписан приемо - предавателен протокол за извършване на доставка и копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.
- 6.5. Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактуират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.
- 6.6. В случай че договорът или част от него има за свой предмет извършване на услуга от Изпълнителя към Възложителя, и Изпълнителят е чуждестранно лице, за целите на избягване на двойно данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /"СИДДО"/, за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя "Декларация за притежател на дохода" и "Сертификат за местно лице", които следва да бъдат представени до датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл, както и в оригинал до лицата за контакт на Възложителя, представители на отдел „Снабдяване“, посочени на първата страница в договора. В случай че не бъдат представени горепосочените документи, Възложителят удържа при плащането на фактурите данък при източника съгласно приложимото българско законодателство, когато употребите са в обхвата на този данък.

7. Отговорност

- 7.1. Изпълнителят отговаря за точното изпълнение на възложената поръчка.
- 7.2. Изпълнителят носи отговорност за всички действия, бездействия, неизпълнение или небрежност от страна на негов представител и/или персонал, както и на негови подизпълнители, в случай че има такива.
- 7.3. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица при или по повод изпълнение на договора.
- 7.4. В случай че, при изпълнение на договора настъпи застрахователно събитие, покрито от някой от застрахователните договори на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно инструкциите за действие, дадени от Възложителя. В случай, че за настъпило застрахователно събитие не бъде изплатено застрахователно обезщетение поради неправилно предприемане на действия от страна на Изпълнителя, последният отговаря пред Възложителя за пълния размер на претърпените в резултат на застрахователното събитие щети.

8. Права и задължения на Възложителя

- 8.1. Възложителят има право:
 - 8.1.1. Във всеки момент от срока на действие на договора да извърши проверки относно качеството на доставката, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
 - 8.1.2. Писмено и мотивирано да поиска от Изпълнителя да бъде отстранен някой от подизпълнителите, тъй като последният се смята за неподходящ или че отговаря на изискванията на Възложителя.
- 8.2. Възложителят е длъжен
 - 8.2.1. Да организира допускането на Изпълнителя до мястото на изпълнение на доставката.
 - 8.2.2. Да заплаща приетите доставки в предвидените срокове.
 - 8.2.3. Да оформя предвидените в договора документи във връзка с неговото изпълнение.
- 8.3. Приемането на доставка от страна на Възложителя не представлява отказ от право, възникнало в съответствие с договора, и не освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорността му, свързани с неточното изпълнение на задълженията му по договора.

9. Права и задължения на Изпълнителя

- 9.1. Изпълнителят има право:
 - 9.1.1. Да бъде допуснат до мястото на изпълнение на доставката.
 - 9.1.2. Да получи дължимите плащания в предвидените за това срокове.
- 9.2. Изпълнителят е длъжен:
 - 9.2.1. Да извърши доставката съгласно условията на договора и в съответствие с изискванията на Възложителя.
 - 9.2.2. Да извърши всички действия, свързани с изпълнението на договора, с грижата на добър търговец, в съответствие с приложимото законодателство и изцяло в интерес на Възложителя, както и съобразно стандартите, определени от Възложителя и от приложимото право.
 - 9.2.3. В цялата си дейност по договора да спазва всички установени правила в областта на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда, качество на доставката и другите приложими за дейностите по договора нормативи.
 - 9.2.4. Изпълнителят, включително неговият персонал и подизпълнители, се задължават да се въздържат от всякакви действия, които могат да имат отрицателен ефект върху икономическите и правните интереси на Възложителя или върху неговата репутация и добро име.
 - 9.2.5. Да спазва цялото имущество на Възложителя, до което има достъп във връзка с изпълнението на доставката.

- 9.2.6. Да информира Възложителя незабавно в писмена форма за възникнали щети или повреди в съоръжения, инсталации, оборудване или друго имущество – собственост на Възложителя, при изпълнение на доставката, както и за непосредствено свързаните с това опасности.
- 9.2.7. Да уведомява писмено Възложителя, когато съществува опасност от забава при изпълнението на доставката.
- 9.2.8. Да осигурява на Възложителя достъп до всяко място и до всяка информация, свързани с изпълнението на договора.
- 9.2.9. Да не нарушава чрез доставката защитените права на трети лица.
- 9.3. Без предварителното писмено разрешение на Възложителя, Изпълнителят няма право:
- 9.3.1. Да използва правата на интелектуална собственост на Възложителя, като например търговски марки, промишлен дизайн и други.
- 9.3.2. Да прави изявления, дава интервюта и/или подписва каквито и да е документи от името на Възложителя.
- 9.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка сключването и поддържането в сила на всички застрахователни договори по отношение на отговорността на Изпълнителя за вреди, причинени от действия на персонала на Изпълнителя на имуществото, живота и здравето на Възложителя, неговия персонал и/или трети лица.
- 9.5. Изпълнителят се задължава да обезщети и предпазва Възложителя от претенции, съдебни дела или други действия, предприети срещу Възложителя от трети лица, доколкото те произтичат от причина, изхождаща от дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.
- 9.6. С подписването на договора Изпълнителят изрично потвърждава, че договорът не е предназначен да, и не дава разрешение на Изпълнителя да използва по каквът и да било начин, която и да е от търговските марки на Възложителя, освен в случаите, в които Възложителят изрично разрешава ползването им.

10. Гаранционен срок

- 10.1. Изпълнителят поема гаранция за качеството на доставката и за годността ѝ за употреба.
- 10.2. Гаранционните срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.
- 10.3. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.
- 10.4. Изпълнителят гарантира съответствието на доставката и вложените материали с изискванията на Възложителя и приложимите български и международни стандарти, независимо от факта дали доставките произходят от него или от негови доставчици.
- 10.5. При възникнали дефекти, поради повреда/несъответствие на качеството, гаранционният срок ще се удължи съответно с цялото време на престой.

11. Гаранция за изпълнение (в случай, че е изискана такава в чл.5 на документ „ОБЩИ УСЛОВИЯ за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана“)

- 11.1. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора, чийто размер се определя като % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС и се представя във формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Стойността на обществената поръчка се определя от окончателната обща стойност от финалното финансово предложение на участника, избран за изпълнител. Гаранцията обезпечава изпълнението на договора, отстраняването на възникнали дефекти и задължението за плащане на каквото и да е парични суми от страна на Изпълнителя към Възложителя (като например плащане на неустойки, обезщетения или други подобни).
- 11.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение се конкретизира в договора и включва срока на действие на договора и гаранционния срок на доставката/ите..Когато гаранцията за изпълнение на договора се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока на действие на договора включително гаранционния срок на доставката/ите . Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви или други обезщетителни плащания върху сумата по гаранцията
- 11.4. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна и неотменяема. Банковата гаранция е във форма, със съдържание и при условия, предварително одобрени от Възложителя. Всички разходи по поддържането на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.
- 11.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните - до приключването му с влязло в сила решение на компетентния орган или чрез споразумение между страните.
- 11.6. В случай на удължаване на срока на договора на основанията предвидени в ЗОП, както и при промяна на друго основание на срока на договора или на гаранционния срок:
- 11.6.1. При банкова гаранция Изпълнителят е длъжен да предостави анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция в размера на неусвоената сума, покриваща и удълженията срок;
- При депозитна гаранция- Възложителят има право да я задържи и за удължения

12. Неустойки

- 12.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по договора точно в качествено, количествено и времево отношение, като се съобразява с изискванията на Възложителя по отношение на доставката. Всяко отклонение от точното изпълнение на доставката се счита за неизпълнение от страна на Изпълнителя.
- 12.2. Предвидените неустойки имат обезщетителна функция за Възложителя и последният няма задължение да доказва претърпени вреди.
- 12.3. В случай че за Възложителя възникне право да получи неустойка или поради действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал и/или подизпълнители бъде наложена на Възложителя имуществена санкция от държавен и/или административен орган, или Възложителят бъде осъден да плати на трето лице обезщетение за претърпени вреди в следствие действие и/или бездействие на посочените по-горе в тази точка лица Възложителят има право да прихване размера на неустойката или имуществената санкция или обезщетението от плащането, дължимо на Изпълнителя. като е допустимо това да бъде извършено от произволно дължимо на Изпълнителя плащане по настоящия договор. В тази връзка Възложителят изпраща на Изпълнителя съответно уведомление.
- 12.4. Всички разходи, възникващи през срока на действие на договора, които произтичат от нарушения на договорните и/или законовите задължения на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. В случай че Възложителят е заплатил подобни разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови пълната им стойност на Възложителя. Възложителят има право да прихване стойността на разходите от дължимото на Изпълнителя плащане.
- 12.5. Неустойката се прихваща от задължението към доставчика след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 12.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение, когато претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на неустойката.

13. Прекратяване на договора

- 13.1. Договорът може да бъде предсрочно прекратен, освен в изрично посочените в него случаи, и по следните начини:
 - 13.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.
 - 13.1.2. По взаимно писмено съгласие на страните, при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
 - 13.1.3. Едностранино от Възложителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
 - 13.1.4. Едностранино от Възложителя в случаи на неизпълнение на задължение от страна на Изпълнителя. В този случай Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя с искане неизпълнението да бъде отстранено в срок от 5 дни от получаването на уведомлението. Ако Изпълнителят не отстрани неизпълнението в дадения срок, Възложителят има право да прекрати договора незабавно
 - 13.1.5. Едностранино от Възложителя без предизвестие, в случаи че срещу Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и ако върху имуществото му е наложен запор или възбрана
 - 13.1.6. с изтичане на срока на договора
 - 13.1.7. при усъвояване на стойността на договора
- 13.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да задържи цялата сума по гаранцията за изпълнение, като тази сума има характер на неустойка.

14. Конфиденциалност

- 14.1. Изпълнителят се задължава да разглежда като конфиденциална информация цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която му е станала известна и не е публично достъпна, в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.
- 14.2. Изпълнителят се задължава да получава и да пази в тайна конфиденциалната информация, както и: (i) да съхранява и пази конфиденциалната информация от неправомерно използване, публикации или разкриване; (ii) да не използва конфиденциалната информация за други цели, освен за изпълнение на задълженията си по договора; (iii) да не използва каквато и да е конфиденциална информация, за съществяване на нелоялна конкуренция; (iv) да ограничи достъпа до конфиденциалната информация на тези лица, които нямат нужда от такъв достъп с оглед изпълнението на договора; (v) да информира всяко от лицата, на които предоставя достъп до конфиденциална информация, че им е забранено да използват, публикуват или по друг начин да разкриват конфиденциалната информация..
- 14.3. Задължението за опазване на конфиденциалната информация не се прилага спрямо информация, която е поискана от компетентен орган според действащото законодателство или е станала публично достояние не по вина на някоя от страните. Задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация не са ограничени във времето. Нарушението на всяко едно от задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация по време на срока на действие на договора или във всеки по-късен момент,

дава право на Възложителя да получи от Изпълнителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора за всеки отделен случай на нарушение.

15. Форсмажорни обстоятелства

15.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и др.. Страната, която не може да изпълни свое задължение поради непреодолима сила, се задължава в 3 (три) дневен срок от възникване на форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено на същата страна, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и как тя ще се отрази на изпълнението на договора. При неизпълнение на задължението за уведомяване, страната, която се позовава на непреодолима сила, не се освобождава от отговорност, респективно дължи предвидените неустойки и обезщетения в случаи на неизпълнение. В 14 (четиринадесет) дневен срок от началото на непреодолимата сила, същата следва да бъде потвърдена с документ от съответния компетентен орган. Докато трае непреодолимата сила страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията на страните спира за времето на непреодолимата сила, респективно страните не изпадат в забава и не дължат неустойки за забава. Страните, в случай на необходимост, съвместно определят нови срокове за изпълнение на договорните задължения. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.

16. Общи разпоредби

- 16.1. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им се изключва прилагането на общи условия на Изпълнителя.
- 16.2. В случай, че при изпълнение на доставката се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- 16.3. В случай че, предмета на договора включва лицензии, то страните се съгласяват, че лицензиите са стандартен софтуер, които се записва на технически носител и са предназначени за общо ползване и не са взели предвид специфичните дейности на ползвателя/Възложителя. Възложителят има право да използва софтуера, в които е включен само копие от съответния софтуер и правата за копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публично представяне и други форми на комерсиална употреба не са налични/достъпни.
- 16.4. Страните се съгласяват, че договорът ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
- 16.5. В случай, че предмет на договора са стоки, подлежащи на рециклиране, страните се съгласяват, че те ще се приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 16.6. Сключването, изпълнението и тълкуването на договора се извършва съгласно приложимото българско законодателство.
- 16.7. Страните се съгласяват, че всякакво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.
- 16.8. Договорът обвързва и съответните наследници и правоприемници на страните.
- 16.9. Ако някоя от разпоредбите на договора бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентен орган, останалите разпоредби на договора, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителната или неприложима разпоредба следва да бъдат заместени от страните по добросъвестен начин от действителна, приложима разпоредба.
- 16.10. Всички съобщения, предизвестия и нареддания, разменяни между лицата за контакт Възложителя и Изпълнителя при изпълнение на договора са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, предадени чрез куриер срещу подпись от приемащата страна или изпратени по факс с налично факс потвърждение за изпращане, освен ако в договора не са предвидени и други начини.
- 16.11. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от, или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на договора, се ureждат по приятелски начин от страните. Ако страните не успеят да уредят отношенията си по приятелски начин, спорът се разрешава от компетентният съд по седалището на Възложителя.
- 16.12. Договорът се сключва въз основа и се тълкува в съответствие с българското законодателство.
- 16.13. В случай, че договорът е двуезичен, то при разминаване в текстовете като правно обвързващ се счита текста на български език.