

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 53-EP-18-MP-Д-3 /P21 06-06-2018

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 05-06-2018 на комисия, назначена на дата 22.03.2018г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 53-EP-18-MP-Д-3, с предмет:

„Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 kVA

Обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 kVA

Обособена позиция 3: Табло ниско напрежение до 400 kVA”, по квалификационна система № C-16-

EP-MP-Д-41, с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 kVA

Обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 kVA

Обособена позиция 3: Табло ниско напрежение до 400 kVA”, открита с преписка № 00143-2016-

0066/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 05-06-2018 by commission nominated on date 22.03.2018 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 53-EP-18-MP-Д-3, with subject: " Delivery of low voltage panel of MTP - 20 / 0.4 kv, in Positions :

Pos. 1 - Low Voltage Switchgear up to 100 kVA;

Pos. 2 - Low Voltage Switchgear up to 250 kVA;

Pos. 3 - Low Voltage Switchgear up to 400 kVA”, to qualification system № C-16-EP-MP-Д-41, subject: "" Delivery of low voltage panel of MTP - 20 / 0.4 kv, in Positions :

Pos. 1 - Low Voltage Switchgear up to 100 kVA;

Pos. 2 - Low Voltage Switchgear up to 250 kVA;

Pos. 3 - Low Voltage Switchgear up to 400 kVA”, announced with 00143-2016-0066

1. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

За Обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 kVA/ for position 1 - Low Voltage Switchgear up to 100 kVA

1.1. **Първо място / First place –** Интеркомплекс ООД , гр.Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv

2. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. Интеркомплекс ООД , гр.Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv

3. **Отстранени от участие в процедурата участници:**

3.1. **Комисията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник „ПС Електрик“ ООД, гр. Шумен, за обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 kVA, със следните мотиви:**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04, Издание: 01.11.2014, TC 13/01, за Разпределително табло ниско напрежение за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV, мострата на участника следва да отговаря и на изискванията на т.6,т.5.2,т.5.3 а именно:


6. **Надписи /** Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

Външни надписи

- Таблата да имат релефен знак за съответствие с европейските норми /CE/

5.2 Присъединяване на преносно заземление / Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

- За присъединяването на заземлението върху нулевата шина се монтира заземителен болт съгласно долупосочената скица на Фигура 1

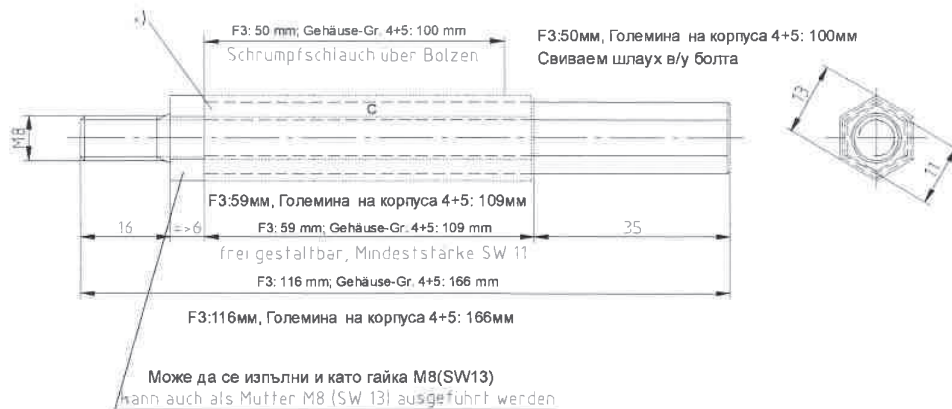

Свиваемият шлаух е зелено-жълт, дебелина над 1,0мм; ел.якост над 10 кV/м
*) Schrumpfschlauch grün-gelb, Dicke > 1,0 mm, Durchschlagsfestigkeit > 10 kV/mm

5.3 Оборудване / Техническа спецификация EVN EP EAD TC 13/01/

- „На двете страници следва да се предвиди трайно затварящ се отвор с диаметър 40 мм, на разстояние от около 100 мм от горния ръб на цокъла, за прокарване на присъединителните кабели над повърхността на земята“
- „Предните плоскости на цоклите се изграждат по такъв начин, че при монтирането на кабелите горната плоскост да може да се снее без инструменти. Това трябва да е възможно и при напълно окомплектовани и оборудвани кабелни разпределителни шкафове и свързани кабели.“

В т.2, буква „ж“ от Покана за представяне на оферта с изх. № 2507/ 08.03.2018 г., е записано, че към Техническото предложение на участника следва да се представи: мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, съответстваща на Техническа спецификация EVN EP EAD –TC- 26/04. Комисията ще извърши визуален преглед на мострите относно наличие на всички елементи, проверка на всички размери, като целостта на мострите няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката.

Мострата следва да бъде предоставена, не по-късно от крайния срок (част и дата) за подаване на офертата, в Централен склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

В Таблица №1,т.5 от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, участникът е отговорил с отговор „ДА“ на следните въпроси: Към офертата за участие изработена и представена ли е мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участвате ? Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри?

В образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, изрично е записан следния текст:

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и прилагане на мостра, за съответната обособена позиция, отговаряща на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD – TC-26/04 конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Несъответствия:

Участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя:

- посочени в т.6 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно: липсва знак „CE“,
- посочени в т.5.2 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно : липсва заземителен болт за присъединяване на преносимо заземление
- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –TC 13/01 а именно : липсват отвори в страниците на цоклите за присъединяване на кабели над повърхността на земята
- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –TC 13/01 а именно : предните плоскости на цоклите не могат да се снемат без инструмент което противоречи на т.5.3 от EP ЮГ EAD– TC 13/01

Т.е. участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Участник „ЕЛ-ТЕСТ“ЕООД е поканен да представи оферта, но в срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., участник ЕЛ-ТЕСТ ЕООД НЕ е входирил оферта в деловодството на Възложителя.

4. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:
/ Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

За Обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 kVA / for position 2 - Low Voltage Switchgear up to 250 kVA

4.1. **Първо място / First place** – Интеркомплекс ООД , гр.Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv

5. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

5.1. Интеркомплекс ООД , гр.Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv

6. Отстранени от участие в процедурата участници:

6.1. Комисията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник „ПС Електрик“ ООД, гр. Шумен, за обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 kVA, със следните мотиви:

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04, Издание: 01.11.2014, TC 13/01, за Разпределително табло ниско напрежение за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV, мострата на участника следва да отговаря и на изискванията на т.6,т.5.2,т.5.3 а именно:


6. Надписи / Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

Външни надписи

- Таблата да имат релефен знак за съответствие с европейските норми ISE/

5.2 Присъединяване на преносно заземление / Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

- За присъединяването на заземлението върху нулевата шина се монтира заземителен болт съгласно долупосочената скица на Фигура 1

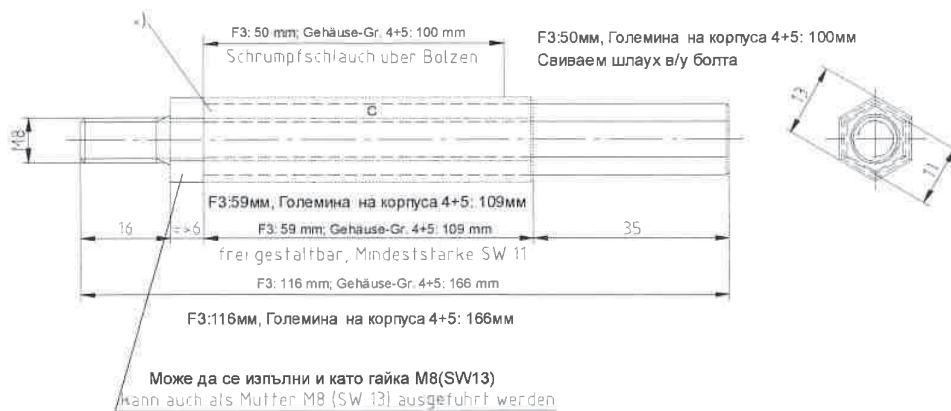

Свиваемият шлаух е зелено-жълт, дебелина над 1,0мм; ел.якост над 10 кV/м
 *1 Schrumpfschlauch grün-gelb, Dicke > 1.0 mm, Durchschlagsfestigkeit > 10 kV/mm

5.3 Оборудване / Техническа спецификация EVN EP EAD TC 13/01/

- „На двете страници следва да се предвиди трайно затварящ се отвор с диаметър 40 мм, на разстояние от около 100 мм от горния ръб на цокъла, за прокарване на присъединителните кабели над повърхността на земята“
- „Предните плоскости на цоклите се изграждат по такъв начин, че при монтирането на кабелите горната плоскост да може да се снее без инструменти. Това трябва да е възможно и при напълно окомплектовани и оборудвани кабелни разпределителни шкафове и свързани кабели.“

В т.2, буква „ж“ от Покана за представяне на оферта с изх. № 2507/ 08.03.2018 г., е записано, че към Техническото предложение на участника следва да се представи: *мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, съответстваща на Техническа спецификация EVN EP EAD –TC- 26/04. Комисията ще извърши визуален преглед на мострите относно наличие на всички елементи, проверка на всички размери, като целостта на мострите няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката.*

Мострата следва да бъде предоставена, не по-късно от крайния срок (част и дата) за подаване на офертата, в Централен склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

В Таблица №1,т.5 от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, участникът е отговорил с отговор „ДА“ на следните въпроси: *Към офертата за участие изработена и представена ли е мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участвате ? Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри?*

В образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, изрично е записан следния текст:

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и прилагане на мостра, за съответната обособена позиция, отговаряща на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD – TC-26/04 конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Несъответствия:

Участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя:

- посочени в т.6 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно: липсва знак „СЕ“,
- посочени в т.5.2 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно : липсва заземителен болт за присъединяване на преносимо заземление

- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –ТС 13/01 а именно : липсват отвори в страниците на цоклите за присъединяване на кабели над повърхността на земята
- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –ТС 13/01 а именно : предните плоскости на цоклите не могат да се снемат без инструмент което противоречи на т.5.3 от EP ЮГ EAD– ТС 13/01

Т.е. участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Участник „ЕЛ-ТЕСТ“ЕООД е поканен да представи оферта, но в срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., участник ЕЛ-ТЕСТ ЕООД НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.

7. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:**
/ Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

За Обособена позиция 3: Табло ниско напрежение до 400 kVA / for position 3- Low Voltage Switchgear up to 400 kVA

7.1. **Първо място / First place –** Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv

8. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

8.1. Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив /Interkomplex OOD, PlovdivУчастник „ЕЛ-ТЕСТ“ЕООД е поканен да представи оферта, но в срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., участник ЕЛ-ТЕСТ ЕООД НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
<https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18 EP 53-Dastavka-qn-tablo-NN-po-obosobeni pozizii.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile>


Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ASSIGNER:

Костадин Петров
/Изп. Член на СД/

Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/

Karl Denk
/Chairman of the BoD/



Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД