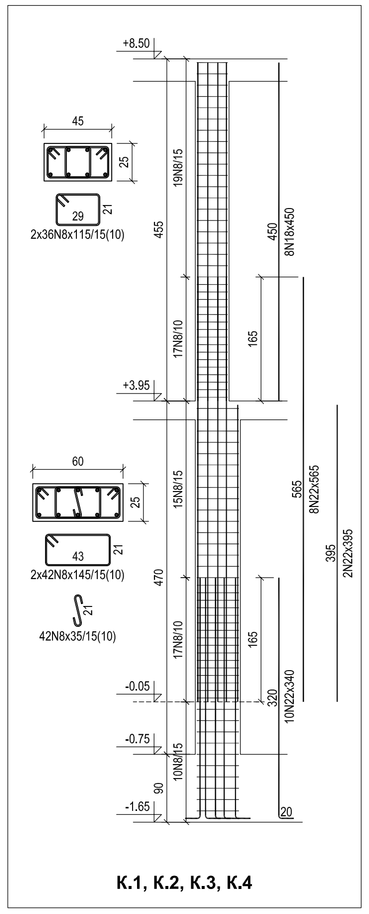

К.1, К.2, К.3, К.4

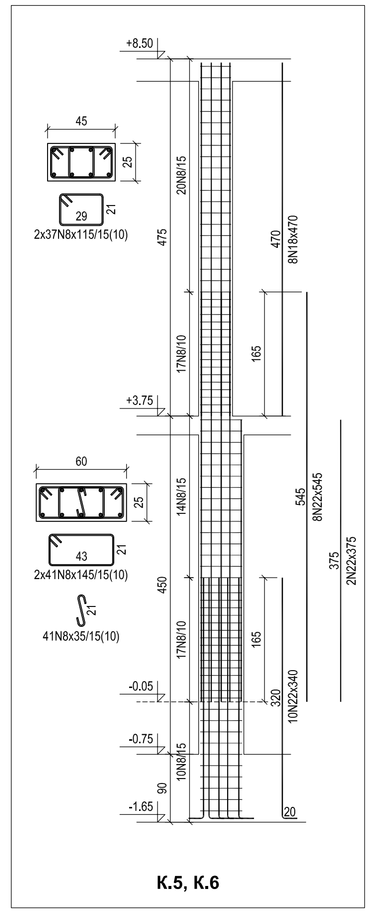

К.5, К.6

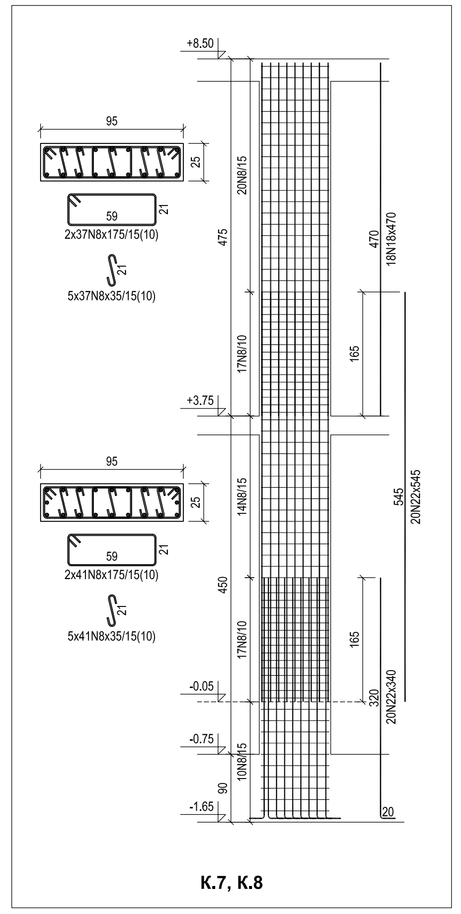

К.7, К.8

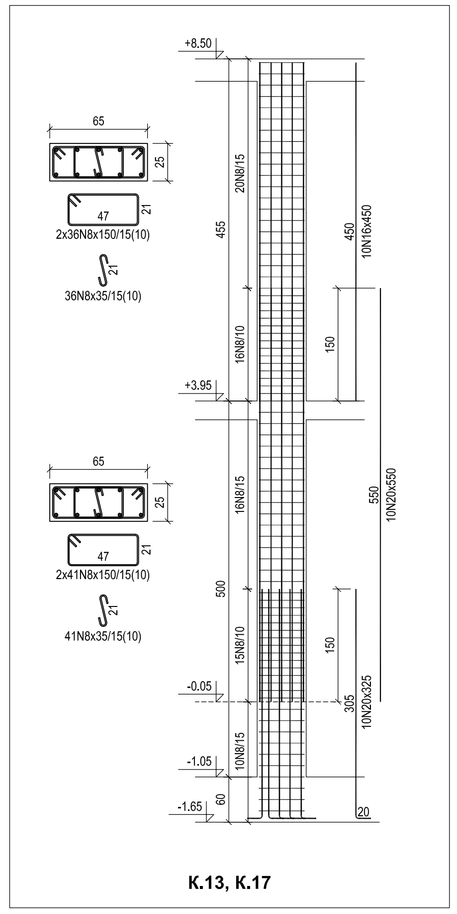

К.13, К.17

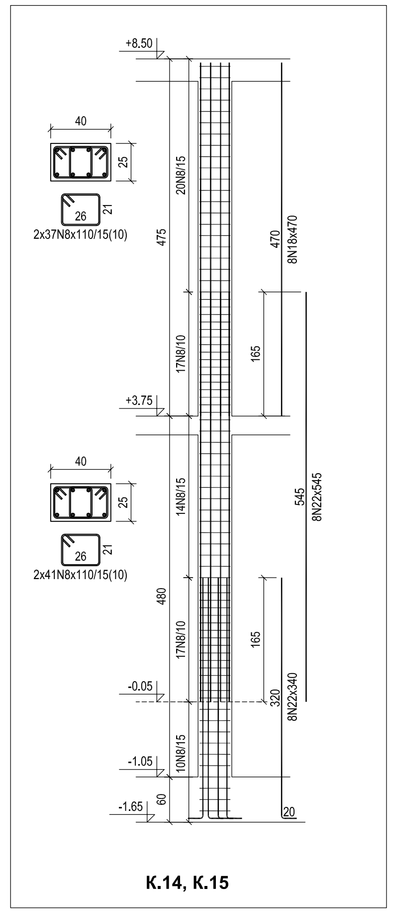

К.14, К.15

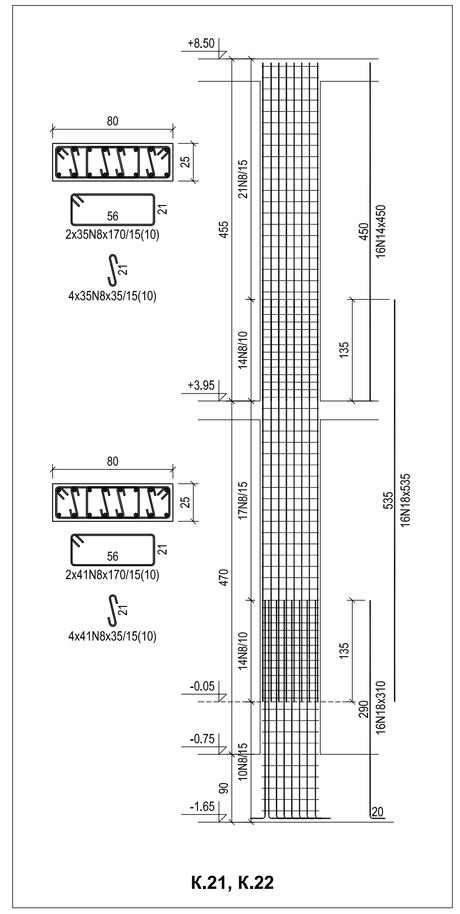

К.21, К.22

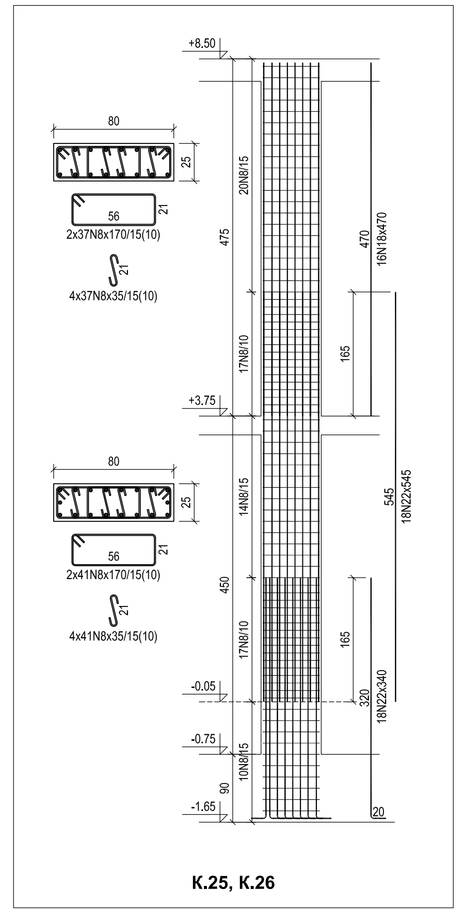

К.25, К.26

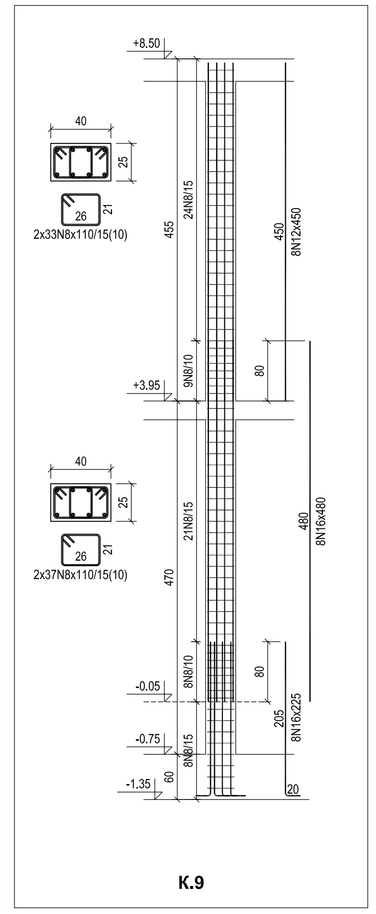

К.9

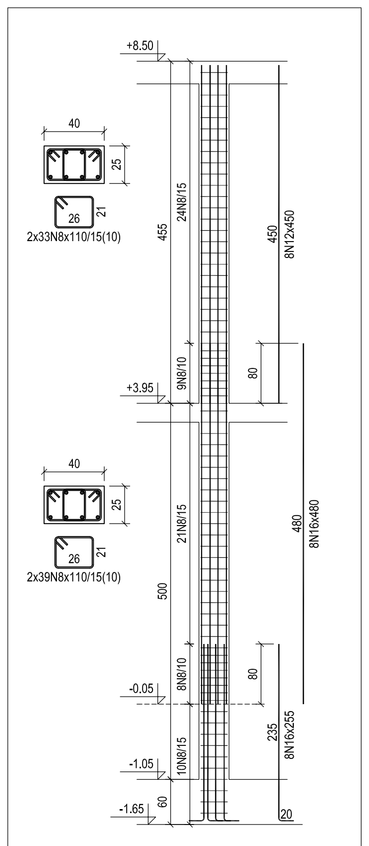

К.10

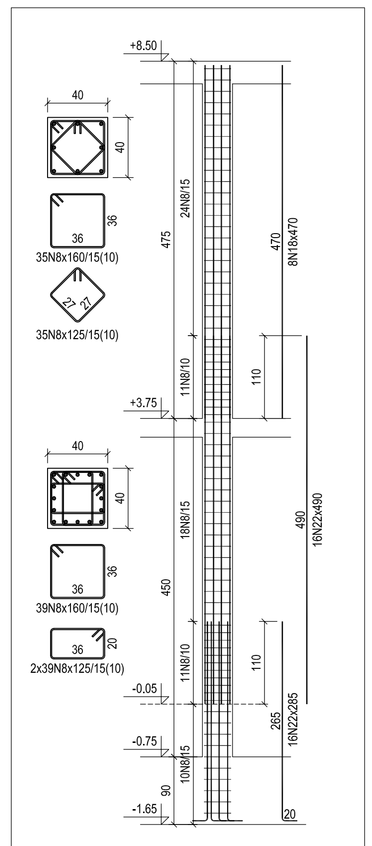

К.11

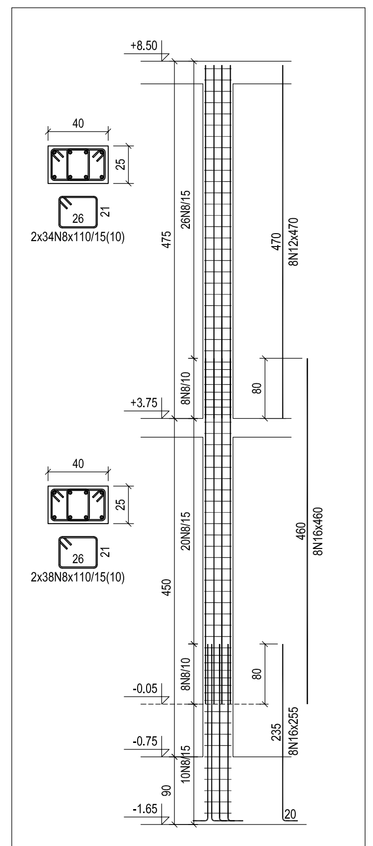

К.12

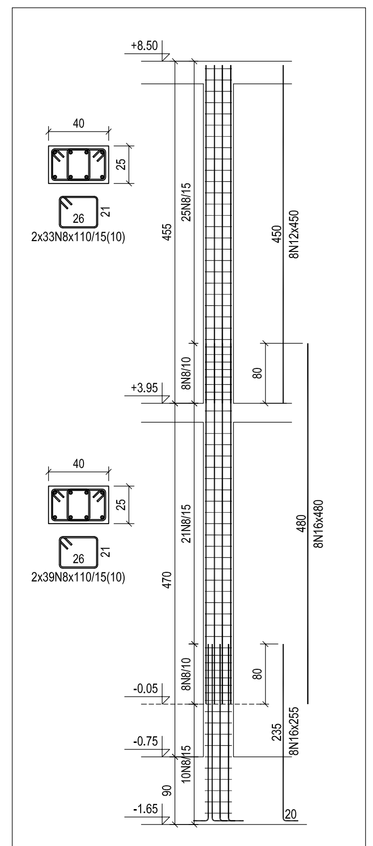

К.16

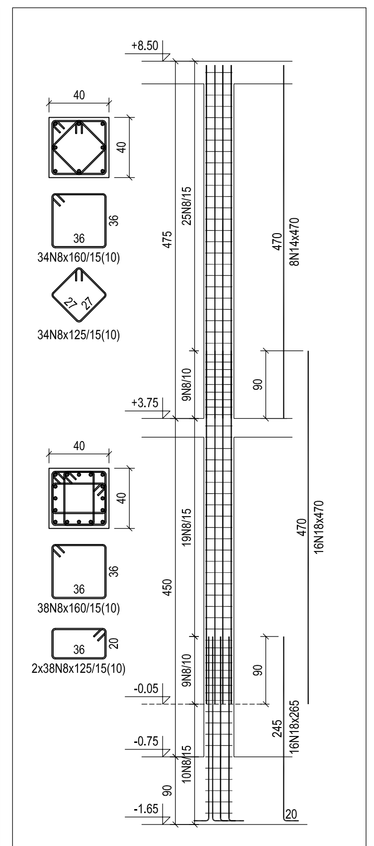

К.19

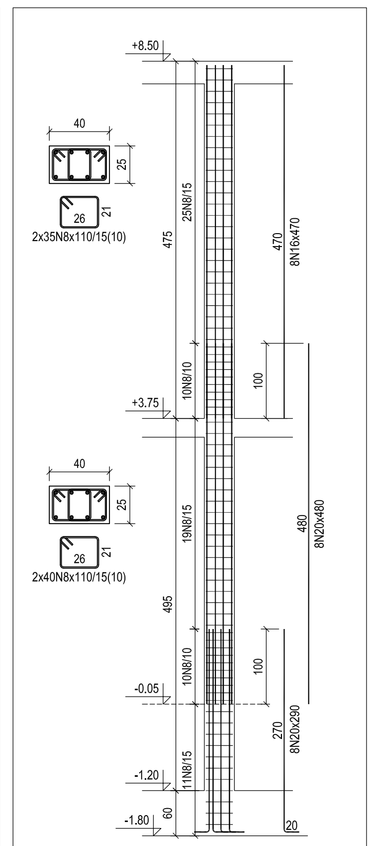

К.20

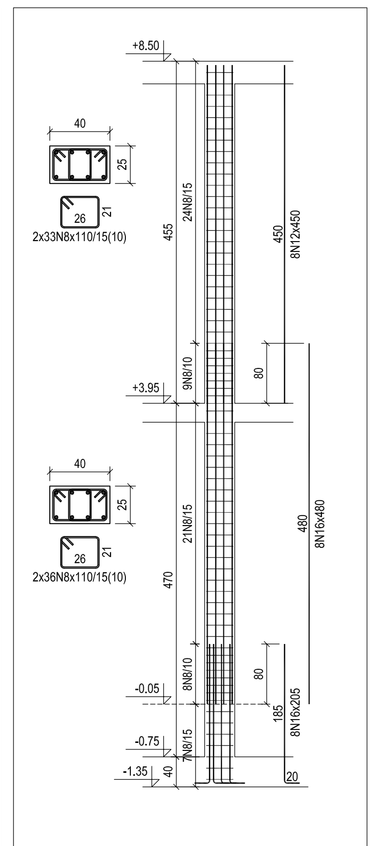

К.23

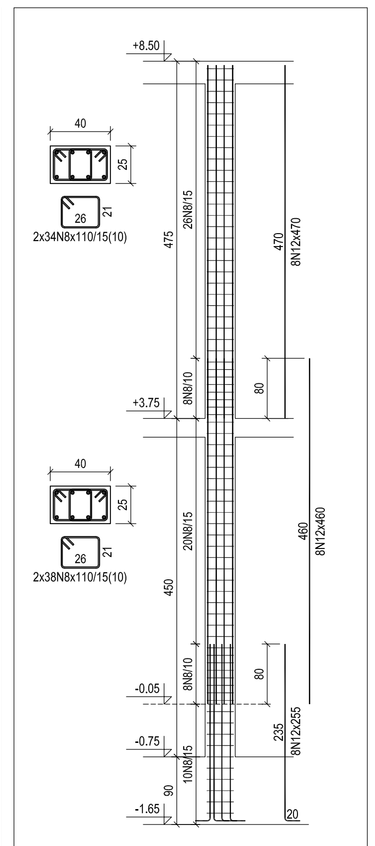

К.24

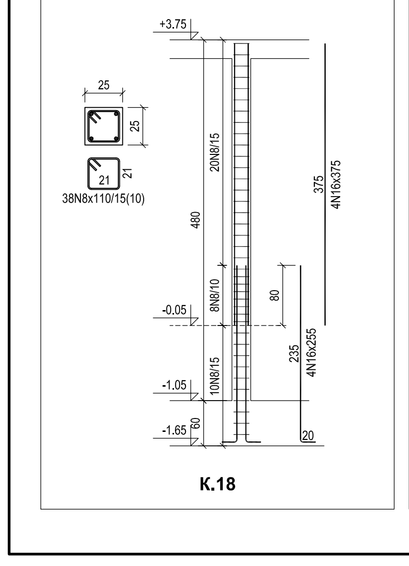

К.18

ДЕТАЙЛ
за армиране на шайби

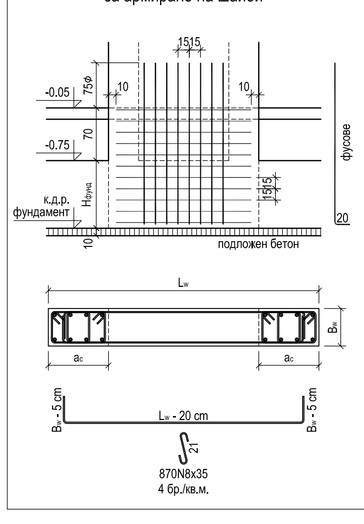

АРМИРОВКА ШАЙБИ

ШАЙБА	АРМИРОВКА	ФУСОВЕ	ПЪРВИ ЕТАЖ	ВТОРИ ЕТАЖ
ШАЙБА №1		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.95	от +3.95 до +8.50
	хоризонтална	2x11N8x320/15	2x27N8x320/15	2x31N8x320/15
	вертикална	2x12N8x235/15	2x12N8x460/15	2x14N8x450/15
ШАЙБА №2 ШАЙБА №3		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.75	от +3.75 до +8.50
	хоризонтална	2x11N8x320/15	2x26N8x320/15	2x32N8x320/15
	вертикална	2x12N8x235/15	2x12N8x440/15	2x14N8x470/15
ШАЙБА №4		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.75	от +3.75 до +8.50
	хоризонтална	2x11N8x275/15	2x26N8x275/15	2x32N8x275/15
	вертикална	2x12N8x235/15	2x12N8x440/15	2x12N8x470/15
ШАЙБА №5		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.75	от +3.75 до +8.50
	хоризонтална	2x11N12x525/15	2x26N12x525/15	2x32N10x525/15
	вертикална	2x23N8x235/15	2x23N8x440/15	2x23N8x470/15
ШАЙБА №6		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.95	от +3.95 до +8.50
	хоризонтална	2x11N10x525/15	2x27N10x525/15	2x31N8x525/15
	вертикална	2x23N8x235/15	2x23N8x460/15	2x23N8x450/15
ШАЙБА №7		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.95	от +3.95 до +8.50
	хоризонтална	2x9N10x440/15	2x27N10x440/15	2x31N8x440/15
	вертикална	2x20N8x235/15	2x20N8x460/15	2x20N8x450/15
ШАЙБА №8		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.75	от +3.75 до +8.50
	хоризонтална	2x11N12x625/15	2x26N12x625/15	2x32N10x625/15
	вертикална	2x28N8x235/15	2x28N8x440/15	2x28N8x470/15
СТЕНА 9		от -1.65 до -0.05	от -0.05 до +3.75	от +3.75 до +6.60
	хоризонтална	2x7N8x265/15	2x26N8x265/15	2x19N8x265/15
	вертикална	2x19N10x195/15	2x19N10x455/15	2x19N10x280/15

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Да се употреби бетон клас С28/35 (по БДС EN 206-1/NA), съответстващ на бетон клас В35 (по БДС 7268).
2. Да се употреби армировка клас AIII с R_s = 375 MPa.
3. Бетонно покритие на армировката:
- за плочи и напречна армировка в греди и колони: 20 mm
- за надлъжна армировка в греди и колони: 30 mm
- за шайби и армирана бетонна настилка: 20 mm
- за фундаменти: 35 mm.
4. Бетонното покритие да се осигури с пластмасови фиксатори.
5. Преди бетониране да се заложат всички отвори по част Ел, ВиК, ОВК и останалите специалности. Отворите задължително да се съгласуват с проектите по съответните части.
6. По време на бетониране бетонната смес да се вибрира.
7. Да се декофрира след достигане на минимум 70% от проектната якост на бетона.
8. Всички размери са в сантиметри, освен ако не е указано друго.
9. Куките на стремената задължително да се оформят според показания детайл.

ДЕТАЙЛ
за оформяне на куки на стремената



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

армировка клас	AIII							
диаметър	N8	N10	N12	N14	N16	N18	N20	N22
тегло (kg)	4865	1115	1000	220	695	2080	585	4350

общо: 14920 kg

КОЛОНИ И ШАЙБИ

Съгласно чл.139 ал.3 от ЗУТ

съгласен съм с проекта - възложител	подпис
"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД	

ДЗЗД "Обединение Арконт-Анди"

Административна сграда за Диспечерски център в УПИ XVI-504.937, производствени и складови дейност от кв.9 - нов по плана на СИЗ - III част, гр.Пловдив

Чертеж:	**КОЛОНИ И ШАЙБИ**	
Проектанти:	инж. Станимир Стоянов	
	инж. Филип Стоянов	
		фаза: Т И П
		част: Констр.
Съгласували:	Геод.и ВП	инж. Петко Златанов
	Арх.	арх. Стоян Тодоров
	Електро	инж. Николай Хасковлиев
	В и К	инж. Валентина Николова
	ОВИК	инж. Георги Георгиев
	Пож.безоп	инж. Марин Нейков
	ПБЗ	инж. Жана Колева
Управител:	арх. Стоян Тодоров	

мащаб: 1:50

дата: 05.2014

лист №с.п. 24 | 21