

ОФЕРТА

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 8-EP-16-MP-D-3, с предмет: "Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена позиция 2 - Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази) "

От Участник Интеркомплекс ООД

За обособена позиция 2

От участник: **ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД**

със седалище и адрес на управление (улица, №, населено място, община):

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е: 15560,00 лева, словом / петнадесет хиляди, петстотин и шестдесет лева /, без включен ДДС, посочена в приложеното към офертата - Финансово предложение."

Мястото за изпълнение на поръчката е: На територията на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, Централен склад, намиращ са в гр. Стара Загора, бул. Славянски

Срокът за изпълнение на конкретна заявка за доставка по договора е до 30 календарни дни (но не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни), след заявка.

Гаранционният срок е: 36 месеца, (но не по-малко от 36 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Валидност на офертата: 60 /шейсет/ календарни дни, считано от датата на представянето ѝ

Неразделна част от офертата са:

1. - Всички документи, доказващи изпълнение на задължителните изисквания към участниците, съгласно т.3 от документ „Общи условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана"
2. - Финансово предложение;
3. - Технически изисквания на Възложителя;
4. – Техническо предложение, бланка
5. - Търговски условия на Възложителя;
6. - Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2016
- 7.- Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2016

Дата: 29.01.2016 г.

Участник:

(под

Информацията е
заличена съгласно чл. 2
и чл. 4 от ЗЗЛД

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към оферта към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 8-EP-16-MP-D-3 , с предмет: "Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена позиция 2 - Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази) "

От Участник Интеркомплекс ООД

За обособена позиция .- 2 Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Прогнозно количество	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази)	Бр.	400	38,90	15560,00
Обща стойност, в лв. без ДДС, за цялостно изпълнение на поръчката					15560,00

Име производител / търговска марка : ETI Elektroelement d.d. - Словения/ ETITEC C275/20 1+0

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците. /

Дата: 29.01.2016 г.

Участник:

(по

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 8-EP-16-MP-D-3, с предмет: "Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена позиция 2 - Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази)

От Участник Интеркомплекс ООД

За обособена позиция 2 – Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази)

№	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Номинален ударен ток през отклонението (8/20 Импулса) – ≥ 10 kA	☒ ДА ☐ НЕ
2.	Измерване на напрежение – 230 V	☒ ДА ☐ НЕ
3.	Максимално напрежение при продължителен режим на работа, U_c – 275 V	☒ ДА ☐ НЕ
4.	Максимална височина на монтиране - 2500 м	☒ ДА ☐ НЕ
5.	Максимално остатъчно напрежение при 5kA - 8/20 импулса – $\leq 1,2$ kV	☒ ДА ☐ НЕ
6.	Максимален допустим предпазител с характеристика gL – 125 A	☒ ДА ☐ НЕ

За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, изброени по-горе в настоящия документ, се счита положителен отговор (ДА) на всички изброени по-горе отделни точки, включително прилагане на посочените в тях документи, респективно технически каталози с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите продукти към офертата на участника. Участникът има право да приложи и допълнителни документи по негова преценка.

Фирмен печат:.....

Подпис с правна с

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 8-EP-16-MP-D-3 , с предмет: "Доставка на вентилни отводи 1 kV, по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Отвод вентилен НН външен монтаж; Обособена позиция 2 - Отвод вентилен вътрешен монтаж (комплект за 3 фази) "

EVN EP EAD - TO 06/01

EVN EP EAD - TB 06/01

Металоокисни отводи 1 kV за закрит монтаж, Тип 2; Metalloxydableitern 1 kV für Innenraumbau, Typ 2

Bulgarisch		Deutsch	
Технически данни		Technische Daten	
Електрически изисквания:		Elektrische Anforderungen:	
Изработка според	EN 61643-11	Ausführung gemäß	EN 61643-11
Номинално работно напрежение U_n	AC 230V	Bemessungsspannung	AC 230V
Max. напрежение U_c	AC 275V	Max. Spannung U_c	AC 275V
Номинален импулсен ток I_n (8/20µs)	≥ 10 kA	Nominaler Impulsstrom I_n (8/20µs)	≥ 10 kA
Max. импулсен ток I_{imp}	30 kA	Maximaler Impulsstrom I_{imp}	30kA
Максимално остатъчно напрежение U_p при I_{imp}	$\leq 1,2$ kV	Maximale Restspannung U_p bei I_{imp}	$\leq 1,2$ kV
Време за реакция t_A	< 25 ms	Reaktionszeit, t_A	< 25 ms
Оперативен температурен диапазон U_t	$-40^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$	Betriebstemperaturbereich U_t	$-40^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$
Механични данни		Mechanische Vorgaben	
Входяща клемма	$4 \div 25$ mm ²	Eingangsklemme	$4 \div 25$ mm ²
Изходяща клемма	$4 \div 25$ mm ²	Ausgangsklemme	$4 \div 25$ mm ²
Монтажна широчина	17,5mm за Pol (1TE)	Einbaubreite	17,5mm für Pol (1TE)
Монтаж 1ф(3ф)	Бързо закрепяне с 2(3) закопчавания на шина EN 50022	Einbau 1-phasig (3-phasig)	Schnelle Festigung mit 2(3) Verklammerungen an Schiene EN 50022
Вид на защита	IP20	Schutzart	IP20
Клеми горе и долу	Челюстни/клифтови клемма	Klemmen oben und unten	Kiefer-/Lufteklemmen
Защита на клемите	Защита за пръст/ръка	Klemmenschutz	Schutz für Finger/Hand


**Металоокисни отводи 1 kV за открит монтаж, Тип 2;
Metalloxydableitern 1 kV für Freilufteinbau, Typ 2**

Bulgarisch

Deutsch

Технически данни		Technische Daten	
Електрически изисквания:		Elektrische Anforderungen:	
Изработка според	EN 61643-11	Ausführung gemäß	EN 61643-11
Номинално работно напрежение U_n	AC 230	Bemessungsspannung	AC 230V
Max. напрежение U_c	AC 280V	Max. Spannung U_c	
Номинален импулсен ток I_n (8/20µs)	≥ 10 kA	Nominaler Impulsstrom I_n (8/20µs)	≥ 10 kA
Max. импулсен ток I_{imp}	30 kA	Maximaler Impulsstrom I_{imp}	30 kA
Максимално остатъчно напрежение U_p при I_{imp}	$\leq 1,2$ kV	Maximale Restspannung U_p bei I_{imp}	$\leq 1,2$ kV
Време за реакция t_A	≤ 25 ns	Reaktionszeit, t_A	≤ 25 ns
Оперативен температурен диапазон U_t	$-40^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$	Betriebstemperaturbereich U_t	$-40^\circ\text{C} \div +80^\circ\text{C}$
Механични данни		Mechanische Vorgaben	
Изолиран входящ меден проводник	25 mm ² с гилза с резба M8	Isolierter Eingangsleiter Cu	25 mm ² mit Hülse M 8
Изолиран изходящ меден проводник	6 mm ²	Isolierter Ausgangsleiter Cu	6 mm ²
Монтажна височина	2500mm	Einbauhöhe	2500mm
Динамична якост на опън	550N	Dynamische Zugfestigkeit	550N
Вид на защита	IP20	Schutzart	IP20
Конструкция, изпълнение	Отгоре чрез свързващ болт M8	Konstruktion, Ausführung	Oben mit Anschlussbolzen M8

Чертеж
Zeichnung

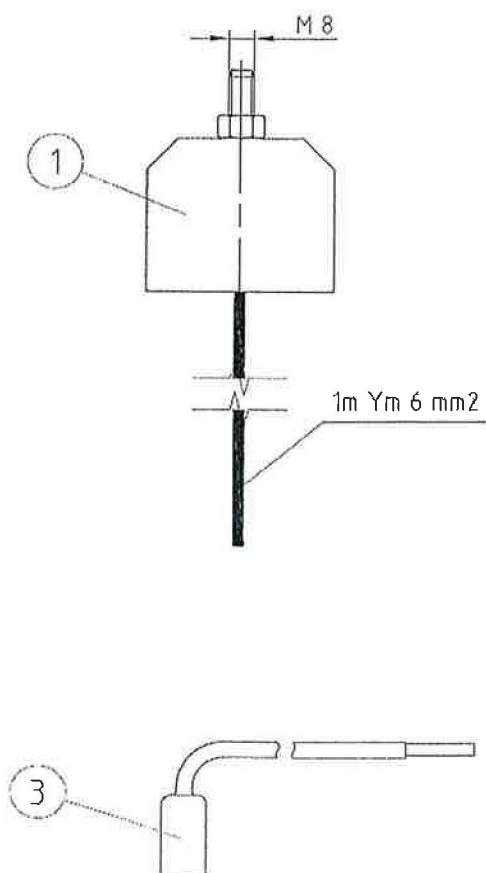

1. Металоокисни отводи 1 kV за открит монтаж
Metalloxydableitern 1 kV für Freilufteinbau
3. Изолиран входящ меден проводник
Isolierter Eingangsleiter Cu

Текущи, респективно съпровождащи проверки, извършвани от EVN EP EAD. EVN EP EAD си запазва правото, да провери, респективно да поръча проверката на спазването на нормите, предписанията и директивите, както и на това техническо описание – включително необходимите типови изпитания. Съответните изследвания могат да се извършат под формата на приемателни изпитания в предприятието на производителя, като приемателни изпитания при поставянето на изделията или по поръчка на EVN EP EAD към независим изпитателен институт. Приемането на произведените за EVN EP EAD продукти тогава зависи от резултата от тези изпитания. EVN EP EAD си запазва правото да взема проби от доставените продукти и да ги предостави за изпитания на оторизирана изпитателна лаборатория, която да установи съответствието им спрямо изискванията. Разходите за това изпитание се поемат от EVN EP EAD, ако резултатите са завършили положително за доставчиците. Разходите за изпитанията, чийто резултат завършва отрицателно, се начисляват за сметка на доставчика. Недостатъчното качество, от което може да се очаква скъсяване на полезния живот на продукта, може да доведе до спиране на продукта (респективно отказ спрямо конкретната производствена единица) за определен срок или безсрочно. EVN EP EAD си запазва правото да взема проби и да извършва изпитания също и с външни експерти (да не са конкуренти) в завода-производител. Данни на производителя в рамките на запитванията и предлаганията За измененията, свързани с данните на производителя, незабавно трябва да се съобщи на EVN EP EAD. Размножаването и предаването на нашите Технически спецификации на трети лица е допустимо само с изричната писмена декларация за съгласие от компетентната техническа област на EVN EP EAD. Това се отнася и за публикуването на извадки от тази спецификация.	Laufende bzw. begleitende Prüfungen durch EVN EP EAD. EVN EP EAD behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Normen, Vorschriften und Richtlinien sowie dieser Technischen Beschreibung - einschließlich der geforderten Typprüfungen - zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen. Die entsprechenden Untersuchungen können in Form von Abnahmeprüfungen im Herstellerwerk, als Annahmeprüfungen bei Wareneingang oder im Auftrag von EVN EP EAD bei einem unabhängigen Prüfinstitut durchgeführt werden. Die Annahme der für EVN EP EAD gefertigten Produkte sind dann vom Ergebnis dieser Prüfungen abhängig. EVN EP EAD behält sich das Recht vor, aus den ausgelieferten Produkten Proben zu entnehmen und diese durch eine autorisierte Prüfstelle auf deren Ordnungsmäßigkeit überprüfen zu lassen. Die Kosten dieser Prüfung trägt EVN EP EAD, sofern die Ergebnisse für den Lieferanten positiv ausfallen. Die aufgelaufenen Kosten von Prüfungen, deren Ergebnis negativ ausfällt, werden dem Lieferanten verrechnet. Qualitätsmängel, die eine Verkürzung der Lebensdauer erwarten lassen, können zu einer befristeten bzw. unbefristeten Sperre des Produktes (bzw. Produktionsstandortes) führen. EVN EP EAD behält sich das Recht vor, Abnahmen und Prüfungen auch mit einem externen Experten (kein Mitbewerber) im Produktionswerk durchzuführen. Herstellerangaben im Rahmen von Anfragen und Angeboten Änderungen im Zusammenhang mit den Herstellerangaben sind EVN EP EAD unverzüglich bekanntzugeben. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe unserer Technischen Spezifikation an Dritte ist nur mit einer ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis-Erklärung durch den zuständigen technischen Bereich der EVN EP EAD zulässig. Dies gilt auch für die Veröffentlichung von Auszügen aus dieser Spezifikation.
---	---

С подписването на настоящите Технически изисквания, Участникът приема, спазване и точно изпълнение.

Фирмен печат:.....

Подпис с правна сила:.....

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД