

Критерии за изключване от квалификационна система и условия за прекратяване на сключен договор (Издание 1)

към квалификационна система № С-16-ЕР-НМ-Д-36,

с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Доставка на Измервателни токови трансформатори за Н.Н.;

Обособена позиция 2 - Доставка на Измервателни токови трансформатори за Ср.Н с едно вторично ядро;

Обособена позиция 3 - Доставка на Измервателни токови трансформатори за Ср.Н с две вторични ядра;

Обособена позиция 4 - Доставка на измервателен индуктивен напреженов трансформатор за Ср.Н. 20kV, с две вторични намотки”

Кандидат/Участник/Изпълнител ще бъде изключен от квалификационната система, както и/или ще бъде прекратен договор с Изпълнител, когато:

1. Кандидата/Участника/Изпълнителя престане да отговаря на обявените от Възложителя критерии за подбор, както и не представи изискани нови/допълнителни документи;

2. При неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя, като:

2.1. Изпълнението на договор, сключен чрез използване на квалификационна система, се преценява от страна на Възложителя от гледна точка на това дали Изпълнителят е спазил всички условия от конкретния договор, включително:

2.1.1. спазване на всички срокове;

2.1.2. стриктно спазване на абсолютно всички Технически изисквания на Възложителя;

2.1.3. недопускане на брак в рамките на доставката;

2.1.4. навременно попълване и подписване на всички документи в рамките на взаимоотношенията с Възложителя;

2.1.5. ненарушена опаковка на доставяните стоки;

2.1.6. съдействие спрямо служителите на Възложителя при приемане и предаване на стоките;

спазване на всички изисквания на Възложителя и българското законодателство за отчетност и фактуриране;

2.1.7. други важни параметри на изпълнението, посочени в договора по конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.2. В случай, че Изпълнителят не изпълни качествено едно или няколко от посочените по-горе условия, то в зависимост от сериозността на нарушенията, Възложителят си запазва правото сключеният с Изпълнителя договор да бъде едностранно прекратен от Възложителя, съгласно предвидения за това ред, в Търговските условия към настоящата квалификационна система.

2.3. В случай, че Възложителят прекрати едностранно договор на Изпълнител и причината за прекратяване на договора има отношение към критериите за подбор на системата, то Възложителят си запазва правото да го изключи от квалификационната система.

2.4. Възложителят може мотивирано да откаже включване и/или да изключи от квалификационната система кандидати и/или изпълнители, които:

2.4.1. са виновни за сериозно професионално нарушение, доказано с всяко средство, с което могат да си послужат възлагащите органи;


2.4.2. не са изпълнили задълженията си, свързани с изпълнение на договори за обществени поръчки.

Техническа спецификация: 7/4 Измервателен токов трансформатор за Н.Н. 0.4kV , клас 0.5S. 1. Общи изисквания Измервателните трансформатори трябва да отговарят по техническото си изпълнение на нормативните предписания на метрологията в България, на EN 61869-1, EN 61869-2, клас на точност 0.5S, както и на нашите специални изисквания. Измервателните трансформатори трябва да бъдат регистрирани в Държавната агенция по метрология за да бъдат допуснати до служебно калибриране и да бъдат доставени с проведена първоначална проверка, удостоверена по съответен начин. Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъде представено копие от вписването в държавния измервателен регистър (удостоверение за одобрен тип).	Техническа спецификация: 7/4 Mess-Stromtransformator für NS 0.4kV, Kl. 0.5S. 1. Allgemeine Anforderungen Die Messtransformatoren müssen in der technischen Ausführung den gesetzlichen Vorschriften des Eichrechtes in Bulgarien, der EN 61869-1, EN 61869-2, Genauigkeitsklasse 0.5S sowie unseren besonderen Anforderungen entsprechen. Die Messtransformatoren müssen ins Meßregister der staatlichen Agentur eingetragen sein, damit sie auch zur amtlichen Eichung zugelassen werden und mit führte einen ersten Scheck, entsprechend zertifiziert geliefert werden. Samt des technischen Vorschlags müssen eine Kopie des Eintrags in dem Zustand, Messregister (Zeugnis genehmigten Typ) vorgelegt werden.
Стандарти: • EN 61869-1:2007 Измервателни трансформатори, общи изисквания • EN 61869-2:2012: Токови трансформатори • DIN 43673-1-12-5,5 1.1 Допълнителни изисквания Наред с общите изисквания са в сила и следните допълнителни условия: • Напрежение и ток – изпълнение за: Променлив ток 220V; 150/5A , 300/5A, 600/5A, 1000/5A, 1500/5A; • Клас на точност 0.5S в съответствие с EN 61869-2:2012r. „Измервателни тарнсформатори” - Част 2;	Normen: • EN 61869-1:2007 Messwandler, Allgemeine Anforderungen; • EN 61869-2:2012: Stromtransformatoren • DIN 43673-1-12-5,5 1.1 Zusätzliche Anforderungen Über die allgemeinen Anforderungen hinaus gelten folgende zusätzliche Festlegungen: • Spannung – und Stromausführung: Wechselstrom 220V; 150/5A , 300/5A, 600/5A, 1000/5A, 1500/5A; • Genauigkeitsklasse 0.5S gemäß EN 61869-2:2012 „Messtransformatoren“ – Teil 2

• Токовите трансформатори да бъдат с първоначална проверка и знак удостоверяващ проверката. • Първоначалната проверка да бъде в годината на закупуване на трансформатора или предходната година. • Мощност =5VA; • Коефициент на претоварване по ток <5; • Максимален ток на късо съединение (ток на термична устойчивост) 9.0 kA • Термичният траен (непрекъснат) ток със стойност 120% също трябва да е посочен на табелката за техническите данни. • Трансформаторите да бъдат едноядрени (с една вторична намотка); • Да е на лице възможност за запечатване и plombиране на клемния блок на вторичната намотка; • При осигуряване на проходни токови трансформатори, те да бъдат в комплект с шина от мед-Cu (първична намотка), защитена от електрохимична корозия, съответстваща на номиналния първичен ток, и арматура за закрепване на шината към корпуса на ТТ; • Размерите и разстоянията между отворите на първичната шина на трансформатора за закрепване към шинната система за съответните гами измервателни трансформатори са както следва: При изпълнение на измервателния трансформатор с първична намотка, размерите на шината да осигуряват преносна възможност в съответствие с първичния ток на трансформатора. Разстоянието между центъра на отворите на шината на измервателния трансформатор за закрепване към шинната система да съответства на Фиг. 1-5. При изпълнение на измервателния трансформатор без първична намотка, размерът на шината да съответства на Фиг. 1-5.	• Die Stromtransformatoren müssen mit einer Ersteichung sein, mit einem Aufkleber, der von der Ersteichung zeugt. • Die Ersteichung soll im Jahre des Einkaufs des Wandlers oder im Jahr zuvor durchgeführt werden • Leistung= 5VA; • Stromüberlastungskoeffizient: <5 • Maximaler Kurzschlussstrom (Thermischer Grenzstrom) 9.0 kA; • Der thermische Bemessungs-Dauerstrom beträgt 120% und ist auch am Leistungsschild anzuführen. • Die Transformatoren müssen einkernig sein (mit 1 Sekundärwicklung) • Eine Möglichkeit zur Plombierung des Klemmenblocks der Sekundärwicklung muss vorhanden sein ; • Wenn Durchsteck-Stromwandler angeboten werden, müssen sie im Set mit Kupferschiene (Primärwicklung), die gegen elektrochemische Korrosion sicher ist und dem Nenn-Primärstrom entspricht, und mit Elektroarmatur zur Befestigung der Schiene am Gehäuse des Stromwandlers geliefert werden. • Die Größe und der Abstand zwischen den Öffnungen der primären Schiene des Wandlers, die zur Befestigung am Schienensystem dienen, soll für die einzelnen Typen von Wandlern wie folgt sein: Bei der Ausführung des Messwandlers mit primärer Wicklung, muß berücksichtigt werden, daß die Abmessungen der Schiene eine Stromtragfähigkeit, die dem primären Strom des Wandlers entspricht, sicherstellen. Der Lochabstand der Messwandlerschiene, die zur Befestigung am Schienensystem dient, muß der Abb. 1-5 entsprechen. Bei der Ausführung des Messwandlers ohne primäre Wicklung, müssen die Abmessungen der Schiene der Abb. 1-5 entsprechen.
--	--


• 150/5A

Фиг. 1

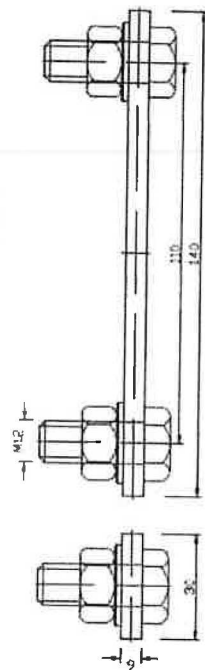


• 150/5A

Abb. 1

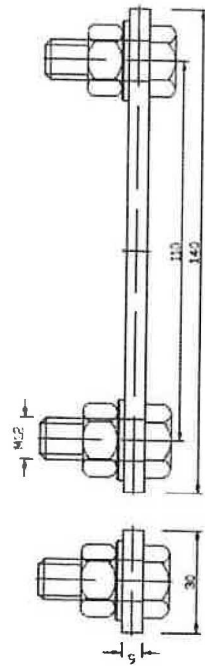


• 300/5A

Фиг. 2

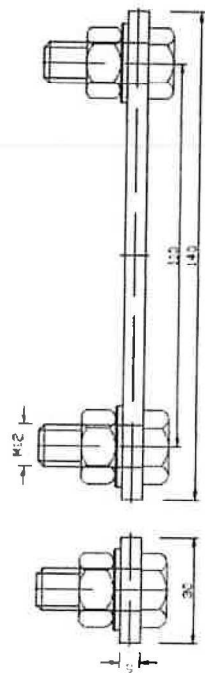


• 300/5A

Abb. 2

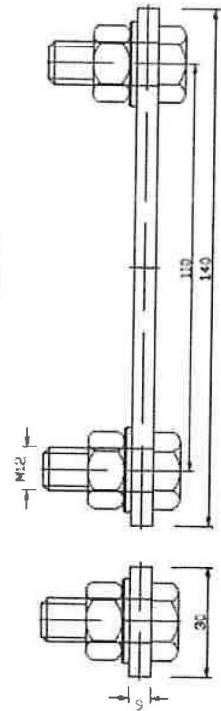


• 600/5A

Фиг. 3

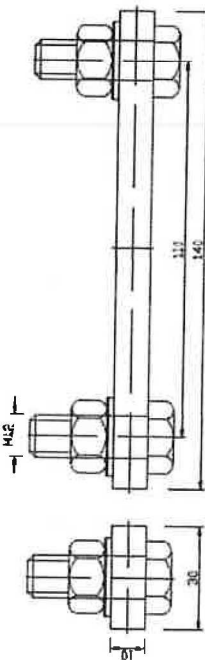


• 600/5A

Abb. 3

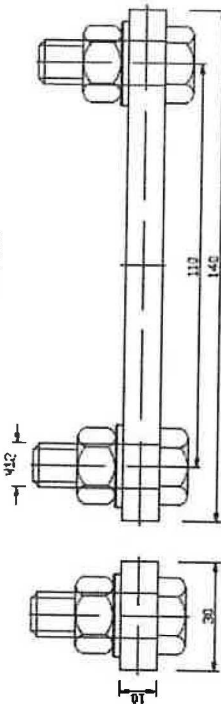


- 600/5A голям габарит до 1000/5A

Фиг.4

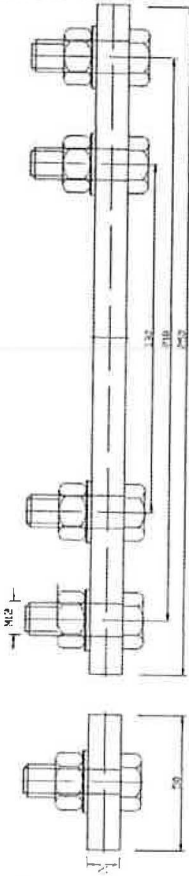

- 1500/5A

Фиг.5

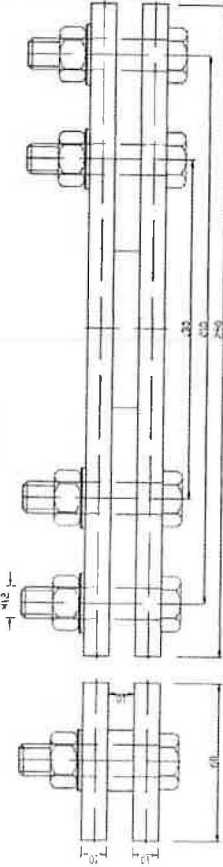


- Клемен блок

За клеми се използват винтове с шлицова или кръстата глава (Pozidrive 2). Като винтове трябва да се използват Pozidrive Kombi Gr. 2.

Материалът за клемния блок и винтовете трябва да е устойчив срещу електрохимична корозия.


- 600/5A голям Außenmaß bis 1000/5A

Abb.4

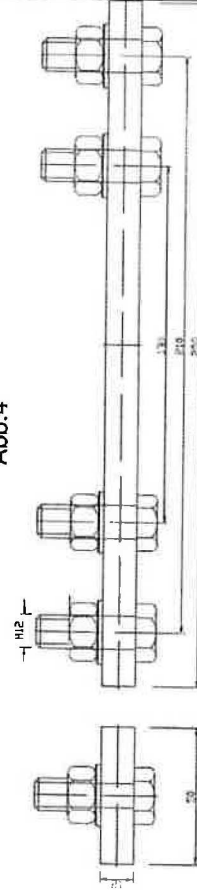

- 1500/5A

Abb.5

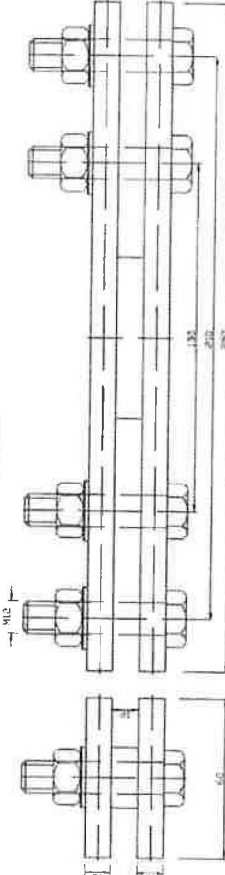


- Клемменblock

Als Klemmen sind Schrauben mit Schlitz- oder Kreuzschraubendrehern (Pozidrive 2) zu verwenden. Als Schrauben sind Pozidrive-Kombi Gr.2 zu verwenden.

Das Material des Klemmenblocks und der Schrauben muss gegen elektrochemische Korrosion resistent sein.

• Документации Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъдат представени следните документи на български и немски или английски език: - Удостоверение за одобрен тип, заедно с необходимите за калибрирането и използването чертежи и протоколи с резултати от първоначална проверка - Техническо описание - Инструкция за монтаж В случай, че по отношение на вече доставените и използвани продукти / типове прибори са възникнали допълнителни изисквания, или са необходими някакви изменения или допълнения трябва незабавно да ни бъдат предоставени съответните документи.	• Dokumentationen Samt des technischen Vorschlags müssen folgenden Unterlagen vorgelegt werden: - Zertifikattyp genehmigt hat, zusammen mit den notwendigen Kalibrierung und Verwendung von Zeichnungen und Berichten von Ergebnissen aus Erreichung - Technische Beschreibung - Montageanleitung Sollten für bereits gelieferte und verwendete Produkte/Gerätetypen nachträglich Anforderungen, Änderungen, Ergänzungen usw. erfolgen, so sind uns die entsprechenden Dokumente unverzüglich zu überreichen.
2. Приемане на качеството 2.1. Осигуряване на качеството, изпитвания и приемателен контрол За осигуряване на качеството на приборите изпълнителят е длъжен по време на изготвянето им и при контрола на готовата продукция да извършва следните проверки на качеството. 2.2.1. Проверка при изпълнителя При крайното изпитване на прибора трябва да се провери спазването на законовите разпоредби (гранични стойности на грешките при еталонирането) и изисканото под т. 2.1 качество. При доставката трябва да се приложи протокол от проверката на качеството и проведените изпитания за всички доставени уреди.	2. Abnahme der Qualität 2.1. Qualitätssicherung, Prüf- und Annahmeprüfung Zur Sicherstellung der Qualität der Geräte hat der Auftragnehmer während der Fertigung und als Schlußkontrolle Qualitätsprüfungen durchzuführen. 2.2.1. Prüfung beim Auftragnehmer Bei einer vom Auftragnehmer vorgenommenen Schlußprüfung des Gerätes ist die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Eichfehlergrenzwerte) und die unter Pkt. 2.1 geforderte Qualität zu überprüfen. Bei der Lieferung ist das Prüfprotokoll über die vorher genannten Prüfungen mitzuliefern.

3. Схема на свързване

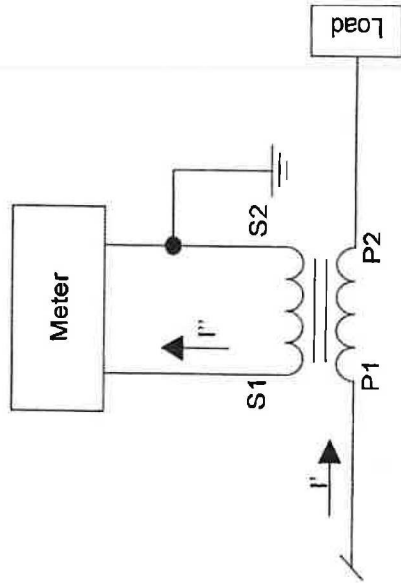


4. Трансформатори-мостра

След стартиране на конкретна процедура на договаряне с предварителна покана за участие по настоящата квалификационна система, всички включени в квалификационната система участници ще бъдат поканени да представят оферта. Офертата се състои от техническо и финансово предложение, включително всички изискани приложения. Всяка фирма участник в процедурата задължително подготвя и представя мостра, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, заедно със своето Техническо предложение, неразделна част от офертата му:

1. България: 1 бр
(Лице за контакт: инж. Светослав Пейков EVN България ЕР, 4000 Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37

3. Schaltbild

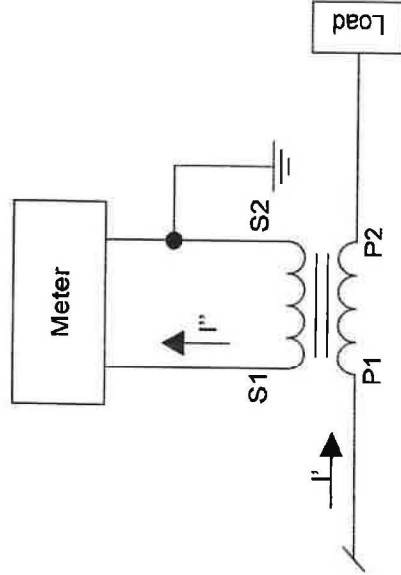

4. Mustertransformatoren

Nach der Einleitung eines Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen des laufenden Qualifikationssystems werden alle Teilnehmer, die ins Qualifikationssystem aufgenommen sind, zur Angebotsabgabe aufgefordert. Das Angebot besteht aus einem technischen und einem finanziellen Vorschlag, inkl. aller verlangten Beilagen. Neben dem technischen Vorschlag, der ein untrennbarer Bestandteil des Angebots ist, muss jede am Verhandlungsverfahren teilnehmende Firma ein Muster entsprechend der Position, um die sich die Firma bewirbt, vorbereiten und vorlegen:


1. Bulgarien: 1 Stück
(Anspruchspartner: Ing. Svetoslav Peykov, EVN Bulgaria EP, 4000 Plovdiv Christo G. Danov Str. 37)

Техническа спецификация: 8/21 Измервателен токов трансформатор за Ср.Н. 20kV с едно вторично ядро с клас 0.5S. 1. Общи изисквания Измервателните трансформатори трябва да отговарят по техническото си изпълнение на нормативните предписания на метрологията в България, на EN 61869-1, EN 61869-2, клас на точност 0.5S, на размерите съобразно DIN 42600 Част 8, както и на нашите специални изисквания. Измервателните трансформатори трябва да бъдат регистрирани в Държавната агенция по метрология за да бъдат допуснати до служебно калибриране и да бъдат доставени с проведена първоначална проверка, удостоверява по съответен начин. Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъде представено копие от вписването в държавния измервателен регистър (удостоверение за одобрен тип). Стандарти: • EN 61869-1:2007 Измервателни трансформатори, общи изисквания • EN 61869-2:2012 Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори; • DIN 42600 Част 8 1.1 Допълнителни изисквания Наред с общите изисквания са в сила и следните допълнителни условия:	31.03.2012 Техническа спецификация: 8/21 Мес-Стромтрансформатор für MS 20 kV mit ein sekundäre Wicklung Kl. 0.5S. 1. Allgemeine Anforderungen Die Messtransformatoren müssen in der technischen Ausführung den gesetzlichen Vorschriften des Eichrechtes in Bulgarien, der EN 61869-1, EN 61869-2 Genauigkeitsklasse 0.5S, den Abmessungen nach DIN 42600 Teil 8, sowie unseren besonderen Anforderungen entsprechen. Die Messtransformatoren müssen ins Meßregister der staatlichen Agentur eingetragen sein, damit sie auch zur amtlichen Eichung zugelassen werden und mit führte einen ersten Scheck, entsprechend zertifiziert geliefert werden. Samt des technischen Vorschlags müssen eine Kopie des Eintrags in dem Zustand, Messregister (Zeugnis genehmigten Typ) vorgelegt werden. Normen: • EN 61869-1:2007 Messwandler, Allgemeine Anforderungen; • EN 61869-2:2012 Messwandler, zusätzliche Anforderungen für induktive Stromwandler • DIN 42600 Teil 8 1.1 Zusätzliche Anforderungen Über die allgemeinen Anforderungen hinaus gelten folgende zusätzliche Festlegungen:
---	--

• Напрежение и ток – изпълнение за: Променлив ток 20kV; 2x20/5/5A, 2x75/5/5A, 2x100/5/5A, 2x300/5/5A; • Клас на точност: - 0.5S в съответствие с EN 61869-2:2012 Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори. • Токовете трансформатори да бъдат с първоначална проверка и знак удостоверяващ проверката. • Първоначалната проверка да бъде в годината на закупуване на трансформатора или предходната година. • Мощност: - $\geq 15\text{VA}$; • Коефициент на претоварване по ток - < 5; • Максимален термичен ток I_{tn} 16 kA; • Максимален динамичен ток $I_{dyn} = 2.5 I_{tn}$; • Термичният траен (непрекъснат) ток със стойност 120% също трябва да е посочен на табелката за техническите данни. • Да е на лице възможност за запечатване и пломбиране на първичното превключване и на клемния блок на вторичните намотки. • Размерите на трансформатора да бъдат съгласно DIN 42600: - Част 8. • Да е на лице възможност за промяна на коефициента на трансформация посредством превключване на първичната намотка на трансформатора.	• Напрежение – и Stromausführung: Wechselstrom 20kV; 2x20/5/5A, 2x75/5/5A, 2x100/5/5A, 2x300/5/5A; • Genauigkeitsklasse - 0.5S gemäß EN 61869-2:2012 Messwandler, zusätzliche Anforderungen für induktive Stromwandler. • Die Stromtransformatoren müssen mit einer Ersteinrichtung sein, mit einem Aufkleber, der die Ersteinrichtung bescheinigt. • Die Ersteinrichtung soll im Jahre des Einkaufs des Wandlers oder im Jahr zuvor durchgeführt werden. • Leistung - $\geq 15\text{VA}$; • Stromüberlastungskoeffizient: - < 5; • Maximaler Kurzzeitstrom I_{tn} 16 kA; • Maximaler Stoßstrom $I_{dyn} = 2.5 I_{tn}$; • Der thermische Bemessungs-Dauerstrom beträgt 120% und ist auch am Leistungsschild anzuführen. • Eine Möglichkeit zum Verschluss und zur Plombierung der Primärumschaltung und des Klemmenblocks der sekundären Wicklungen muss vorhanden sein. • Die Abmessungen des Transformators müssen DIN 42600 entsprechen: - Teil 8. • Eine Möglichkeit zur Veränderung des Koeffizienten der Transformation mittels Umschaltung der Primärwicklung des Transformators muss vorhanden sein;
--	---

• Клемен блок: За клеми се използват винтове с шлицова и кръстатата глава (Pozidrive 2). Като винтове трябва да се използват Pozidrive Kombi Gr. 2. Материалът за клемния блок и винтовете трябва да е устойчив срещу електрохимична корозия. • Документации Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъдат представени следните документи на български и немски или английски език: - Удостоверение за одобрен тип, заедно с необходимите за калибрирането и използването чертежи и протоколи с резултати от първоначална проверка - Техническо описание - Инструкция за монтаж В случай, че по отношение на вече доставените и използвани продукти / типове прибори са възникнали допълнителни изисквания, или са необходими някакви изменения или допълнения трябва незабавно да ни бъдат предоставени съответните документи.	• Клеменблок Als Klemmen sind Schrauben mit Schlitz- und Kreuzschraubendrehern (Pozidrive 2) zu verwenden. Als Schrauben sind Pozidrive-Kombi Gr.2 zu verwenden. Das Material des Klemmenblocks und der Schrauben muss gegen elektrochemische Korrosion resistent sein. • Dokumentationen Samt des technischen Vorschlags müssen folgenden Unterlagen vorgelegt werden: - Zertifikattyp genehmigt hat, zusammen mit den notwendigen Kalibrierung und Verwendung von Zeichnungen und Berichten von Ergebnissen aus Ersteichung - Technische Beschreibung - Montageanleitung Sollten für bereits gelieferte und verwendete Produkte/Gerätetypen nachträglich Anforderungen, Änderungen, Ergänzungen usw. erfolgen, so sind uns die entsprechenden Dokumente unverzüglich zu überreichen.
2. Приемане на качеството 2.1. Осигуряване на качеството, изпитвания и приемателен контрол За осигуряване на качеството на приборите изпълнителят е длъжен по време на изготвянето им и при контрола на готовата продукция да извършва следните проверки на качеството. 2.2.1. Проверка при изпълнителя При крайното изпитване на прибора трябва да се провери спазването на законовите разпоредби (гранични стойности на грешките при еталонирането) и изисканото под т. 2.1 качество. При доставката трябва да се приложи протокол от проверката на качеството и проведените изпитания за всички доставени уреди	2. Abnahme der Qualität 2.1. Qualitätssicherung, Prüf- und Annahmeprüfung Zur Sicherstellung der Qualität der Geräte hat der Auftragnehmer während der Fertigung und als Schlußkontrolle Qualitätsprüfungen durchzuführen. 2.2.1. Prüfung beim Auftragnehmer Bei der Schlußprüfung des Gerätes ist die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Eichfehlergrenzwerte) und die unter Pkt. 2.1 geforderte Qualität zu überprüfen. Bei der Lieferung aller Geräte ist das Prüfprotokoll über die Qualitätsprüfung und die durchgeführten Prüfungen mitzuliefern.

3. Схема на свързване

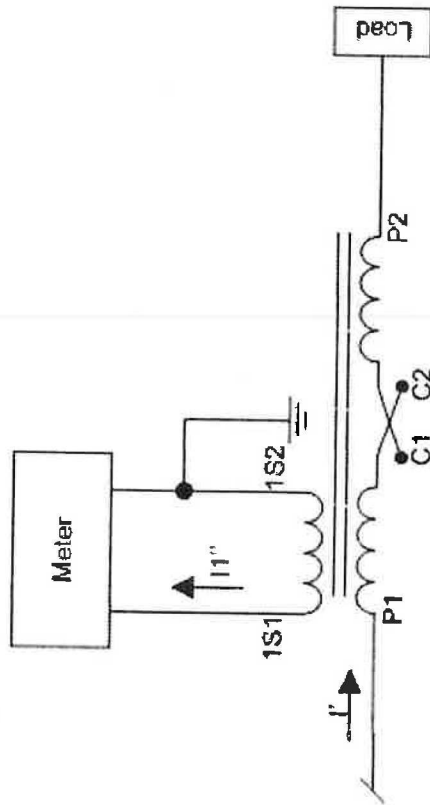


3.1. Да е на лице възможност за заземяване корпуса на измервателния трансформатор.

4. Трансформатори-мостри

След стартиране на конкретна процедура на договаряне с предварителна покана за участие по настоящата квалификационна система, всички включени в квалификационната система участници ще бъдат поканени да представят оферта. Офертата се състои от техническо и финансово предложение, включително всички изискани приложения. Всяка фирма участник в процедурата задължително трябва да подготви и представи модела, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, заедно със своето Техническо предложение, неразделна част от офертата му:

1. България: 1 бр
(Лице за контакт: инж. Светослав Пейков EVN България ЕР, 4000 Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37)

3. Schaltbild

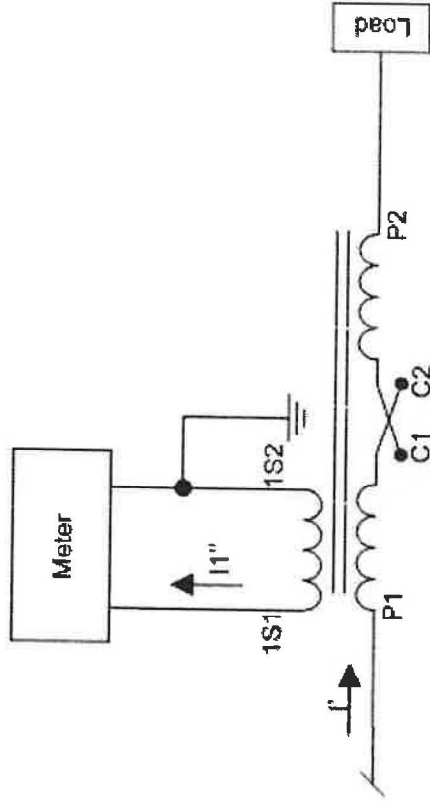

3.1. Es muß die Möglichkeit geben, daß das Gehäuse des Messwandlers geerdet werden kann.

4. Mustertransformatoren

Nach der Einleitung eines Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen des laufenden Qualifikationssystems werden alle Teilnehmer, die ins Qualifikationssystem aufgenommen sind, zur Angebotsabgabe aufgefordert. Das Angebot besteht aus einem technischen und einem finanziellen Vorschlag, inkl. aller verlangten Beilagen. Neben dem technischen Vorschlag, der ein untrennbarer Bestandteil des Angebots ist, muss jede am Verhandlungsverfahren teilnehmende Firma ein Muster entsprechend der Position, um die sich die Firma bewirbt, vorbereiten und vorlegen:


1. Bulgarien: 1 Stück
(Ansprechpartner: Ing. Svetoslav Peykov, EVN Bulgaria EP, 4000 Plovdiv Christo G. Danov Str. 37)

Техническа спецификация: 8/22 Измервателен токов трансформатор за Ср.Н. 20kV с две вторични ядра,от който първото ядро да е с клас 0.5S и второ ядро с клас 5P. 1. Общи изисквания Измервателните трансформатори трябва да отговарят по техническото си изпълнение на нормативните предписания на метрологията в България, на EN 61869-1, EN 61869-2, клас на точност 0.5S и 5P, на размерите съобразно DIN 42600 Част 5 както и на нашите специални изисквания. Измервателните трансформатори трябва да бъдат регистрирани в Държавната агенция по метрология за да бъдат допуснати до служебно калибриране и да бъдат доставени с проведена първоначална проверка, удостоверена по съответен начин. Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъде представено копие от вписването в държавния измервателен регистър (удостоверение за одобрен тип). Стандарти: • EN 61869-1:2007 Измервателни трансформатори, общи изисквания • EN 61869-2:2012 Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори; • DIN 42600 Част 5 1.1 Допълнителни изисквания Наред с общите изисквания са в сила и следните допълнителни условия: • Напрежение и ток – изпълнение за: Променлив ток 20kV; 2x20/5/5A, 2x75/5/5A, 2x100/5/5A, 2x300/5/5A;	Техническа Спецификация: 8/22 Мес-Стромтрансформатор für MS 20 kV. mit zwei sekundären Wicklungen, die erste Wicklung Kl. 0.5S, die zweite Wicklung Kl. 5P. 1. Allgemeine Anforderungen Die Messtransformatoren müssen in der technischen Ausführung den gesetzlichen Vorschriften des Eichrechtes in Bulgarien, der EN 61869-1, EN 61869-2 Genauigkeitsklasse 0.5S und 5P, den Abmessungen nach DIN 42600 Teil 5 sowie unseren besonderen Anforderungen entsprechen. Die Messtransformatoren müssen ins Meßregister der staatlichen Agentur eingetragen sein, damit sie auch zur amtlichen Eichung zugelassen werden und mit führte einen ersten Scheck, entsprechend zertifiziert geliefert werden. Samt des technischen Vorschlags müssen eine Kopie des Eintrags in dem Zustand, Messregister (Zeugnis genehmigten Typ) vorgelegt werden. Normen: • EN 61869-1:2007 Messwandler, Allgemeine Anforderungen; • EN 61869-2:2012 Messwandler, zusätzliche Anforderungen für induktive Stromwandler • DIN 42600 Teil 5 1.1 Zusätzliche Anforderungen Über die allgemeinen Anforderungen hinaus gelten folgende zusätzliche Festlegungen: • Spannung – und Stromausführung: Wechselstrom 20kV; 2x20/5/5A, 2x75/5/5A, 2x100/5/5A, 2x300/5/5A;
---	---

• Клас на точност: - 0.5S за първо ядро в съответствие с EN 61869-2:2012 Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори. • - 5P за второ ядро в съответствие с EN 61869-2:2012 Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори. • Токовете трансформатори да бъдат с първоначална проверка и знак удостоверяващ проверката. • Първоначалната проверка да бъде в годината на закупуване на трансформатора или предходната година. • Мощност: - $\geq 15VA$ – Първо ядро; - $\geq 15VA$ – Второ ядро; • Коефициент на претоварване по ток - < 5 – Първо ядро; - > 10 – Второ ядро; • Максимален термичен ток I_{tn} 16 kA; • Максимален динамичен ток $I_{dyn} = 2.5 I_{tn}$; • Термичният траен (непрекъснат) ток със стойност 120% също трябва да е посочен на табелката за техническите данни. • Да е на лице възможност за запечатване и plombиране на първичното превключване и на клемния блок на вторичните намотки. • Размерите на трансформатора да бъдат съгласно DIN 42600: - Част 5.	• Генауигкeitsklasse - 0.5S für den ersten Kern gemäß EN 61869-2:2012 Messwandler, zusätzliche Anforderungen für induktive Stromwandler. • - 5P für den zweiten Kern gemäß EN 61869-2:2012 Messwandler, zusätzliche Anforderungen für induktive Stromwandler. • Die Stromtransformatoren müssen mit einer Ersteichung sein, mit einem Aufkleber, der die Ersteichung bescheinigt. • Die Ersteichung soll im Jahre des Einkaufs des Wandlers oder im Jahr zuvor durchgeführt werden. • Leistung - $\geq 15VA$ – erster Kern; - $\geq 15VA$ – zweiter Kern; • Stromüberlastungskoeffizient: - < 5 – erster Kern; - > 10 – zweiter Kern; • Maximaler Kurzzeitstrom I_{tn} 16 kA; • Maximaler Stoßstrom $I_{dyn} = 2.5 I_{tn}$; • Der thermische Bemessungs-Dauerstrom beträgt 120% und ist auch am Leistungsschild anzuführen. • Eine Möglichkeit zum Verschluss und zur Plombierung der Primärumschaltung und des Klemmenblocks der sekundären Windungen muss vorhanden sein. • Die Abmessungen des Transformators müssen DIN 42600 entsprechen: - Teil 5
---	---

• Да е на лице възможност за промяна на коефициента а трансформация посредством превключване на първичната намотка на трансформатора. • Клемен блок: За клеми се използват винтове с шлицова и кръстата глава (Poizidrive 2). Като винтове трябва да се използват Poizidrive Kombi Gr. 2. Материалът за клемния блок и винтовете трябва да е устойчив срещу електрохимична корозия. • Документации Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъдат представени следните документи на български и немски или английски език: - Удостоверение за одобрен тип, заедно с необходимите за калибрирането и използването чертежи и протоколи с резултати от първоначална проверка - Техническо описание - Инструкция за монтаж	• Eine Möglichkeit zur Veränderung des Koeffizients der Transformation mittels Umschaltung der Primärwicklung des Transformators muss vorhanden sein; • Klemmenblock Als Klemmen sind Schrauben mit Schlitz- und Kreuzschraubendreher (Poizidrive 2) zu verwenden. Als Schrauben sind Poizidrive-Kombi Gr.2 zu verwenden. Das Material des Klemmenblocks und der Schrauben muss gegen elektrochemische Korrosion resistent sein. • Dokumentationen Sämt des technischen Vorschlags müssen folgenden Unterlagen vorgelegt werden: - Zertifikattyp genehmigt hat, zusammen mit den notwendigen Kalibrierung und Verwendung von Zeichnungen und Berichten von Ergebnissen aus Ersteinigung - Technische Beschreibung - Montageanleitung
В случай, че по отношение на вече доставените и използвани продукти / типове прибори са възникнали допълнителни изисквания, или са необходими някакви изменения или допълнения трябва незабавно да ни бъдат предоставени съответните документи. 2. Приемане на качеството 2.1. Осигуряване на качеството, изпитвания и приемателен контрол За осигуряване на качеството на приборите изпълнителят е длъжен по време на изготвянето им и при контрола на готовата продукция да извършва следните проверки на качеството. 2.2.1. Проверка при изпълнителя При крайното изпитване на прибора трябва да се провери спазването на законовите разпоредби (гранични стойности на грешките при еталонирването) и изискването под т. 2.1 качество. При доставката трябва да се приложи протокол от проверката на качеството и проведените изпитания за всички доставени уреди	Sollten für bereits gelieferte und verwendete Produkte/Gerätetypen nachträglich Anforderungen, Änderungen, Ergänzungen usw. erfolgen, so sind uns die entsprechenden Dokumente unverzüglich zu überreichen. 2. Abnahme der Qualität 2.1. Qualitätssicherung, Prüf- und Annahmeprüfung Zur Sicherstellung der Qualität der Geräte hat der Auftragnehmer während der Fertigung und als Schlußkontrolle Qualitätsprüfungen durchzuführen. 2.2.1. Prüfung beim Auftragnehmer Bei der Schlußprüfung des Gerätes ist die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Eichfehlergrenzwerte) und die unter Pkt. 2.1 geforderte Qualität zu überprüfen. Bei der Lieferung aller Geräte ist das Prüfprotokoll über die Qualitätsprüfung und die durchgeführten Prüfungen mitzuliefern.

3. Схема на свързване

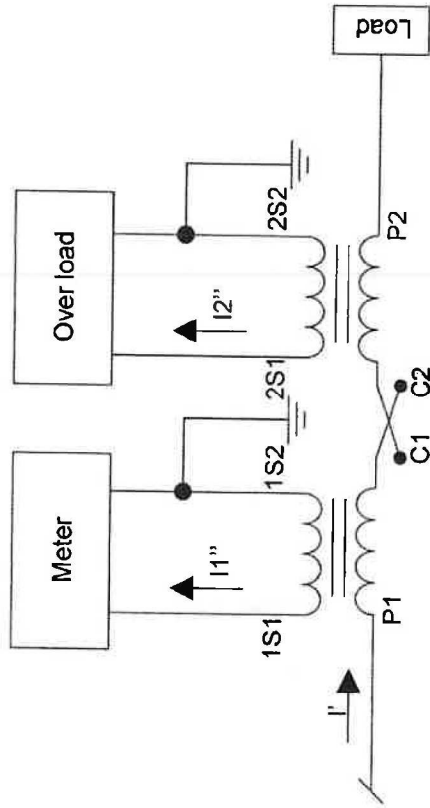


3.1. Да е на лице възможност за заземяване корпуса на измервателния трансформатор.

4. Трансформатори-мостри

След стартиране на конкретна процедура на договаряне с предварителна покана за участие по настоящата квалификационна система, всички включени в квалификационната система участници ще бъдат поканени да представят оферта. Офертата се състои от техническо и финансово предложение, включително всички изискани приложения. Всяка фирма участник в процедурата задължително трябва да представи модела, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, заедно със своето Техническо предложение, неразделна част от офертата му.

1. България: 1 бр
(Лице за контакт: инж. Светослав Пейков EVN България ЕР, 4000 Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37

3. Schaltbild

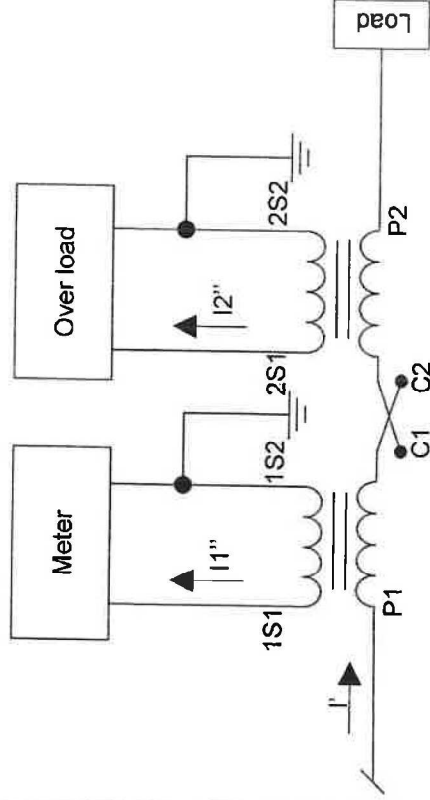

3.1. Es muß die Möglichkeit geben, daß das Gehäuse des Messwandlers geerdet werden kann.



4. Mustertransformatoren

Nach der Einleitung eines Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen des laufenden Qualifikationssystems werden alle Teilnehmer, die ins Qualifikationssystem aufgenommen sind, zur Angebotsabgabe aufgefordert. Das Angebot besteht aus einem technischen und einem finanziellen Vorschlag, inkl. aller verlangten Beilagen. Neben dem technischen Vorschlag, der ein untrennbarer Bestandteil des Angebots ist, muss jede am Verhandlungsverfahren teilnehmende Firma ein Muster entsprechend der Position, um die sich die Firma bewirbt, vorbereiten und vorlegen.

1. Bulgarien: 1 Stück
(Ansprechpartner: Ing. Svetoslav Peykov, EVN Bulgaria EP, 4000 Plovdiv Christo G. Danov Str. 37)

Техническа спецификация: 9/1 Измервателен индуктивен напреженов трансформатор за Ср.Н. 20kV, с две вторични намотки, от който първата намотка да е с клас 0.5 и втората намотка с клас 3. 1. Общи изисквания Измервателните трансформатори трябва да отговарят по техническото си изпълнение на нормативните предписания на метрологията в България, на EN 61869-1 и EN 61869-3, клас на точност 0.5 и 3, както и на нашите специални изисквания. Измервателните трансформатори трябва да бъдат регистрирани в Държавната агенция по метрология за да бъдат допуснати до служебно калибриране и да бъдат доставени с проведена първоначална проверка, удостоверена по съответен начин. Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъде представено копие от вписването в държавния измервателен регистър (удостоверение за одобрен тип). Стандарти: • EN 61869-1:2007 Измервателни трансформатори, общи изисквания; • EN 61869-3:2011 Измервателни трансформатори, допълнителни изисквания за индуктивни напрежени трансформатори • DIN 42600 част 9 Напрежени трансформатори – малки размери 1.1 Допълнителни изисквания Наред с общите изисквания са в сила и следните допълнителни условия: • Напрежение – изпълнение за: Променливо напрежение 20kV; 20 000:√3/100:√3/100:√3; • Клас на точност: - 0.5 за първата намотка в съответствие с EN 61869-3:2011. - 3 за втората намотка в съответствие с EN 61869-3:2011.	31.03.2012 Техническа спецификация: 9/1 Индукционспоннагсвандлер фър MS 20 kV, мит звет селкундърн Вилкунгн, дие ерсте Вилкунг КЛ 0.5, дие зветте Вилкунг КЛ 3. 1. Алгемене Анфурдерунген Дие Месстрнсформаторе муссен ин дер технлше Ансфурхунг ден гесетзлше Вурсхрлфтен дес Елхрехтес ин Булгарлен, дер EN 61869-1 унд EN61869-3 Генгелкейтсклассе 0.5 унд 3 селве unseren бесондерен Анфурдерунген ентспрехен. Дие Месстрнсформаторе муссен инс Меßregister дер стаатлше Агентур енгетраген сеин, дамлт сие ауч зур амтлше Елчунг зугелассен верден унд мит фурте елен ерстен Шекек, ентспрехенд сертлфлзерт гелелферт верден. Самт дес технлше Вурсчлсгс муссен елне Копле дес Ентрагс ин дем Zustand, Месстреглстер (Зегунс генегмлтген Тлп) воргелегт верден. Normen: • EN 61869-1:2007 Мессвандлер, Алгемене Анфурдерунген; • EN 61869-3:2011 Мессвандлер, зусатзлше Анфурдерунген фър индуктлве Спаннунгсвандлер • DIN 42600 Тел 9 Спаннунгсвандлер – клелне Абмессунген 1.1 Зусатзлше Анфурдерунген Фер дие алгемелен Анфурдерунген хинаус gelten фолгенде зусатзлше Festlegungen: • Спаннунгсасфурхунг: Вехселспаннунг 20kV; 20 000:√3/100:√3/100:√3 • Генгелкейтсклассе - 0.5 фър дие ерсте Вилкунг гемаß EN 61869-3:2011. - 3 фър дие зветте Вилкунг гемаß EN 61869-3:2011.
---	--

• Напреженовите трансформатори да бъдат с първоначална проверка и знак удостоверяващ проверката. • Първоначалната проверка да бъде в годината на закупуване на трансформатора или предходната година. • Мощност: - $\geq 30\text{VA}$ – Първа намотка; - $\geq 30\text{VA}$ – Втора намотка; Гределна мощност на намотка 250VA • Номинално първично напрежение: - $20\,000\sqrt{3}$ • Номинално вторично напрежение: - $100\sqrt{3}$ – Първа намотка; - $100\sqrt{3}$ – Втора намотка; • Да е на лице възможност за запечатване и пломбиране клемния блок на вторичните намотки; • Клемнен блок: За клемни се използват винтове с шлицова и кръстата глава (Pozidrive 2). Като винтове трябва да се използват Pozidrive Kombi 2. Материалът за клемния блок и винтовете трябва да е устойчив срещу електрохимична корозия. • Документации Заедно с техническото предложение по съответната процедура на договаряне трябва да бъдат представени следните документи на български и немски или английски език: - Удостоверение за одобрен тип, заедно с необходимите за калибрирането и използването чертежи и протоколи с резултати от първоначална проверка - Техническо описание - Инструкция за монтаж	• Die Spannungstransformatoren müssen mit einer Ersteinigung sein, mit einem Aufkleber, der die Ersteinigung bescheinigt. • Die Ersteinigung soll im Jahre des Einkaufs des Wandlers oder im Jahr zuvor durchgeführt werden. • Leistung: - $\geq 30\text{VA}$ – erste Wicklung; - $\geq 30\text{VA}$ – zweite Wicklung; Grenzleistung je Wicklung 250VA • Nenn – Primärspannung: - $20\,000\sqrt{3}$ • Nenn – Sekundärspannung; - $100\sqrt{3}$ – erste Wicklung; - $100\sqrt{3}$ – zweite Wicklung; • Eine Möglichkeit zur Plombierung des Klemmenblocks der sekundären Wicklungen; • Klemmenblock Als Klemmen sind Schrauben mit Schlitz- und Kreuzschraubendrehern (Pozidrive 2) zu verwenden. Als Schrauben sind Pozidrive-Kombi Gr.2 zu verwenden. Das Material des Klemmenblocks und der Schrauben muss gegen elektrochemische Korrosion resistent sein. • Dokumentationen Samt des technischen Vorschlags müssen folgenden Unterlagen vorgelegt werden: - Zertifikatyp genehmigt hat, zusammen mit den notwendigen Kalibrierung und Verwendung von Zeichnungen und Berichten von Ergebnissen aus Ersteinigung - Technische Beschreibung - Montageanleitung
---	--

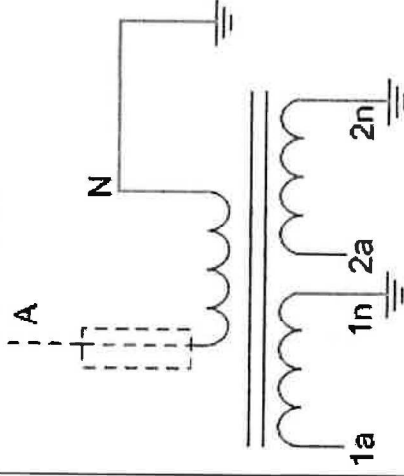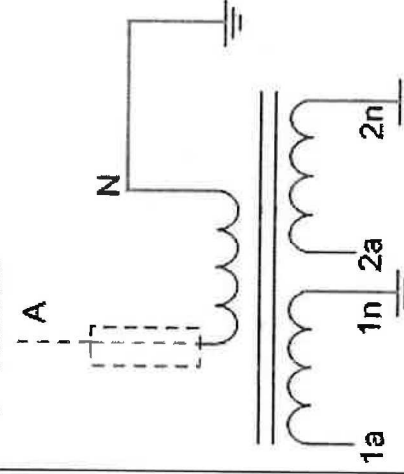В случай, че по отношение на вече доставените и използвани продукти / типове прибори са възникнали допълнителни изисквания, или са необходими някакви изменения или допълнения трябва незабавно да ни бъдат предоставени съответните документи.	Sollten für bereits gelieferte und verwendete Produkte/Gerätetypen nachträglich Anforderungen, Änderungen, Ergänzungen usw. erfolgen, so sind uns die entsprechenden Dokumente unverzüglich zu überreichen.
2. Приемане на качеството 2.1. Осигуряване на качеството, изпитвания и приемателен контрол За осигуряване на качеството на приборите изпълнителят е длъжен по време на изготвянето им и при контрола на готовата продукция да извършва следните проверки на качеството. 2.2.1. Проверка при изпълнителя При крайното изпитване на прибора трябва да се провери спазването на законовите разпоредби (гранични стойности на грешките при еталонирането) и изисканото под т. 2.1 качество. При доставката трябва да се приложи протокол от проверката на качеството и проведените изпитания за всички доставени уреди.	2. Abnahme der Qualität 2.1. Qualitätssicherung, Prüf- und Annahmeprüfung Zur Sicherstellung der Qualität der Geräte hat der Auftragnehmer während der Fertigung und als Schlußkontrolle Qualitätsprüfungen durchzuführen. 2.2.1. Prüfung beim Auftragnehmer Bei der Schlußprüfung des Gerätes ist die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Eichfahrgrenzwerte) und die unter Pkt. 2.1 geforderte Qualität zu überprüfen. Bei der Lieferung aller Geräte ist das Prüfprotokoll über die Qualitätsprüfung und die durchgeführten Prüfungen mitzuliefern.
3. Схема на свързване 	3. Schaltbild 

3.1. Да е на лице възможност за заземяване корпуса на измервателния трансформатор. 4. Трансформатори-мостри След стартиране на конкретна процедура на договаряне с предварителна покана за участие по настоящата квалификационна система, всички включени в квалификационната система участници ще бъдат поканени да представят оферта. Офертата се състои от техническо и финансово предложение, включително всички изискани приложения. Всяка фирма участник в процедурата задължително подготвя и представя мостра, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, заедно със своето Техническо предложение, неразделна част от офертата му: 1. България: 1 бр (Лице за контакт: инж. Светослав Пейков, EVN България ЕР, 4000 Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37)	3.1. Es muß die Möglichkeit geben, daß das Gehäuse des Messwandlers geerdet werden kann. 4. Mustertransformatoren Nach der Einleitung eines Verhandlungsverfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb im Rahmen des laufenden Qualifikationssystems werden alle Teilnehmer, die ins Qualifikationssystem aufgenommen sind, zur Angebotsabgabe aufgefordert. Das Angebot besteht aus einem technischen und einem finanziellen Vorschlag, inkl. aller verlangten Beilagen. Neben dem technischen Vorschlag, der ein untrennbarer Bestandteil des Angebots ist, muss jede am Verhandlungsverfahren teilnehmende Firma ein Muster entsprechend der Position, um die sich die Firma bewirbt, vorbereiten und vorlegen: 1. Bulgarien: 1 Stück (Ansprechpartner: Ing. Svetoslav Peykov, EVN Bulgaria EP, 4000 Plovdiv Christo G. Danov Str. 37)
---	---

Търговски условия

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие

1. Дефиниции

Изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

- 1.1. Договор означава договор, сключен между Възложителя и Изпълнителя, в който се определя предмета на доставката и условията за нейното изпълнение.
- 1.2. Доставка означава: (i) доставката на стоките; и/или (ii) предоставянето на услугите, предмет на договора
- 1.3. Срок на действие е срокът, през който договорът действа между страните и създава валидни права и задължения за всяка от тях.
- 1.4. Срок на изпълнение е срокът, в който дадена доставка трябва да бъде изпълнена
- 1.5. Стойност на договора е максималната стойност, която Възложителят може да дължи на Изпълнителя в замяна на извършени доставки, заявени в срока на действие на договора.
- 1.6. Търговски условия е настоящият документ, който представлява неразделна част от договора, и определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка, извършена през срока на действие на договора. В случай на разлика между предвиденото в търговските условия и договора, ще се прилага предвиденото в договора.
- 1.7. Технически изисквания е документ, в който Възложителят определя своите изисквания по отношение на доставката. Техническите изисквания представляват неразделна част от договора и са задължителни за изпълнение от Изпълнителя.
- 1.8. Общи условия за закупуване е документ, който определя общо-приложими условия за всички Изпълнители. Общите условия представляват неразделна част от договора и са задължителни за Изпълнителя, доколкото в договора не е предвидено друго.

2. Ценови условия

- 2.1. Всички договорени в процеса на възлагане на поръчката единични цени са окончателни, без включен ДДС, прилагат се за целия срок на действие на договора и не подлежат на актуализация, освен ако договора не предвижда друго.

3. Място на изпълнение

- 3.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора.

4. Срокове

- 4.1. Срокът на действие на договора е до (i) посоченият в договора срок на договора или (ii) усвояване стойността на договора, което настъпи по-рано.
- 4.2. Срокът за изпълнение на доставка/доставки по договора се определя в календарни дни след датата на сключване на договора и се посочва в договора/в отделните заявки за доставка към договора. В случай че, в договора не е предвиден конкретен срок за изпълнение на доставката, максималният срок за изпълнение е до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката.

5. Собственост/ риск

- 5.1. В случаите, когато предмет на договора е доставка на стоки, Изпълнителят е длъжен да прехвърли собствеността върху стоките, свободни от каквито и да е права на трети лица, както и да предаде на Възложителя всички документи във връзка с произхода и ползването на стоките.
- 5.2. Собствеността и риска от погиване и/или повреждане на стоките преминава върху Възложителя след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. Преди подписване на посочения протокол рискът се носи от Изпълнителя.

6. Плащане

- 6.1. Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.
- 6.2. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.
- 6.3. При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.
- 6.4. Оригинален фактурен заедно с подписан приемо - предавателен протокол за извършване на доставка и

копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.

- 6.5. Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактурират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.
- 6.6. В случай че договорът или част от него има за свой предмет извършване на услуга от Изпълнителя към Възложителя, и Изпълнителят е чуждестранно лице, за целите на избягване на двойно данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /"СИДДО"/, за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя "Декларация за притежател на дохода" и "Сертификат за местно лице", които следва да бъдат представени до датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл, както и в оригинал до лицата за контакт на Възложителя, представители на отдел „Снабдяване“, посочени на първата страница в договора. В случай че не бъдат представени горепосочените документи, Възложителят удържа при плащането на фактурите данък при източника съгласно приложимото българско законодателство, когато услугите са в обхвата на този данък.

7. Отговорност

- 7.1. Изпълнителят отговаря за точното изпълнение на възложената поръчка.
- 7.2. Изпълнителят носи отговорност за всички действия, бездействия, неизпълнение или небрежност от страна на негов представител и/или персонал, както и на негови подизпълнители, в случай че има такива.
- 7.3. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица при или по повод изпълнение на договора.
- 7.4. В случай че, при изпълнение на договора настъпи застрахователно събитие, покрито от някой от застрахователните договори на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно инструкциите за действие, дадени от Възложителя. В случай, че за настъпило застрахователно събитие не бъде изплатено застрахователно обезщетение поради неправилно предприемане на действия от страна на Изпълнителя, последният отговаря пред Възложителя за пълния размер на претърпените в резултат на застрахователното събитие щети.

8. Права и задължения на Възложителя

- 8.1. Възложителят има право:
- 8.1.1. Във всеки момент от срока на действие на договора да извършва проверки относно качеството на доставката, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
- 8.1.2. Писмено и мотивирано да поиска от Изпълнителя да бъде отстранен някой от подизпълнителите, тъй като последният се смята за неподходящ или не отговаря на изискванията на Възложителя
- 8.2. Възложителят е длъжен
- 8.2.1. Да организира допускането на Изпълнителя до мястото на изпълнение на доставката.
- 8.2.2. Да заплаща приетите доставки в предвидените срокове.
- 8.2.3. Да оформя предвидените в договора документи във връзка с неговото изпълнение.
- 8.3. Приемането на доставка от страна на Възложителя не представлява отказ от право, възникнало в съответствие с договора, и не освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорността му, свързани с неточното изпълнение на задълженията му по договора.

9. Права и задължения на Изпълнителя

- 9.1. Изпълнителят има право:
- 9.1.1. Да бъде допуснат до мястото на изпълнение на доставката.
- 9.1.2. Да получи дължимите плащания в предвидените за това срокове.
- 9.2. Изпълнителят е длъжен:
- 9.2.1. Да извърши доставката съгласно условията на договора и в съответствие с изискванията на Възложителя.
- 9.2.2. Да извършва всички действия, свързани с изпълнението на договора, с грижата на добър търговец, в съответствие с приложимото законодателство и изцяло в интерес на Възложителя, както и съобразно стандартите, определени от Възложителя и от приложимото право.
- 9.2.3. В цялата си дейност по договора да спазва всички установени правила в областта на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда, качество на доставката и другите приложими за дейностите по договора нормативи.
- 9.2.4. Изпълнителят, включително неговият персонал и подизпълнители, се задължават да се въздържат от всякакви действия, които могат да имат отрицателен ефект върху икономическите и правните интереси на Възложителя или върху неговата репутация и добро име.
- 9.2.5. Да опазва цялото имущество на Възложителя, до което има достъп във връзка с изпълнението на доставката.
- 9.2.6. Да информира Възложителя незабавно в писмена форма за възникнали щети или повреди в съоръжения, инсталации, оборудване или друго имущество – собственост на Възложителя, при изпълнение на доставката, както и за непосредствено свързаните с това опасности.
- 9.2.7. Да уведомява писмено Възложителя, когато съществува опасност от забава при изпълнението на доставката.

9.2.8. Да осигурява на Възложителя достъп до всяко място и до всяка информация, свързани с изпълнението на договора.

9.2.9. Да не нарушава чрез доставката защитените права на трети лица.

9.3. Без предварителното писмено разрешение на Възложителя, Изпълнителят няма право:

9.3.1. Да използва правата на интелектуална собственост на Възложителя, като например търговски марки, промишлен дизайн и други.

9.3.2. Да прави изявления, дава интервюта и/или подписва каквито и да е документи от името на Възложителя.

9.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка сключването и поддържането в сила на всички застрахователни договори по отношение на отговорността на Изпълнителя за вреди, причинени от действия на персонала на Изпълнителя на имуществото, живота и здравето на Възложителя, неговия персонал и/или трети лица.

9.5. Изпълнителят се задължава да обезщети и предпазва Възложителя от претенции, съдебни дела или други действия, предприети срещу Възложителя от трети лица, доколкото те произтичат от причина, изхождаща от дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.

9.6. С подписването на договора Изпълнителят изрично потвърждава, че договорът не е предназначен да, и не дава разрешение на Изпълнителя да използва по какъвто и да било начин, която и да е от търговските марки на Възложителя, освен в случаите, в които Възложителят изрично разрешава ползването им.

10. Гаранционен срок

10.1. Изпълнителят поема гаранция за качеството на доставката и за годността ѝ за употреба.

10.2. Гаранционните срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.

10.3. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.

10.4. Изпълнителят гарантира съответствието на доставката и вложените материали с изискванията на Възложителя и приложимите български и международни стандарти, независимо от факта дали доставките произхождат от него или от негови доставчици.

10.5. При възникнали дефекти, поради повреда/несъответствие на качеството, гаранционният срок ще се удължи съответно с цялото време на престой.

11. Гаранция за изпълнение

11.1. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора, чийто размер се определя като % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС и се представя във формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Стойността на обществената поръчка се определя от окончателната обща стойност от финалното финансово предложение на участника, избран за изпълнител. Гаранцията обезпечава изпълнението на договора, отстраняването на възникнали дефекти и задължението за плащане на каквито и да е парични суми от страна на Изпълнителя към Възложителя (като например плащане на неустойки, обезщетения или други подобни).

11.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение се конкретизира в договора и включва срока на действие на договора и гаранционния срок на доставката/ите. Когато гаранцията за изпълнение на договора се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока на действие на договора включително гаранционния срок на доставката/ите. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви или други обезщетителни плащания върху сумата по гаранцията.

11.4. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна и неотменяема. Банковата гаранция е във форма, със съдържание и при условия, предварително одобрени от Възложителя. Всички разходи по поддържането на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.

11.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните - до приключването му с влязло в сила решение на компетентния орган или чрез споразумение между страните.

11.6. В случай на удължаване на срока на договора на основанията предвидени в ЗОП, както и при промяна на друго основание на срока на договора или на гаранционния срок:

11.6.1. При банкова гаранция Изпълнителят е длъжен да предостави анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция в размера на неусвоената сума, покриваща и удължения срок;

При депозитна гаранция - Възложителят има право да я задържи и за удължения

12. Неустойки

12.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по договора точно в качествено, количествено и времево отношение, като се съобразява с изискванията на Възложителя по отношение на доставката. Всяко отклонение от точното изпълнение на доставката се счита за неизпълнение от страна на Изпълнителя.

12.2. Предвидените неустойки имат обезщетителна функция за Възложителя и последният няма задължение да доказва претърпени вреди.

12.3. В случай че за Възложителя възникне право да получи неустойка или поради действие или бездействие на

Изпълнителя, негов персонал и/или подизпълнители бъде наложена на Възложителя имуществена санкция от държавен и/или административен орган, или Възложителят бъде осъден да плати на трето лице обезщетение за претърпени вреди в следствие действие и/или бездействие на посочените по-горе в тази точка лица. Възложителят има право да прихване размера на неустойката или имуществената санкция или обезщетението от плащането, дължимо на Изпълнителя, като е допустимо това да бъде извършено от произволно дължимо на Изпълнителя плащане по настоящия договор. В тази връзка Възложителят изпраща на Изпълнителя съответно уведомление.

- 12.4. Всички разходи, възникващи през срока на действие на договора, които произтичат от нарушения на договорните и/или законовите задължения на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. В случай че Възложителят е заплатил подобни разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови пълната им стойност на Възложителя. Възложителят има право да прихване стойността на разходите от дължимото на Изпълнителя плащане.
- 12.5. Неустойката се прихваща от задължението към доставчика след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 12.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение, когато претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на неустойката.

13. Прекратяване на договора

13.1. Договорът може да бъде предсрочно прекратен, освен в изрично посочените в него случаи, и по следните начини:

13.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.

13.1.2. По взаимно писмено съгласие на страните, при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.

13.1.3. Едностранно от Възложителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.

13.1.4. Едностранно от Възложителя в случай на неизпълнение на задължение от страна на Изпълнителя. В този случай Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя с искане неизпълнението да бъде отстранено в срок от 5 дни от получаването на уведомлението. Ако Изпълнителят не отстрани неизпълнението в дадения срок, Възложителят има право да прекрати договора незабавно.

13.1.5. Едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай че срещу Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и ако върху имуществото му е наложен запор или възбрана.

13.1.6. с изтичане на срока на договора

13.1.7. при усвояване на стойността на договора

13.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да задържи цялата сума по гаранцията за изпълнение, като тази сума има характер на неустойка.

14. Конфиденциалност

14.1. Изпълнителят се задължава да разглежда като конфиденциална информация цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която му е станала известна и не е публично достъпна, в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.

14.2. Изпълнителят се задължава да получава и да пази в тайна конфиденциалната информация, както и: (i) да съхранява и пази конфиденциалната информация от неправомерно използване, публикации или разкриване; (ii) да не използва конфиденциалната информация за други цели, освен за изпълнение на задълженията си по договора; (iii) да не използва каквато и да е конфиденциална информация, за осъществяване на нелоялна конкуренция; (iv) да ограничи достъпа до конфиденциалната информация на тези лица, които нямат нужда от такъв достъп с оглед изпълнението на договора; (v) да информира всяко от лицата, на които предоставя достъп до конфиденциална информация, че им е забранено да използват, публикуват или по друг начин да разкриват конфиденциалната информация..

14.3. Задълженията за опазване на конфиденциалната информация не се прилага спрямо информация, която е поискана от компетентен орган според действащото законодателство или е станала публично достояние не по вина на някоя от страните. Задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация не са ограничени във времето. Нарушението на всяко едно от задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация по време на срока на действие на договора или във всеки по-късен момент, дава право на Възложителя да получи от Изпълнителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора за всеки отделен случай на нарушение.

15. Форсмажорни обстоятелства

15.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и др.. Страната, която не може да изпълни свое задължение поради непреодолима сила, се задължава в 3 (три) дневен срок от възникване на

форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено насрещната страна, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и как тя ще се отрази на изпълнението на договора. При неизпълнение на задължението за уведомяване, страната, която се позовава на непреодолима сила, не се освобождава от отговорност, респективно дължи предвидените неустойки и обезщетения в случаи на неизпълнение. В 14 (четиринадесет) дневен срок от началото на непреодолимата сила, същата следва да бъде потвърдена с документ от съответния компетентен орган. Докато трае непреодолимата сила страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията на страните спира за времето на непреодолимата сила, респективно страните не изпадат в забава и не дължат неустойки за забава. Страните, в случай на необходимост, съвместно определят нови срокове за изпълнение на договорните задължения. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.

16. Общи разпоредби

- 16.1. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им се изключва прилагането на общи условия на Изпълнителя.
- 16.2. В случай, че при изпълнение на доставката се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- 16.3. В случай че, предмета на договора включва лицензии, то страните се съгласяват, че лицензиите са стандартен софтуер, които се записва на технически носител и са предназначени за общо ползване и не са взели предвид специфичните дейности на ползвателя/Възложителя. Възложителят има право да използва софтуера, в който е включен само копие от съответния софтуер и правата за копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публично представяне и други форми на комерсиална употреба не са налични/достъпни.
- 16.4. Страните се съгласяват, че договорът ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
- 16.5. В случай, че предмет на договора са стоки, подлежащи на рециклиране, страните се съгласяват, че те ще се приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 16.6. Сключването, изпълнението и тълкуването на договора се извършва съгласно приложимото българско законодателство.
- 16.7. Страните се съгласяват, че всякакво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.
- 16.8. Договорът обвързва и съответните наследници и правоприменици на страните.
- 16.9. Ако някоя от разпоредбите на договора бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентен орган, останалите разпоредби на договора, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителната или неприложима разпоредба следва да бъдат заместени от страните по добросъвестен начин от действителна, приложима разпоредба.
- 16.10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, разменяни между лицата за контакт Възложителя и Изпълнителя при изпълнение на договора са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна или изпратени по факс с налично факс потвърждение за изпращане, освен ако в договора не са предвидени и други начини.
- 16.11. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от, или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на договора, се уреждат по приятелски начин от страните. Ако страните не успеят да уредят отношенията си по приятелски начин, спорът се разрешава от компетентният съд по седалището на Възложителя.
- 16.12. Договорът се сключва въз основа и се тълкува в съответствие с българското законодателство.
- 16.13. В случай, че договорът е двуезичен, то при разминаване в текстовете като правно обвързващ се счита текста на български език.

С подписването на настоящите търговски условия Кандидатът гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.

Фирмен печат:..... Подпис с правна сила:
Дата Гр.