
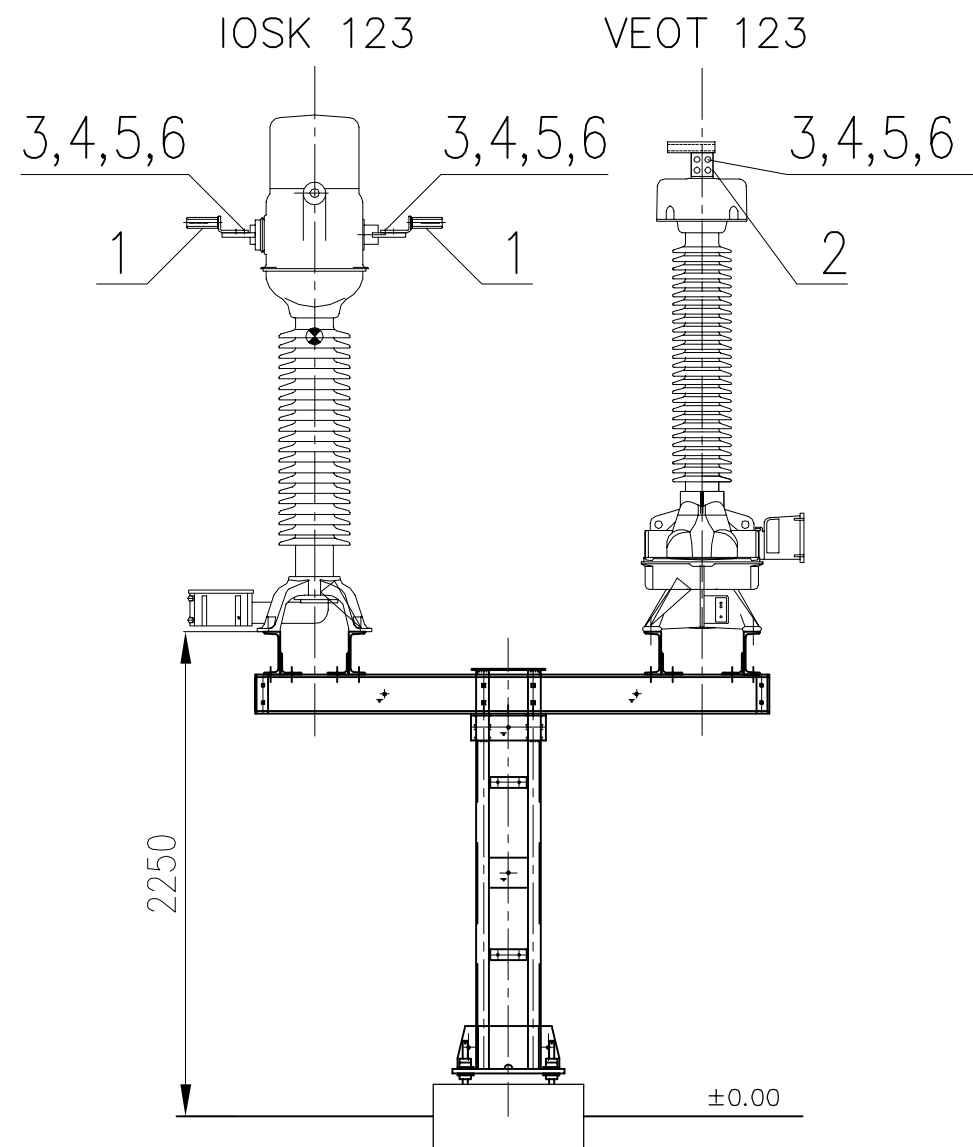


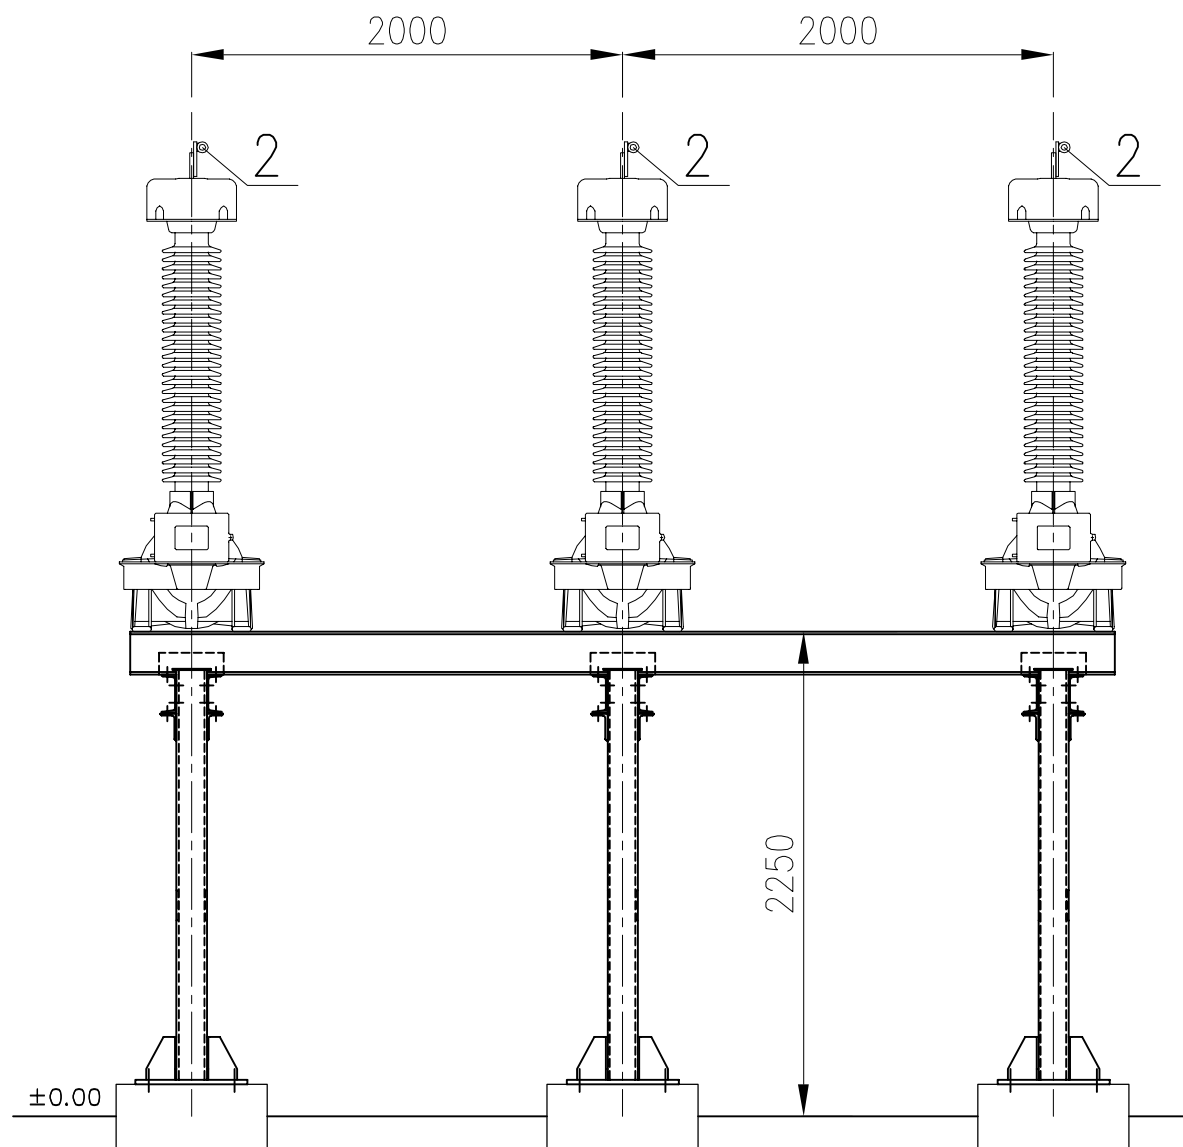

6	Федер шайба M12/Spring washer M12	—	36
5	Шайба M12/Washer M12	—	72
4	Гайка M12/Nut M12	—	36
3	Болт 8.8 M12x60/Bolt 8.8 M12x60	—	36
2	Al-планка 100x100/ACO въже Ø27.2 mm Al-plate 100x100/ACSR wire Ø27.2 mm	T-образна T-shape	3
1	Al-планка 100x100/въже ACO Ø27.2 mm Al-plate 100x100/ACSR wire Ø27.2 mm	права straight	6
No	Наименование/Name	Tun/Type	K-vo/Q-ty

СЪГЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Поглис
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		

				Договор No.: 4028/2012		Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр.Пловдив Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv			
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria				Checked: -		Подобект: Ново изводно поле в ОРУ 110kV			
Ръководителят проект: - Project Manager: -			Раздел: A1 Section:		Том: 1 Part:		Subobject: New outgoing feeder 110kV		
				Date	10.01.2013		Закрепване на клемите към токов трансформатор IOSK 123 и напреженов трансформатор VEOT 123 Fixing of clamps to current transformer IOSK 123 and voltage transformer VEOT 123	No. 008.02	
				Drawn	Маринов				
				Designer	Седмаков				
				Approved	Todorova				
				Формат: A3 Format:				Част: Първична комутация Part: Primary connections	Sheet 2
E	Сменен тип на измервателните тр-ри от gama 30.10.2015	03.11.2015	ILchev	Фаза: Работен проект Phase:		Detailed design			
E	Changed type of measuring transformers from date 30.10.2015	03.11.2015	ILchev						
Peg. Rev.	Забелжка Remarks	Дата Date	Име Name	Мащаб Scale:	Име на файла: Filename:				463A 01W 008 02 3 - E