

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

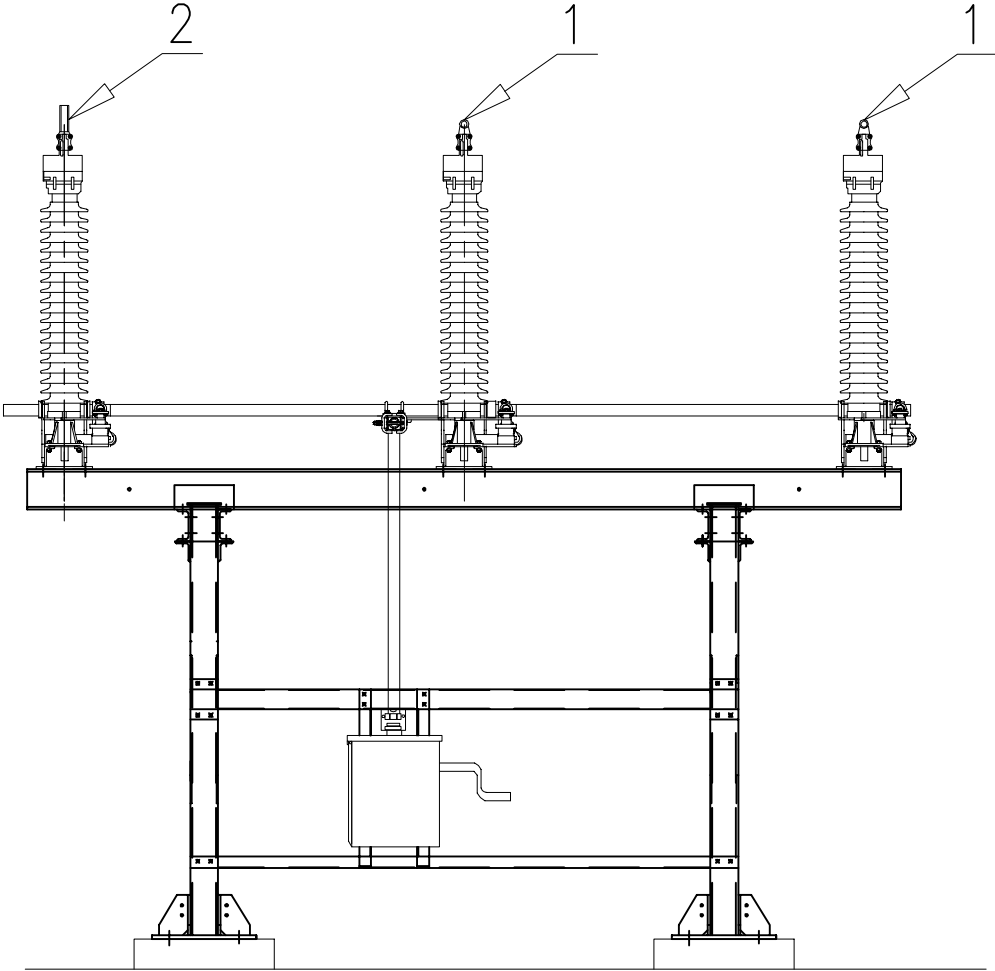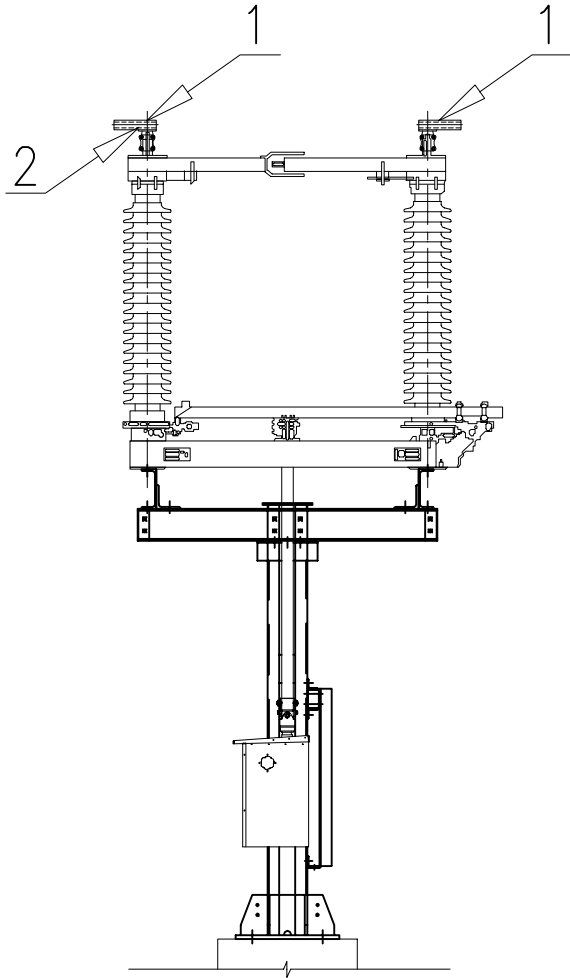

2	Al-стержен $\varnothing 40$ /ACO въже $\varnothing 27.2$ mm Al-stud $\varnothing 40$ /ACSR wire $\varnothing 27.2$ mm	права straight	1
1	Al-стержен $\varnothing 40$ /ACO въже $\varnothing 27.2$ mm Al-stud $\varnothing 40$ /ACSR wire $\varnothing 27.2$ mm	Г-образна L-shape	5
No	Наименование/Name	Tun/Type	K-во/Q-ty

СЪГЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Поглис
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		

 EL-TEST				Договор No.: Contract No.: 4028/2012		Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр.Пловдив Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv	
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria				Checked: -		Подобект: Ново изходно поле в ОРУ 110kV	
Ръководител проект: - Project Manager: -				Page: Section: A1		Tom: Part: 1	
				Date	10.01.2013	Закрепване на клеми към разединител тип S2DA-123, без заземителни ножове Fixing of clamps to disconnector type S2DA-123, without earthing blades	No. 009.02
				Drawn	Маринов		
				Designer	Седмаков		
				Approved	Todorova		
				Формат: Format:	A3	Част: Първична комутация Part: Primary connections	Sheet 2
-	-	-	-	Фаза: Работен проект Phase: Detailed design	-		
Reg. Rev.	Забележка Remarks	Дата Date	Име Name	Мащаб: Scale:	-	Име на файла: Filename:	463A 01W 009 02 3 - E