

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

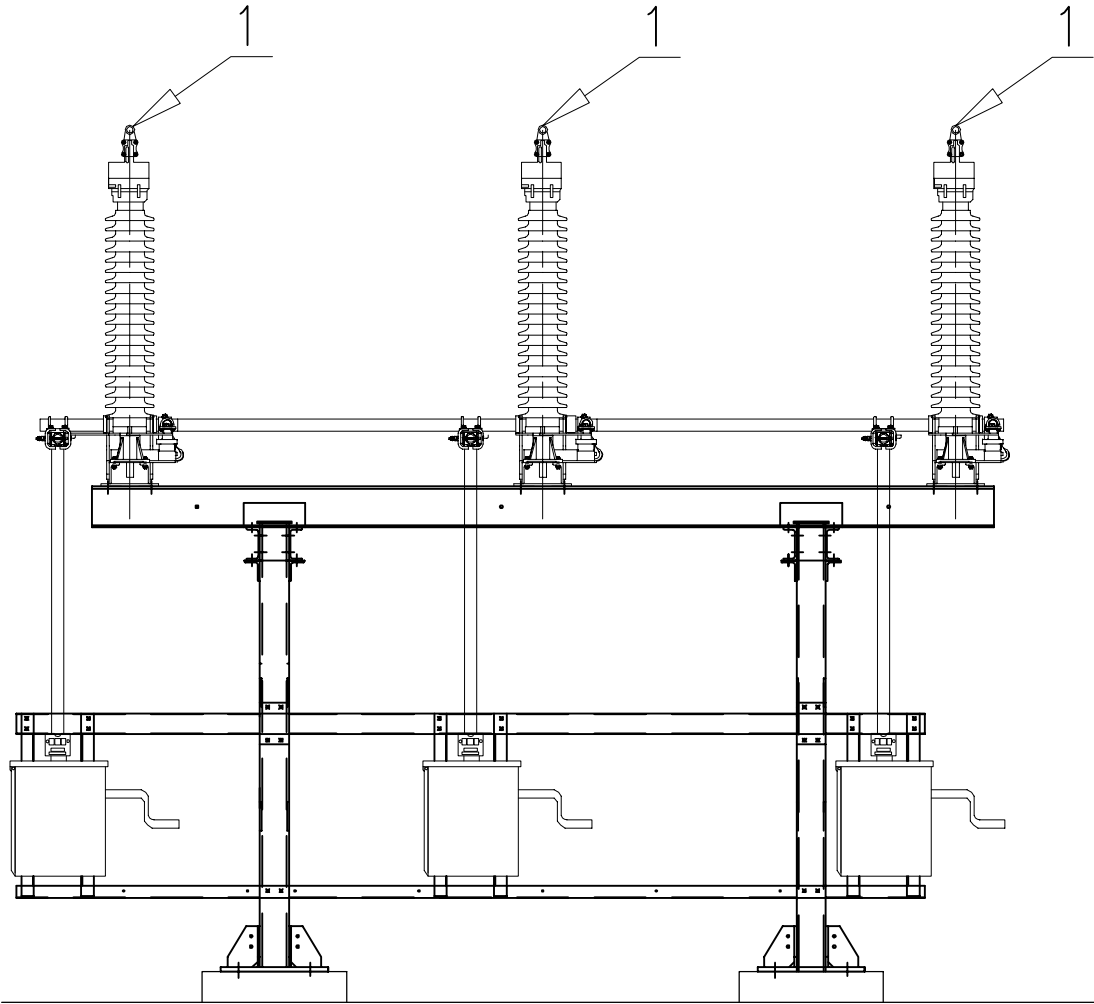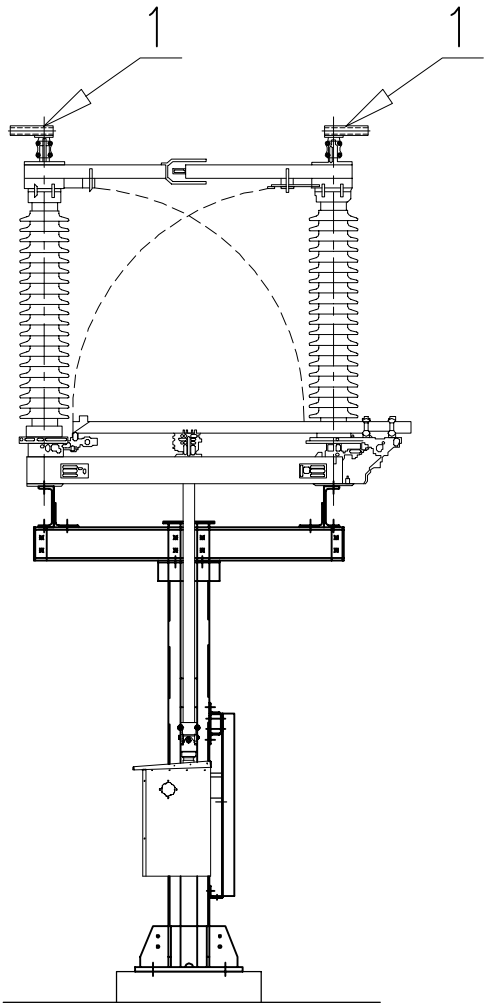

СЪГЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Погнус
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		

1	Al-стержен $\varnothing 40$ /ACO въже $\varnothing 27.2$ mm Al-stud $\varnothing 40$ /ACSR wire $\varnothing 27.2$ mm	Г-образна L-shape	6
No	Наименование/Name	Tun/Type	K-vo/Q-ty

				Договор No.: Contract No.: 4028/2012		Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр.Пловдив Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv	
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria				Checked: —		Подобект: Ново изводно поле в ОРУ 110kV	
Ръководител проект: — Project Manager: —				Page: Section: A1		Том: Part: 1	
				Date	09.2013	Закрепване на клепи към разединител тип S2DA2T–123, с два заземителни ножа Fixing of clamps of disconnector type S2DA2T–123, with two earthing blades	No. 010. 02
				Drawn	Маринов		
				Designer	Седмаков		
				Approved	Todorova		
				Формат: Format:	A3	Част: Първична комутация Part: Primary connections	Sheet 2
—	—	—	—	Фаза: Работен проект Phase: Detailed design			
Reg. Rev.	Забележка Remarks	Дата Date	Име Name	Мащаб: Scale:	—	Име на файла: Filename:	463A 01W 010 02 3 – E