
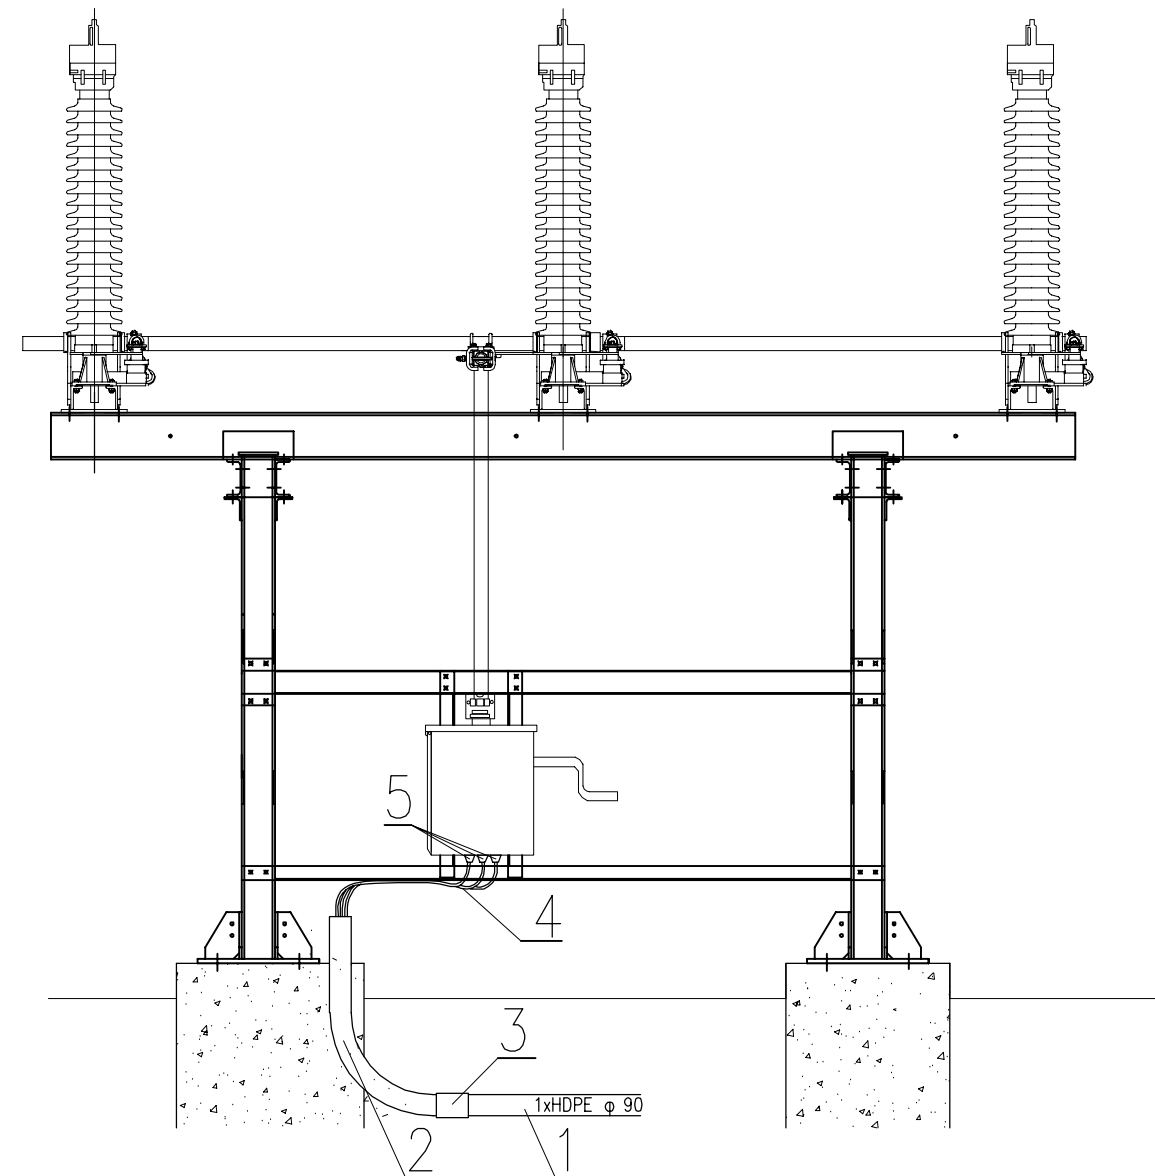


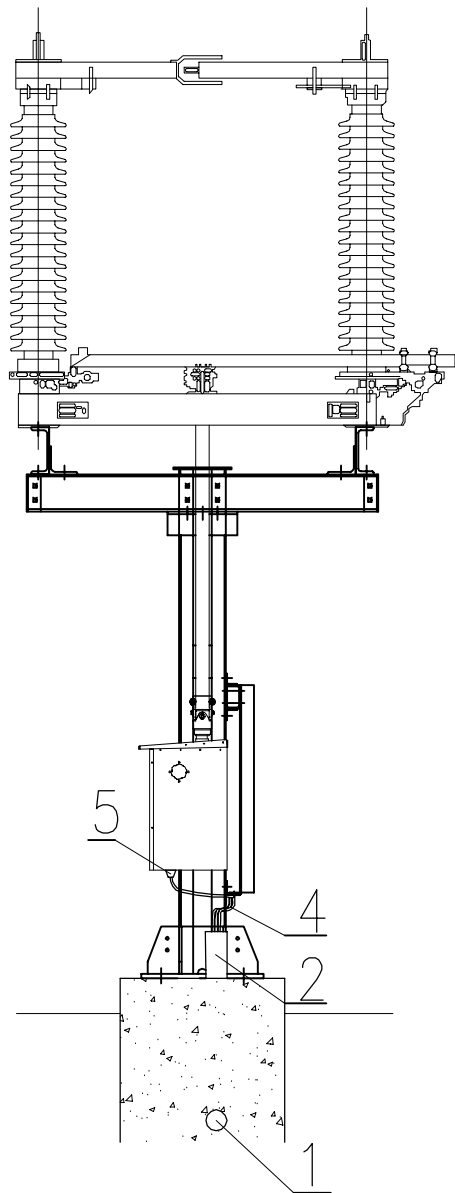

Забележка/Note:

1. Част от HDPE гофрираната тръба да се заложи във фундамента преди отливането му.

1. A part of HDPE corrugated pipe to be inserted into the foundation before concrete works.

5	–	Кабелен щуцер / Cable gland	–	–
4	–	Контролни кабели / Control cables	–	–
3	02090	Съединител за тръби/Tube connector	1	KOPOFLEX
2	KF09090 UVFA	Гофрирана HDPE тръба, UV защита Ø90/75mm HDPE corrugated tube, UV protected Ø90/75mm	1,2m	–
1	KF09090	Гофрирана HDPE тръба / HDPE corrugated tube–Ø90/75mm	10m	KOPOFLEX
No	Tun/Type	Наименование/Name	К-во Q-ty	Забележка Note

СЪГЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Поглис
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		

 EL-TEST				Договор No.: Contract No.: 4028/2012		Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр.Пловдив Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv	
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria				Checked: -		Подобект: Ново изходно поле в ОРУ 110kV	
Ръководителя проект: - Project Manager: -			Раздел: A1 Section:		Том: 1 Part: 1		Subobject: New outgoing feeder 110kV
				Date	10.01.2013		
				Drawn	Маринов		
				Designer	Седмаков		
				Approved	Todorova		Контролни кабели към разединител тип S2DA-123, без заземителни ножове Control cables to disconnector type S2DA-123, without earthing blades
				Формат: Format:	A3		
				Фаза: Работен проект Phase:	Detailed design		
-	-	-	-			Часм: Първична комутация Part: Primary connections	
Reg. Rev.	Забележка Remarks	Дата Date	Име Name	Мащаб: Scale:	-		Име на файла: Filename: 463A 01W 016 01 3 - E
							No.
							016
							Sheet
							1
							1