
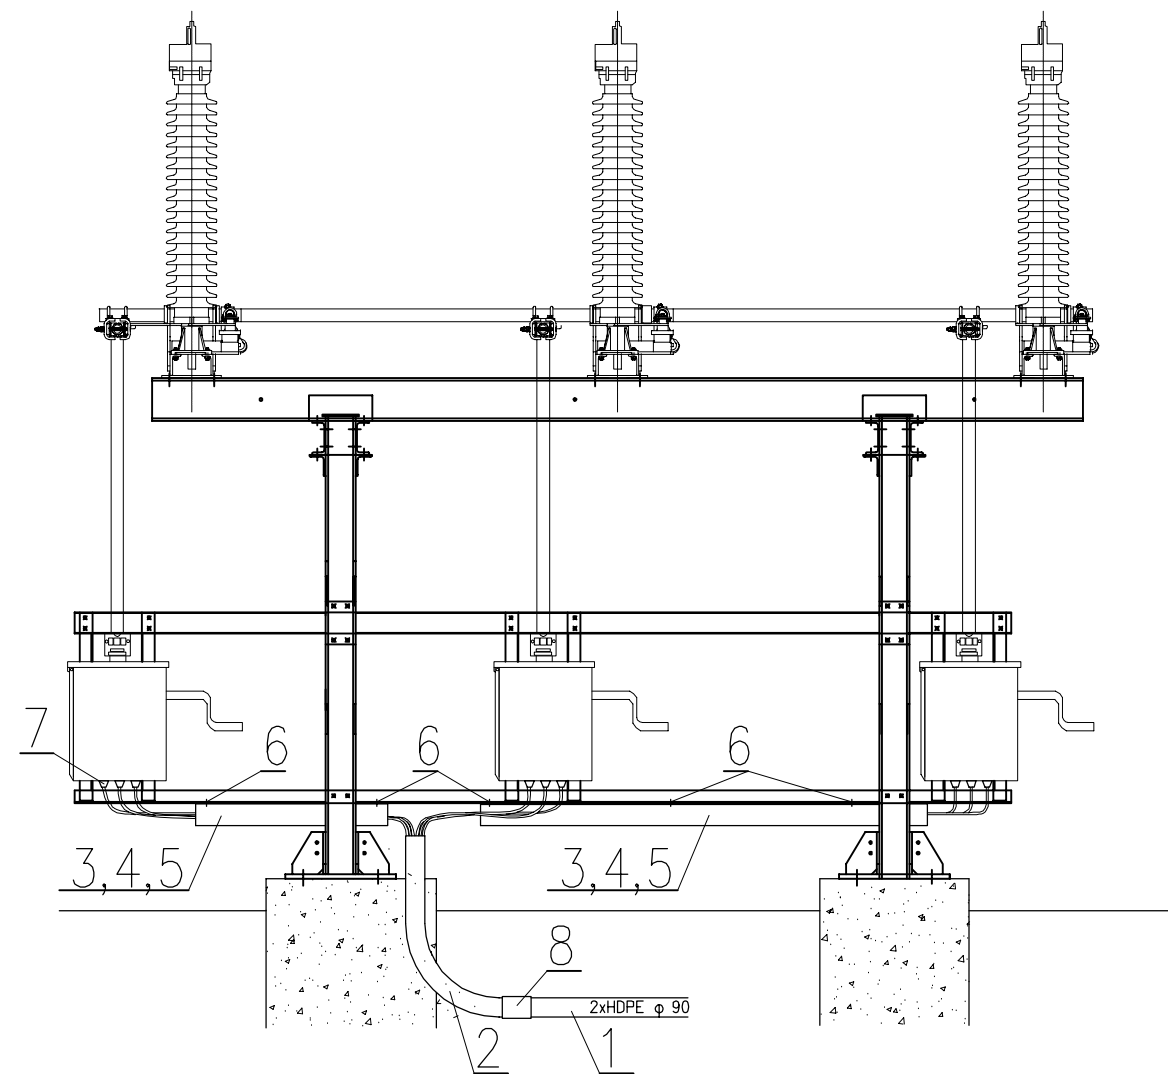


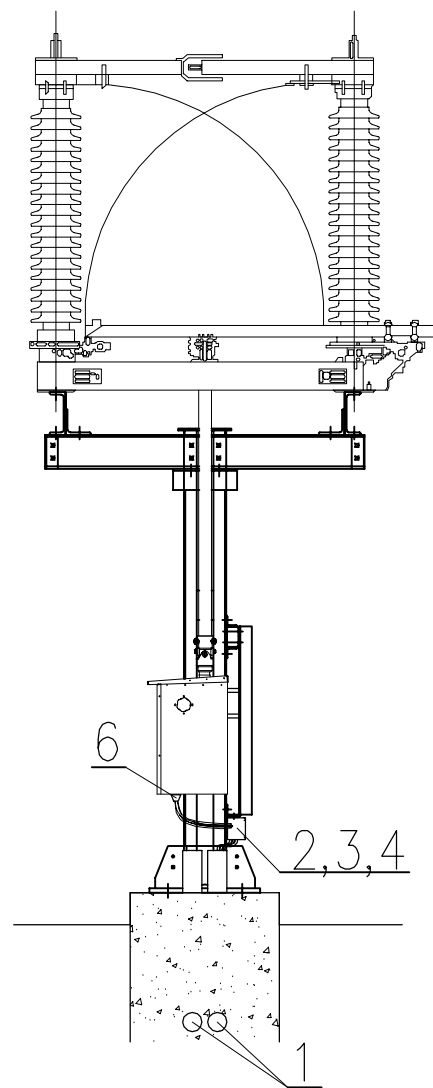

Забележка/Note:

1. Част от HDPE гофрираната тръба да се заложи във фундамента преди отливането му.
1. A part of HDPE corrugated pipe to be inserted into the foundation before concrete works.

8	02090	Съединител за тръби/Tube connector	2	KOPOFLEX
7	—	Кабелен щуцер/Cable gland	—	—
6	M6x30	Болт М6, поцинкован, комплект с гайка и 2бр. шайби/ Bolt M6, galvanised, set of nut and 2pcs washers	14	—
5	DRL 311	Закопчалки за капак на скара/Locks for cable tray cover	10	OBO BETTERMAN
4	DRL 100	Капак за кабелна скара ширина/Cable tray cover—100mm	3m	OBO BETTERMAN
3	MKS 810	Кабелна скара/Cable tray—100/85mm	3m	OBO BETTERMAN
2	KF09090 UVFA	Гофрирана HDPE тръба, UV защита Ø90/75mm HDPE corrugated tube, UV protected Ø90/75mm	2,4m	—
1	KF09090	Гофрирана HDPE тръба/HDPE corrugated tube—Ø90/75mm	15m	KOPOFLEX
No	Tun/Type	Наименование/Name	K—bo Q—ty	Забележка Note

СЪГЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Погнус
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		

 EL-TEST				Договор No.: Contract No.: 4028/2012	Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр.Пловдив Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv		
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria				Checked: —	Подобект: Ново изходно поле в ОРУ 110kV		
Ръководител проект: — Project Manager: —			Раздел: Section: A1	Том: Part: 1	Subobject: New outgoing feeder 110kV		
				Date	10.01.2013	Контролни кабели към разединител тип S2DA2T–123, с два заземителни ножа Control cables to disconnector type S2DA2T–123, with two earthing blades	No. 017
				Drawn	Маринов		
				Designer	Седмаков		
				Approved	Todorova		
				Формат: Format:	A3	Част: Първична комутация Part: Primary connections	Sheet 1 1
—	—	—	—	Фаза: Работен проект Phase: Detailed design			
Peg. Rev.	Забележка Remarks	Дата Date	Име Name	Масштаб: Scale: —	Име на файла: Filename:	463A 01W 017 01 3 – E	