

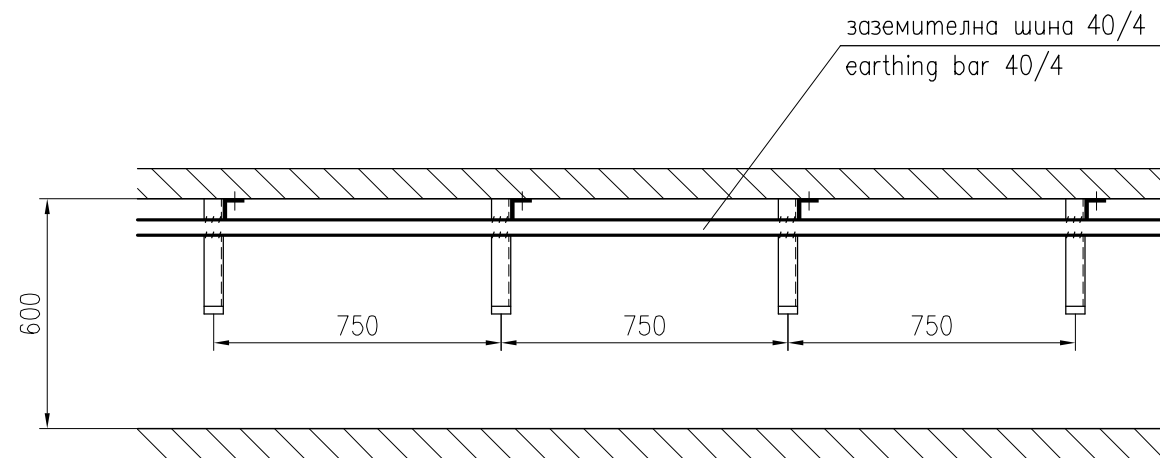


Cable chanel 600/600

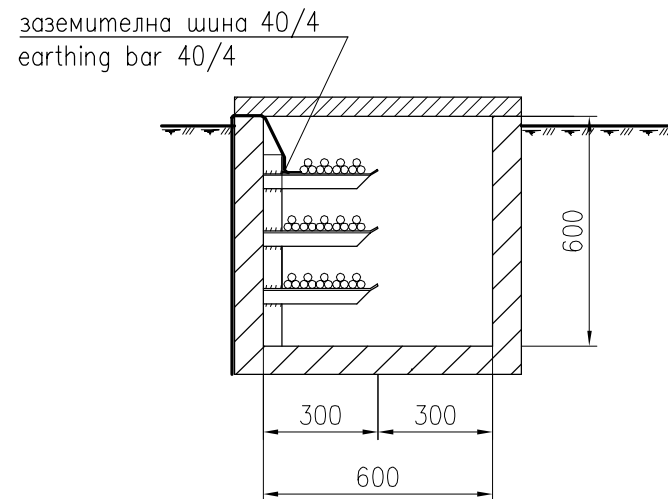

Кабелни лавици В кабелен канал

Cable racks in cable chanel

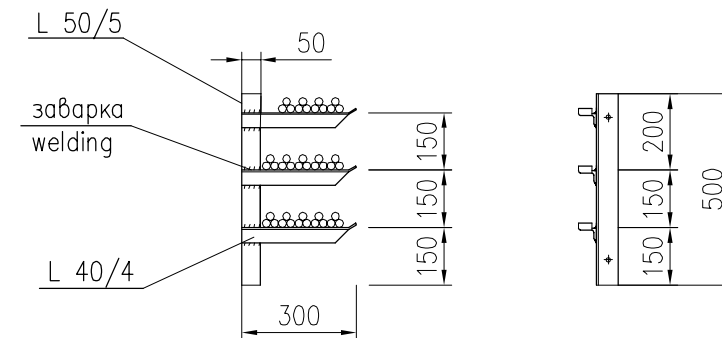

Забелешка:

1. Кабелната лавица се закрепва с анкерни болтове М8
1. Cable racks should be fixed with anchor bolts M8
2. Кабелната лавица се изготвя в заводски условия и се поцинкова горещо с дебелина на покритието 80 микрона
2. Cable racks should be prepared by factory conditions and hot galvanized with zinc thickness 80 microns

СЪГЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Погнус
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително– конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		

 EL-TEST				Договор No.: Contract No.: 4028/2012		Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр. Пловдив Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv		
Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД Customer: EVN Bulgaria				Checked: —		Подобект: Ново изходящо поле в ОРУ 110kV		
Ръководител проект: — Project Manager: —			Раздел: Section: A1		Том: Part: 1		Subobject: New outgoing feeder 110kV	
				Date	27.02.2013	Кабелни лабици в кабелен канал 600/600 Cable racks in cable channel 600/600		No. 021
				Drawn	Пангърков			
				Designer	Сегмаков			
				Approved	Todorova			
				Формат: Format:	A3	Cable racks in cable channel 600/600		Sheet 1 1
				Фаза: Работен проект Phase: Detailed design	Част: Първична комутация Part: Primary connections			
—	—	—	—					
Ред. Rev.	Забелжка Remarks	Дата Date	Име Name	Масштаб: Scale:	—	Име на файла: Filename: 463A 01W 021 01 3 — E		