


Вертикален геоложки разрез

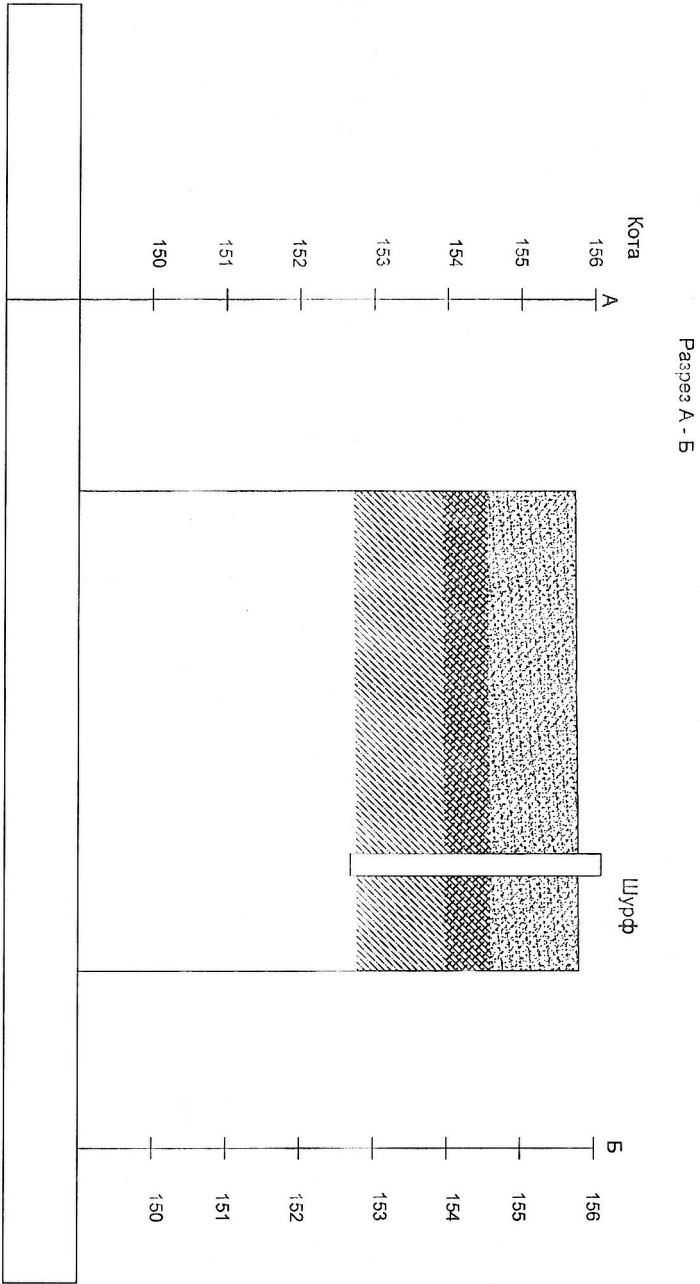

МАЩАБ  $\gamma$  1:100  
 $\chi$  1:1000

УСЛОВНИ ЗНАЦИ:

- Почвен слой
- Кафява глина до тъмно - кафява с варовити конкреции
- Пясъчлива глина, светло сива

|                    |          |               |     |
|--------------------|----------|---------------|-----|
| Ревизия            | Коментар | Дата          | Име |
|                    |          |               |     |
| Инженер на обекта: |          | Чертёж №: 2   |     |
| /Снежина Тодорова/ |          | Фаза: Работна |     |

Възложител: Ел-тест ЕООД

Изпълнител: Еко-инженеринг ООД

Обект: Подстанция 110/20kV "Лавта" гр. Пловдив

Подобект: Ново изводно поле в ОРУ 110kV

Чертёж: Вертикален геоложки разрез

Проектант: Машаб: 1:100 / 1:1000

Инж. Светослав Шехов/ Дата: Март 2013