


<p style="text-align: right;">24.01.2007</p> <p style="text-align: center;">Техническа спецификация: 7/4</p> <p>Измервателен токов трансформатор за Н.Н. 0.4kV , клас 0.5S.</p> <p>1. Общи изисквания</p> <p>Измервателните трансформатори трябва да отговарят по техническото си изпълнение на нормативните предписания на метрологията в България, на EN 60044-1, клас на точност 0.5S, както и на нашите специални изисквания. Измервателните трансформатори трябва да бъдат регистрирани в Държавната агенция по метрология за да бъдат допуснати до служебно калибриране. Следва да се представи копия от вписването в държавния измервателен регистър.</p> <p>Стандарти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 60044-1 Част 1: Токови трансформатори • DIN 43673-1-12-5,5 <p>1.1 Допълнителни изисквания</p> <p>Наред с общите изисквания са в сила и следните допълнителни условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение и ток – изпълнение за: Променлив ток 220V; 150/5A , 300/5A, 600/5A, 1000/5A, 1500/5A; • Клас на точност 0.5S в съответствие с EN 60044-1,2001 г. „Измервателни трансформатори” - Част 1; • Токовите трансформатори да бъдат с първоначална проверка и знак удостоверяващ проверката. • Първоначалната проверка да бъде в годината на закупуване на трансформатора или предходната година. 	<p style="text-align: right;">24.01.2007</p> <p style="text-align: center;">Техническа Спецификация: 7/4</p> <p>Mess-Stromtransformator für NS 0.4kV, Kl. 0.5S.</p> <p>1. Allgemeine Anforderungen</p> <p>Die Messtransformatoren müssen in der technischen Ausführung den gesetzlichen Vorschriften des Eichrechtes in Bulgarien, der EN 60044-1 Genauigkeitsklasse 0.5S sowie unseren besonderen Anforderungen entsprechen. Die Messtransformatoren müssen im Meßregister der staatlichen Agentur eingetragen sein, damit sie auch zur amtlichen Eichung zugelassen sind. Eine Kopie über die Eintragung im staatlichen Meßregister ist vorzulegen</p> <p>Normen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 60044-1 Teil 1: Induktions – Stromtransformatoren • DIN 43673-1-12-5,5 <p>1.1 Zusätzliche Anforderungen</p> <p>Über die allgemeinen Anforderungen hinaus gelten folgende zusätzliche Festlegungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spannung – und Stromausführung: Wechselstrom 220V; 150/5A , 300/5A, 600/5A, 1000/5A, 1500/5A; • Genauigkeitsklasse 0.5S gemäß EN 60044-1,2001 „Messtransformatoren“ – Teil 1 • Die Stromtransformatoren müssen mit einer Ersteichung sein, mit einem Aufkleber, der von der Ersteichung zeugt. • Die Ersteichung soll im Jahre des Einkaufs des Wandlers oder im Jahr zuvor durchgeführt werden
--	---


<ul style="list-style-type: none"> • Мощност =5VA; • Коефициент на претоварване по ток <5; • Максимален ток на късо съединение (ток на термична устойчивост)9.0 kA • Термичният траен (непрекъснат) ток със стойност 120% също трябва да е посочен на табелката за техническите данни. • Трансформаторите да бъдат едноядрени (с една вторична намотка); • Да е на лице възможност за запечатване и plombиране на клемния блок на вторичната намотка; • При offerиране на проходни токови трансформатори, те да бъдат в комплект с шина от мед-Cu (първична намотка), защитена от електрохимична корозия, съответстваща на номиналния първичен ток, и арматура за закрепване на шината към корпуса на ТТ; • Размерите и разстоянието между отворите на първичната шина на трансформатора за закрепване към шинната система за съответните гама измервателни трансформатори са както следва: <ul style="list-style-type: none"> • 150/5A <p>При изпълнение на измервателния трансформатор с първична намотка, размерите на шината да осигуряват преносна възможност в съответствие с първичния ток на трансформатора. Разстоянието между центъра на отворите на шината на измервателния трансформатор за закрепване към шинната система да съответства на Фиг. 1.</p> <p>При изпълнение на измервателния трансформатор без първична намотка, размерът на шината да съответства на Фиг. 1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leistung- =5VA; • Stromüberlastungskoeffizient: <5 • Maximaler Kurzschlussstrom (Thermischer Grenzstrom) 9.0 kA; • Der thermische Bemessungs-Dauerstrom beträgt 120% und ist auch am Leistungsschild anzuführen. • Die Transformatoren müssen einkernig sein (mit 1 Sekundärwicklung) • Eine Möglichkeit zur Plombierung des Klemmenblocks der Sekundärwicklung muss vorhanden sein ; • Wenn Durchsteck-Stromwandler angeboten werden, müssen sie im Set mit Kupferschiene (Primärwicklung), die gegen elektrochemische Korrosion sicher ist und dem Nenn-Primärstrom entspricht, und mit Elektroarmatur zur Befestigung der Schiene am Gehäuse des Stromwandlers geliefert werden. • Die Größe und der Abstand zwischen den Öffnungen der primären Schiene des Wandlers, die zur Befestigung am Schienensystem dienen, soll für die einzelnen Typen von Wandlern wie folgt sein: <ul style="list-style-type: none"> • 150/5A <p>Bei der Ausführung des Messwandlers mit primärer Wicklung, muß berücksichtigt werden, daß die Abmessungen der Schiene eine Stromtragfähigkeit, die dem primären Strom des Wandlers entspricht, sicherstellen. Der Lochabstand der Messwandlerschiene, die zur Befestigung am Schienensystem dient, muß der Abb.1 (Фиг.1) entsprechen.</p> <p>Bei der Ausführung des Messwandlers ohne primäre Wicklung, müssen die Abmessungen der Schiene der Abb.1 entsprechen.</p>
---	--

Фиг.1

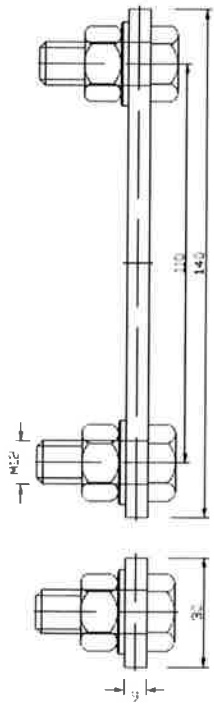

- 300/5A

Фиг.2

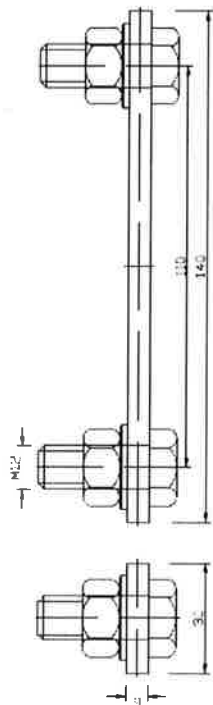

- 600/5A

Фиг.3



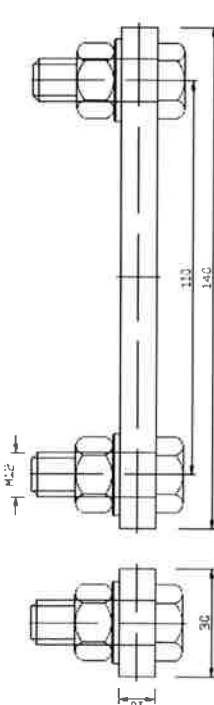


Abb.1

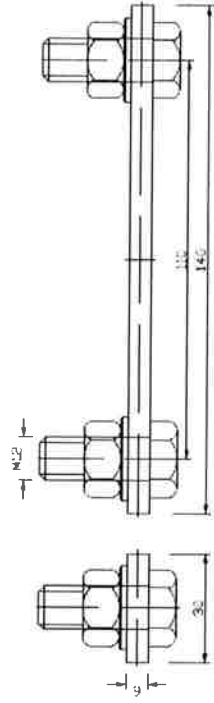


- 300/5A

Abb.2

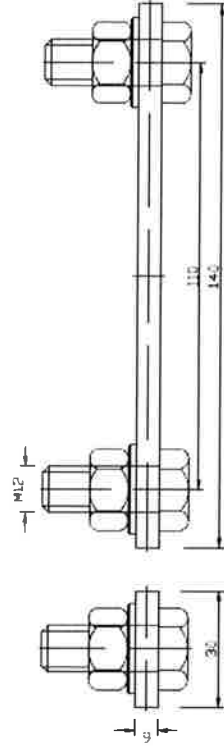


- 600/5A

Abb.3

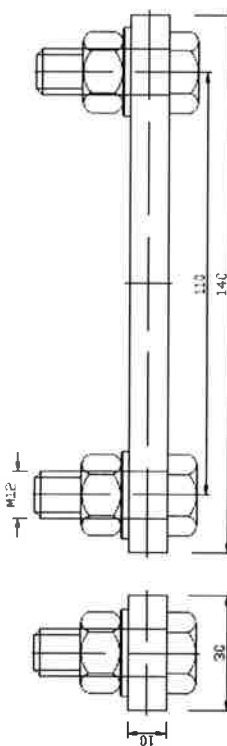


- 600/5A голям габарит до 1000/5A

Фиг. 4

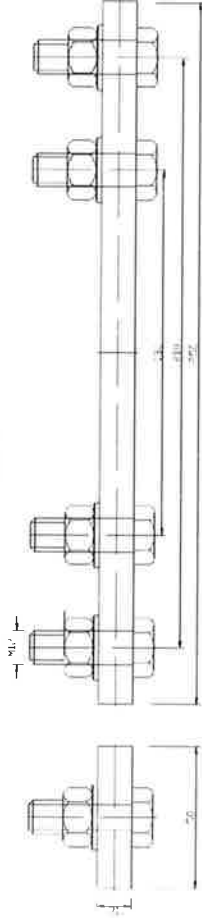

- 1500/5A

Фиг. 5

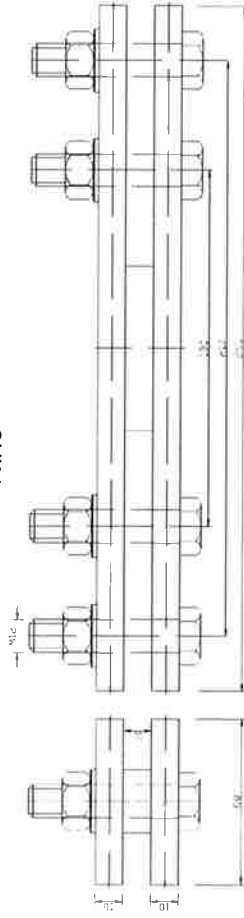

- Клемен блок


За клеми се използват винтове с шлицова или кръстата глава (Pozidrive 2). Като винтове трябва да се използват Pozidrive Kombi Gr. 2.

Материалът за клемния блок и винтовете трябва да е устойчив срещу електрохимична корозия.

- Документации


- 600/5A голям Außenmaß bis 1000/5A

Abb. 4

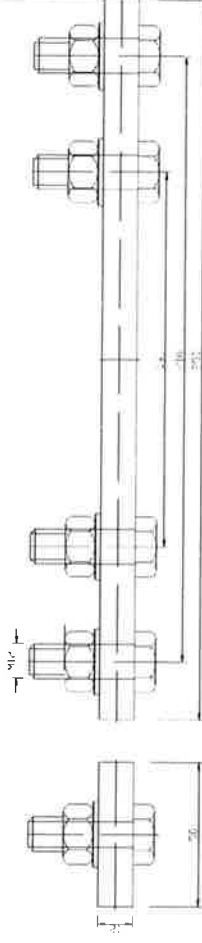

- 1500/5A

Abb. 5

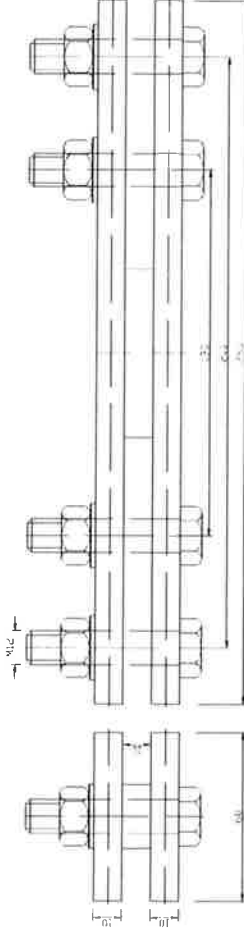

- Клемменблок

Als Klemmen sind Schrauben mit Schlitz- oder Kreuzschraubendrehern (Pozidrive 2) zu verwenden. Als Schrauben sind Pozidrive-Kombi Gr.2 zu verwenden.

Das Material des Klemmenblocks und der Schrauben muss gegen elektrochemische Korrosion resistent sein.

- Dokumentationen

Трябва да ни бъдат предоставени на български и немски или английски език. Към тях се отнасят:
Всички документи по допусък, заедно с необходимите за калибрирането и използването чертежи, както и
Описание
Техническо описание
Инструкция за монтаж

Дезе муссен ин булгарисчер онд деутсчер одер енглисчер Спрасче онс үбергебен верден. Дазу геһören:
Зулассунгсунтерлаген мит ден фүр дие Еичунг онд Вервендунг ерфордерличен Zeichnungen онд
Бесчreibung.
Технисче Бесчreibung
Бетрибсанleitung

В случай, че по отношение на вече доставените и използвани продукти / типове прибори са възникнали допълнителни изисквания, или са необходими някакви изменения или допълнения трябва незабавно да ни бъдат предоставени съответните документи.

Sollten für bereits gelieferte und verwendete Produkte/Gerätetypen nachträglich Anforderungen, Änderungen, Ergänzungen usw. erfolgen, so sind uns die entsprechenden Dokumente unverzüglich zu überreichen.

2. Приемане на качеството

2. Abnahme der Qualität

2.1. Осигуряване на качеството, изпитвания и приемателен контрол

Qualitätssicherung, Prüf- und Annahmeprüfung

За осигуряване на качеството на приборите изпълнителят е длъжен по време на изготвянето им и при контрола на готовата продукция да извършва следните проверки на качеството.

Zur Sicherstellung der Qualität der Geräte hat der Auftragnehmer während der Fertigung und als Schlußkontrolle Qualitätsprüfungen durchzuführen.


2.2.1. Проверка при изпълнителя

2.2.1. Prüfung beim Auftragnehmer

При крайното изпитване на прибора трябва да се провери спазването на законовите разпоредби (гранични стойности на грешките при еталонирането) и изисканото под т. 2.1 качество. При доставката трябва да се приложи протокол от проверката на качеството и проведените изпитания за всички доставени уреди.

Bei einer vom Auftragnehmer vorgenommenen Schlußprüfung des Gerätes ist die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Eichfehlergrenzwerte) und die unter Pkt. 2.1 geforderte Qualität zu überprüfen. Bei der Lieferung ist das Prüfprotokoll über die vorher genannten Prüfungen mitzuliefern.

3. Схема на свързване

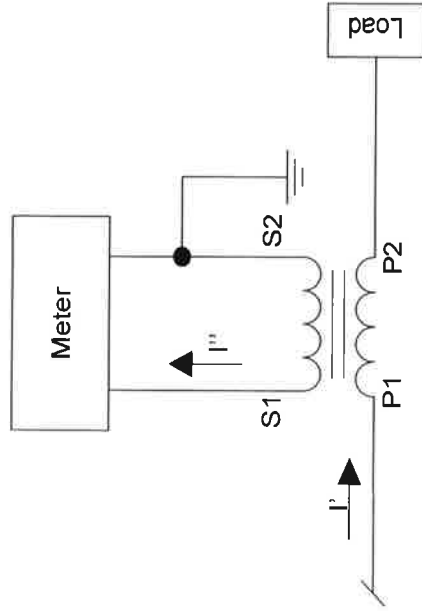


4. Трансформатори-мостра

Трябва да бъдат предоставени следните мостри уреди:

1. Пловдив: 3 бр.
(лице за контакти: . Никола Убчев, ЕРД Пловдив, 4000 Пловдив, , бул.
„Кукленско шосе“ №5, “Измервателно и електромерно стопанство”.
2. Австрия: 1 бр.
(лице за контакти: Dipl.Ing.Wolfgang Lehner, EVN AG Zählerwesen, A-3100 St.
Pölte, Jahnstrasse 29)


3. Schaltbild

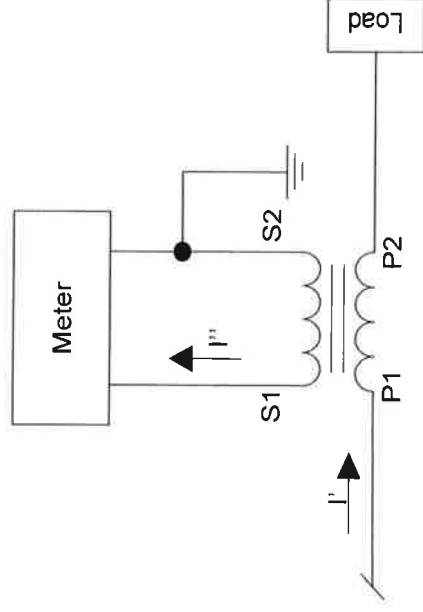

4. Mustertransformatoren

Es sind folgende Mustergeräte zur Verfügung zu stellen:

1. Plovdiv: 3 Stück
(Anspruchpartner: Dipl.Ing. Nikola Ubtschev, EDC Plovdiv, 4000 Plovdiv Kuklensko
Shose Str. 5, Zählerwesen)
2. Österreich: 1 Stück
(Anspruchpartner: Dipl.Ing. Wolfgang Lehner, EVN AG Zählerwesen, A- 3100 St.
Pölte, Jahnstraße 29)

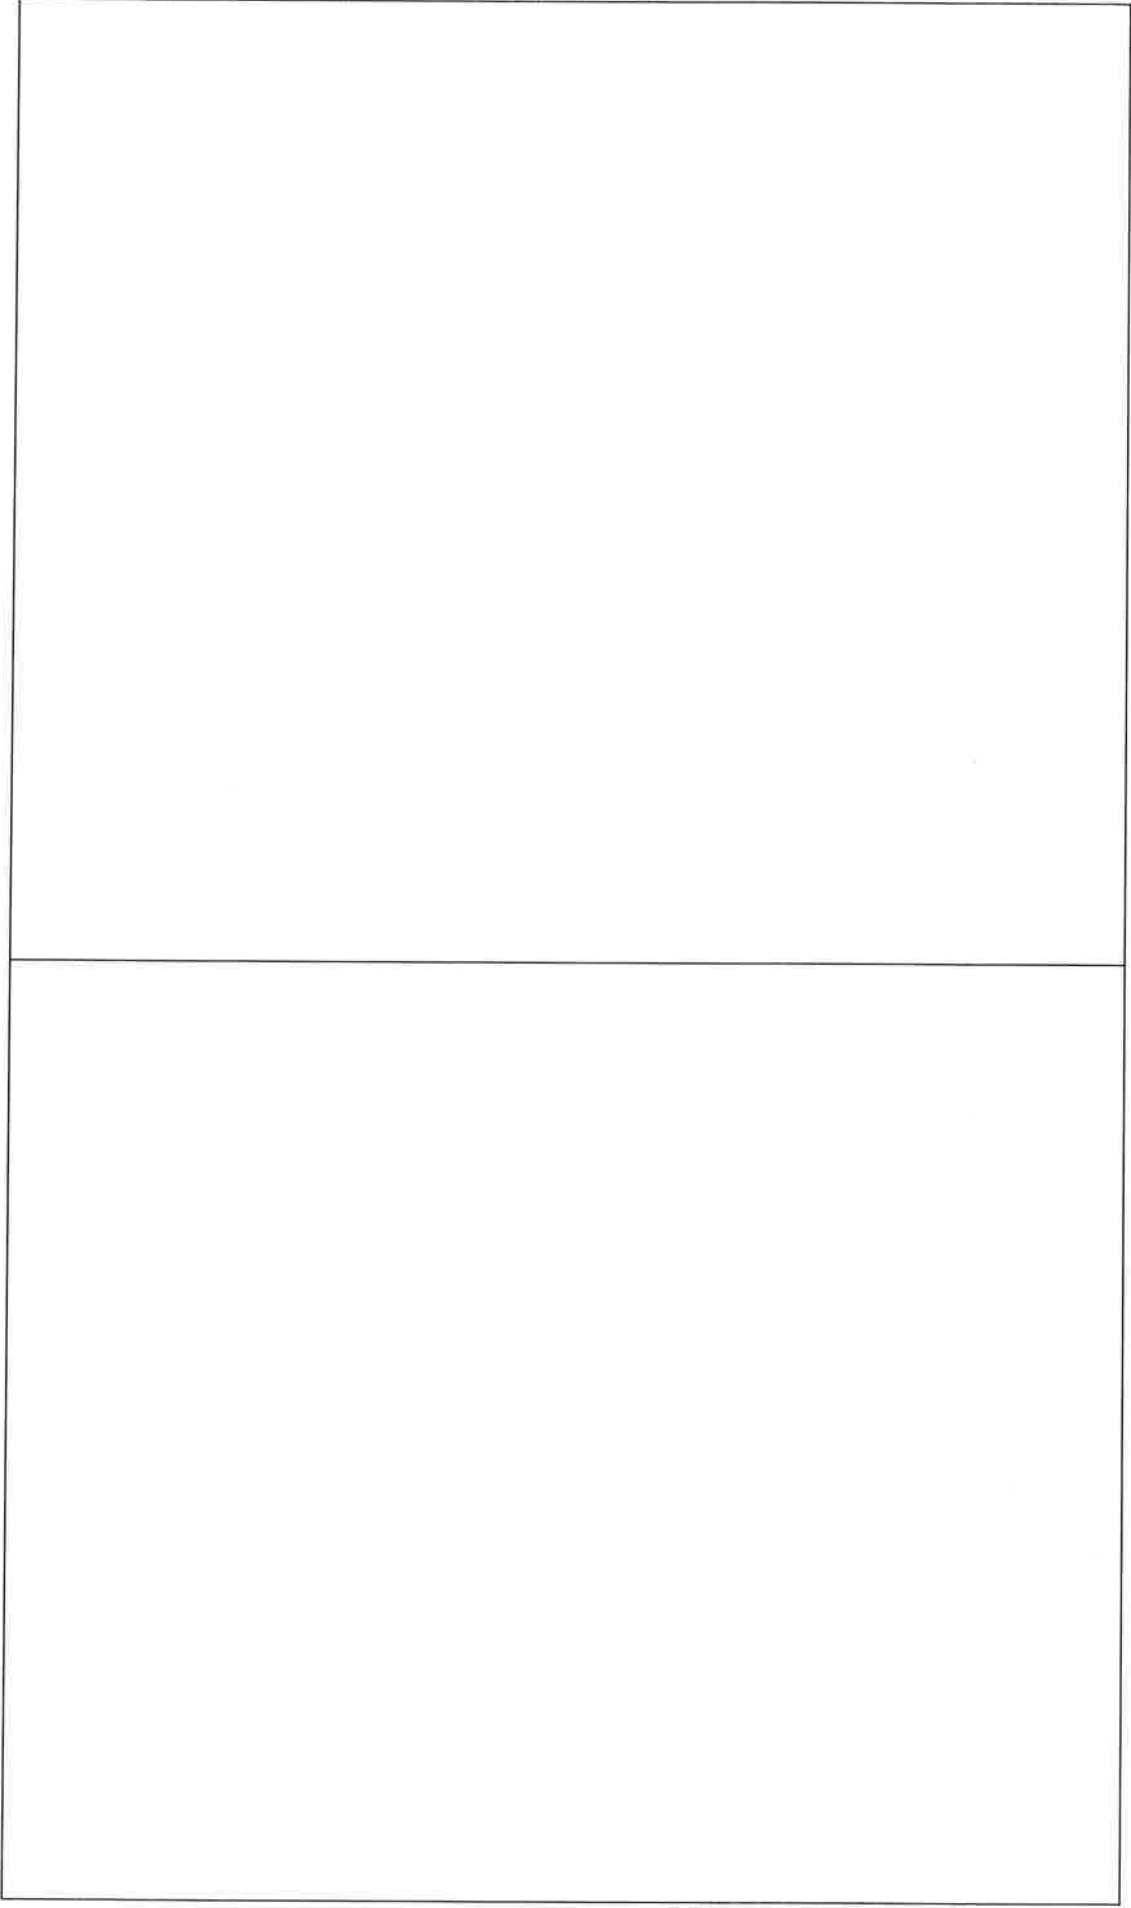

**EVN BULGARIA
ELEKTORAZPREDELENIE EAD**

**Техническо описание за
Малогабаритни токови прекъсвачи
(автоматични прекъсвачи)**

Техническо описание, номер:
EVN EP EAD - TO 05/03
Издание: 01.04.2014
Техническа област: MP

**EVN BULGARIA
ELEKTORAZPREDELENIE EAD**

**Technische Beschreibung
für Leitungsschutzschalter**

Technische Beschreibung Nummer:
EVN EP EAD - TB 05/03
Ausgabe: 01.04.2014
Technischer Bereich: MP

Малогабаритни токови прекъсвачи (автоматични прекъсвачи) до 63А; Leitungsschutzschalter bis 63А

Bulgarisch

Deutsch

Технически данни		Technische Daten	
Електрически изисквания:		Elektrische Anforderungen:	
Изработка според	IEC/EN 60898	Ausführung gemäß	IEC/EN 60898
Напрежение на измерване	AC 230/400V	Bemessungsspannung	AC 230/400V
Честота на измерване	50 Hz	Bemessungsfrequenz	50 Hz
Изключвателна възможност I_{cn} според IEC/EN 60898	10 kA	Bemessungskurz- schlussausschalt- vermögen I_{cn} nach IEC/EN 60898	10 kA
Характеристика	B	Charakteristik	B
Работен ток на предпазителя	max. 125 A gl	Zulässige Vorsicherung	max. 125 A gl
Клас на селективност	3	Selektivitätsklasse	3
Полезен живот до 63 А	> 8000 Смени на позиция	Lebensdauer bis 63 А	> 8.000 Stellungswechsel
Свързване към мрежово напрежение	Произволно (горе/долу)	Netzspannungsanschluß	Beliebig (oben/unten)
Механични данни		Mechanische Vorgaben	
Капачки-размер на вграждане	45 mm	Kappen-Einbaumaß	45 mm
Размер на цокъла на уреда	Около 85 mm	Gerätesockelmaß	Cirka 85 mm
Монтажна широчина	17,5mm за Pol (1TE)	Einbaubreite	17,5mm je Pol (1TE)
Монтаж	Бързо закрепяне с 3 закопчавания на шина EN 50022	Montage	Schnellbefestigung mit 3 Raststellungen für Hutschiene EN 50022
Вид на защита	IP20	Schutzart	IP20
Клеми горе и долу	Челюстни/лифтови клема	Klemmen oben und unten	Maul/Liftklemmen
Защита на клемите	Защита за пръст/ръка	Klemmenschutz	Finger- /handrückensicher
Напречно сечение на клемите:	До 63А: 1 - 25mm ²	Klemmquerschnitt	Bis 63А: 1 - 25 mm ²
Сила на затягане на клемите	2 - 2,4 Nm	Klemmenanzugsdrehmom ent	2 - 2,4 Nm
Дебелина на шината	0,8 - 2 mm	Materialstärke Verschienenung	0,8 - 2 mm
Вграждане	Независимо от мястото	Einbau	Lageunabhängig

**Малобааритни токови прекъсвачи
(автоматични прекъсвачи) 80А - 100А;
Leitungsschutzschalter 80 - 100А**

Bulgarisch

Deutsch

<u>Технически данни</u>		<u>Technische Daten</u>	
Електрически изисквания:		Elektrische Anforderungen:	
Изработка според	IEC/EN 60947-2	Ausführung gemäß	IEC/EN 60947-2
Напрежение на измерване	AC 230/400V	Bemessungsspannung	AC 230/400V
Честота на измерване	50 Hz	Bemessungsfrequenz	50 Hz
Изключвателна възможност I _{cn} според IEC/EN 60947-1,4.3.6.3	15 kA	Bemessungskurzschlussausschaltvermögen I _{cn} nach IEC/EN 60947-1, 4.3.6.3	15 kA
Характеристика	C	Charakteristik	C
Работен ток на предпазителя	max. 200 A gl	Zulässige Vorsicherung	max. 200 A gl
Номинално изолационно напрежение	440 V	Bemessungs-isolationsspannung	440 V
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV	Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV
Клас на селективност	3	Selektivitätsklasse	3
Полезен живот	20 000 Смени на позиция	Lebensdauer	20 000 Stellungswechsel
<u>Механични данни</u>		<u>Mechanische Vorgaben</u>	
Капачки-размер на вграждане	45 mm	Kappen-Einbaumaß	45 mm
Размер на цокъла на уреда	Около 85 mm	Gerätesockelmaß	Cirka 85 mm
Монтажна широчина	27mm за Pol (1,5TE)	Einbaubreite	27mm je Pol (1,5TE)
Монтаж	Бързо закрепяне с 2 закопчавания на шина EN 50022	Montage	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene EN 50022
Вид на защита	IP20	Schutzart	IP20
Клеми горе и долу	лифтови клема	Klemmen oben und unten	Liftklemmen
Защита на клемите	Защита за пръст/ръка	Klemmenschutz	Finger-/handrückensicher
Напречно сечение на клемите:	От 80 до 100А: 2,5 -50 mm ²	Klemmquerschnitt	80 bis 100A: 2,5 - 50 mm ²

Текущи, респективно съпровождащи проверки, извършвани от EVN EP EAD.

EVN EP EAD си запазва правото да извършва проверки и изпитания на доставяните материали, респективно при необходимост да ги възложи на външни фирми /които не са конкуренти/ за проверка. Целта е установяване на съответствието на продукта със действащите стандарти и фирмените спецификации на EVN.

Съответните проверки могат да се извършат по различни начини :

- под формата на приемателни изпитания във фирмата на производителя
- като приемателни изпитания при постъпването на изделията в EVN EP EAD

По какъв начин ще се извършват проверките решава EVN.

Заедно с това EVN EP EAD си запазва правото да взема извадкови проби от доставените продукти и при необходимост може да ги предостави за изпитания на акредитирана изпитвателна лаборатория, която да установи съответствието им спрямо изискванията.

При външни изпитания доставчикът/производителят се уведомява от EVN, така че при вземане на материал той да може да присъства. Какъв материал точно ще се вземе от доставката решава EVN.

Разходите за това изпитание се поемат от EVN EP EAD в случаите, в които продукта не е дал отклонения от техническите изисквания и посочените стандарти.

В останалите случаи разходите направени за изпитанията, се поемат от доставчика на изделието.

Приемането на произведените за EVN EP EAD продукти в тези случаи зависи от резултата от тези изпитания.

Недоброто качество, от което може да се очаква скъсяване на полезния живот на изделието или появата на повреди или дефекти по продукта, които не могат да се отстранят, може да доведе до прекратяване на доставките за определен срок или безсрочно в зависимост от направените констатации.

EVN EP EAD си запазва правото да взема проби, да иска мостри както и да привлича като консултанти външни експерти / да не са конкуренти / при посещенията си в завода производител

Данни на производителя**Laufende bzw. begleitende Prüfungen durch EVN EP EAD.**

EVN EP EAD behält sich das Recht vor, Prüfungen und Kontrollen an den gelieferten Materialien durchzuführen bzw. bei Bedarf einen Auftrag (nicht Mitbewerber) zur Prüfung zu erteilen. Ziel ist es, dass das Produkt den geltenden Normen und den EVN Spezifikationen entspricht.

Die Prüfungen können auf verschiedene Weise durchgeführt werden

- als Abnahmeprüfung in der Herstellerfirma
- als Eingangsprüfung beim Produkteingang bei EVN EP EAD .

Auf welche Weise die Prüfungen durchgeführt werden entscheidet EVN.

Weiters behält sich EVN EP EAD das Recht vor, Stichproben bei den gelieferten Produkten vorzunehmen, wobei die Produkte bei Bedarf an eine berechnigte Prüfstelle übergeben werden können, damit sie feststellt, ob diese den Anforderungen entsprechen.

Bei externer Prüfung wird der Lieferant / Hersteller von EVN verständigt, sodass dieser bei der Entnahme der Materialien anwesend sein kann. Welches Material aus der Lieferung entnommen wird, entscheidet EVN.

Die Kosten für diese Prüfung werden von EVN EP EAD übernommen, wenn keine Abweichungen von den technischen Anforderungen und den vorgegebenen Standards festgestellt werden.

Andernfalls werden die Kosten für die Prüfungen vom Produktlieferanten übernommen.

Die Annahme der Produkte, die für EVN EP EAD erzeugt sind, hängt in diesen Fällen von diesen Prüfergebnissen ab.

Die nicht zufriedenstellende Qualität, die zu einer Kürzung der Nutzungsdauer des Produkts führt oder nicht reparierbare Schäden oder Mängel am Produkt aufweisen, kann eine Einstellung der Lieferungen auf eine bestimmte Dauer oder auch unbefristet auslösen, je nachdem, wie die Feststellungen sind.

EVN EP EAD behält sich das Recht vor, Proben zu entnehmen, Muster der Produkte zu verlangen und bei dem Besuch des Herstellerwerks externe Gutachter als Berater (nicht Mitbewerber) mitzunehmen.

Herstellerangaben im Rahmen

<p>За измененията, свързани с данните на производителя, незабавно трябва да се съобщи на EVN EP EAD.</p> <p>Размножаването и предаването на нашите Технически спецификации на трети лица е допустимо само с изричната писмена декларация за съгласие от компетентната техническа област на EVN EP EAD. Това се отнася и за публикуването на извадки от тази спецификация.</p>	<p>Änderungen im Zusammenhang mit den Herstellerangaben sind EVN EP EAD unverzüglich bekanntzugeben.</p> <p>Eine Vervielfältigung oder Weitergabe unserer Technischen Spezifikation an Dritte ist nur mit einer ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis-Erklärung durch den zuständigen technischen Bereich der EVN EP EAD zulässig. Dies gilt auch für die Veröffentlichung von Auszügen aus dieser Spezifikation.</p>
---	---



Технически данни на предлагания / Bieterdaten

Фирма / Firma

Производител/ Fabrikat

Сила на тока / Stromstärke:	Напрежение на измерване Bemessungsspannung	Изключвателна възможност Bemessungskurz- schlussausschalt	Номинално изолационно напрежение Bemessungs- isolationsspannung	Механична износоустойчивост Комут. Цикли/бр/ Mechanische Lebensdauer	Електрическа износоустойчивост Комут. Цикли/бр/ Elektrische Lebensdauer
<u>1-полюсни/ 1- polig:</u>					
2A /B					
32A / B					
40A / B					
50A /B					
63A /B					
63A /C					
<u>3-полюсни / 3-polig</u>					
16A /B					
25A /B					
32A /B					
40A /B					
50A /B					
63A / B					
80A /C					
100A /C					

Техническо описание:	Technische Beschreibung:
<p>EVN EP AD – TO 65/00 Издание: 02.05.2007 Техническа област: НМ Отговорни лица: Атанас Попов; Ангел Михайлов</p>	<p>EVN EP AD – TB 65/00 Ausgabe: 02.05.2007 Technischer Bereich: НМ Verantwortliche Personen: Atanas Popov, Angel Mihailov</p>
Номенклатурен номер: 140001007025	Nomenklaturnummer: 140001007025
Кратко текстово обозн. (30 симв.) Кабел JZ-CY 4x2.5	Kurztext Begründung (30 Symb.) Kabel JZ-CY 4x2.5
Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.) ТО 65 - Гъвкав кабел JZ-CY 4x2.5 с PVC изолация, меден екран и външна обвивка за опроводяване вторични вериги на измервателни групи Н.Н. и Ср. Н.	Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.) TB 65 - Flexibles Kabel JZ-CY 4x2.5 mit PVC-Isolation, Kupferabschirmung und äußerer Ummantelung zur Verkabelung von Sekundärkreisen der Messgruppen NS und Mittelspannung
Допълнително описание: Гъвкав кабел с медни жила и поливинилхлоридна изолация и обвивка, с екран от калайдисана медна оплетка и външна обвивка, използван за монтаж във вторични измервателни напреженови и токови вериги, във вериги за измерване, управление, сигнализация и контрол, в машини и измервателни групи. Конструкция на кабела: <ul style="list-style-type: none">- гъвкави медни жила, клас 5 по IEC 228 (Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително. Част 5: Гъвкави кабели (шнурове))- поливинилхлоридна изолация- поливинилхлоридна обвивка- калайдисана медна оплетка- външна поливинилхлоридна обвивка Технически данни: <ul style="list-style-type: none">- екран от калайдисана медна оплетка с плътност не по-ниска от 85%- БДС HD 21.13 S1 (Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V включително)- експлоатация при температури на околната среда от – 30°C до + 50°C- максимална температура на нагряване на токопроводимите жила + 70°C- монтаж при температури не по-ниски от 0°C- мин. радиус на огъване:<ul style="list-style-type: none">• при диаметри до 12 мм – 10 D• при диаметри над 12 мм – 15 D- номинално работно напрежение – 300/500 V- изпитвателно напрежение - 3 000 V- цвят на защитната обвивка – прозрачна- цвят на изолацията на жилата:<ul style="list-style-type: none">• черен с цифрова маркировка с жълтозелено жило- неразпространение на горенето – по IEC 332-1 (Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част 1: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран проводник или кабел)	Zusätzliche Beschreibung: Flexibles Kabel mit Kupferadern und Polyvinylchloridisolierung und Ummantelung, mit einer Abschirmung aus verzinneter Kupferumflechtung und äußerer Ummantelung, verwendet zur Montage in Sekundärspannungs- und Sekundärstrommesskreisen, in Mess-, Steuer-, Signalisierungs und Kontrollkreisen, in Maschinen und Messgruppen. Kabelkonstruktion: <ul style="list-style-type: none">- flexible Kupferadern, Klasse 5 nach IEC 228 (Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für zugesicherte Spannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 5: Flexible Kabel (Schnüre))- Polyvinylchloridisolierung- Polyvinylchloridummantelung- verzinnete Kupferumflechtung- äußere Polyvinylchloridummantelung Technische Daten: <ul style="list-style-type: none">- Abschirmung aus verzinneter Kupferumflechtung mit einer Dichte nicht geringer als 85%- BDS HD 21.13 S1 (Kabel mit Polyvinylchloridisolierung für zugesicherte Spannungen bis 450/750 V einschließlich)- Betrieb bei Umgebungstemperaturen von – 30°C bis + 50°C- maximale Erwärmungstemperatur der Stromleitungsadern + 70°C- Montage bei Temperaturen nicht geringer als 0°C- minimaler Biegeradius:<ul style="list-style-type: none">1 bei einem Durchmesser von 12 мм – 10 D2 bei einem Durchmesser von 12 мм - 15 D- Nennarbeitsspannung – 300/500 V- Prüfspannung - 3 000 V- Farbe der Schutzummantelung - durchsichtig- Farbe der Aderisolation:<ul style="list-style-type: none">9. schwarz mit Zahlenmarkierung mit gelbgrüner Ader- Nichtausbreitung von Bränden - entsprechend IEC 332-1 (Prüfung von Elektrokabeln auf Feuereinwirkung. Teil 1: Prüfung eines einzeln vertikal angeordneten isolierten Leiters oder Kabels)

Опаковка

Кабелите да бъдат опаковани за да не се поврежда изолационното покритие при транспорт и съхранение и доставени на пакети с дължина 100м.

Типови изпитания

За кабела да се представят заверени копия на протоколи от типови изпитания от сертифицирана лаборатория, като се представи и сертификата на същата.

Verpackung

Die Kabel sind zu verpacken damit die Isolationsschicht nicht beim Transport und Lagerung beschädigt werden und Lieferung in Paketen in einer Länge von 100 m.

Typenprüfungen

Für das Kabel sind beglaubigte Kopien der Protokolle über die Typenprüfung eines zertifizierten Labors vorzulegen, wobei auch das Zertifikat desselben vorzulegen sind.

Техническо описание:	Technische Beschreibung:
EVN EP EAD – TO 71/01 Издание: 27.03.2014 Техническа област: МР Отговорни лица: К.Калайджиев	EVN EP EAD – TB 71/01 Ausgabe: 27.03.2014 Technischer Bereich: МР Verantwortliche Personen: К.Kalajdjiev

Номенклатурен номер:			Nomenklaturnummer:		
№ по ред	Вид мм ²	Номенклатурен №	Lau fende Nr.	Art мм ²	Nomenklaturnummer
1	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² ЧЕРЕН	1202020131	1	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² ЧЕРЕН	1202020131
2	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² КАФЯВ	1202020132	2	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² КАФЯВ	1202020132
3	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² ЧЕРВЕН	1202020133	3	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² ЧЕРВЕН	1202020133
4	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² СИН	1202020134	4	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x10 мм ² СИН	1202020134
5	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² ЧЕРЕН	1202020141	5	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² ЧЕРЕН	1202020141
6	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² КАФЯВ	1202020142	6	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² КАФЯВ	1202020142
7	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² ЧЕРВЕН	1202020143	7	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² ЧЕРВЕН	1202020143
8	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² СИН	1202020144	8	ПРОВОДНИК HO7V-R 1x25 мм ² СИН	1202020144

Кратко текстово обозн. (30 симв.):
Проводник с усукани медни жила

Kurztext Begründung (30 Symb.):
Leiter aus verdrehten KupferEADern

Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.)
TO 71 - Проводникът с усукани медни жила и поливинилхлоридна изолация служи за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.)
TB 71 – Der Leiter aus verdrehten KupferEADern und Isolation aus Polyvinylchlorid dient zu starrer Verlegung in Beleuchtungsnetzen, Starkstromanlagen, Schalttafeln, Maschinen und Geräten.

Допълнително описание:
Проводникът с усукани медни жила и поливинилхлоридна изолация е пригоден за експлоатация при температури на околната среда от -30°C до +50°C, монтаж при температури не по ниски от -5°C. Минималният радиус на еднократно огъване е за диаметри до 10 мм – 10 D за диаметри над 10 мм- 15 D. Цветовете на изолацията задължително се посочват в заявката като за сечения от 2,5 мм² до 25 мм² включително са жълто-зелен, черен, син, кафяв и червен.

Zusätzliche Beschreibung:
Der Leiter aus verdrehten KupferEADern und Isolation aus Polyvinylchlorid ist geeignet für Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -30° C bis +50° C, für Verlegung bei Temperaturen nicht weniger von -5° C. Das minimale READius für einmalige Biegung ist für Durchmesser bis 10 mm – 10 D, für Durchmesser ab 10 mm – 15 D. Die Isolationsfarben sind im Auftrag obligatorisch anzugeben, wobei für Querschnitte von 1,5 mm² bis 25 mm² einschl. sind sie immer gelb-grün, schwarz, blau, braun und rot.

Маркировка:
Маркировката на проводникът с усукани медни жила и поливинилхлоридна изолация трябва да е в съответствие с DIN VDE 0276-603. Допълнително върху

Markierung:
Die Markierung des Leiters mit flexiblen KupferEADern und Isolation aus Polyvinylchlorid soll in Übereinstimmung mit DIN VDE 0276-603 sein. Zusätzlich auf der

външната обвивка трябва да се нанесе типа на кабела (съкратено означение за типа) с данни за напречното сечение и годината на производство. Маркировката трябва да се нанесе трайно върху кабелната обвивка (напр. чрез релефно щамповане).

Типови изпитания:

Типовете изпитания трябва да се провеждат по всички изисквания на стандарта. Всяка партида трябва да е съпроводена със сертификат на производителя.

Приложение:

Außenumhüllung ist der Kabeltyp (Kurztypbezeichnung) mit Angaben über den Querschnitt und das Herstellungsjahr einzutragen. Die Markierung ist dauerhaft auf die Kabelumhüllung (z.B. durch Einprägen) einzutragen.

Typenprüfungen:

Die Typenprüfungen sind entsprechend allen Anforderungen des Standards durchzuführen. Jede Partie muss von einem Zertifikat des Herstellers begleitet werden.

Anwendung:

Техническо описание:	Technische Beschreibung:
EVN EP EAD – TO 72/03 Издание: 27.03.2014 Техническа област: МР Отговорни лица: К. Калайджиев	EVN EP EAD – TB 72/03 Ausgabe: 27.03.2014 Technischer Bereich: МР Verantwortliche Personen: K. Kalaydzhiev

Номенклатурен номер:			Nomenklaturnummer:		
№ по ред	Вид мм ²	Номенклатурен №	Laufende Nr.	Art мм ²	Nomenklaturnummer
1	ПРОВОДНИК НО7V-К 1x16 мм ² ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН	1202030130	1	ПРОВОДНИК НО7V-К 1x16 мм ² ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН	1202030130
2	ПРОВОДНИК НО7V-К 1x50 мм ² ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН	1202030150	2	ПРОВОДНИК НО7V-К 1x50 мм ² ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН	1202030150
3	ПРОВОДНИК НО7V-К 1x150 мм ² ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН	1202030160	3	ПРОВОДНИК НО7V-К 1x150 мм ² ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН	1202030160

Кратко текстово обозн. (30 симв.):
Проводник с гъвкави медни жила

Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.):
ТО 72 - Проводникът с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация служи за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

Допълнително описание:

Проводникът с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация е пригоден за експлоатация при температури на околната среда от -30°C до +50°C, монтаж при температури не по-ниски от -5°C. Минималният радиус на еднократно огъване е за диаметри до 10 мм² – 10 D. Цветовете на изолацията задължително се посочват в заявката, които са жълто-зелен.

Маркировка:

Маркировката на проводникът с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация трябва да е в съответствие с DIN VDE 0276-603. Допълнително върху външната обвивка трябва да се нанесе типът на кабела (съкратено означение за типа) с данни за напречното сечение и годината на производство. Маркировката трябва да се нанесе трайно върху кабелната обвивка (напр. чрез релефно щамповане).

Типови изпитания:

Типовете изпитания трябва да се провеждат по всички изисквания на стандарта. Всяка партида трябва да е съпроводена със сертификат на производителя.

Kurztext Begründung (30 Symb.):
Leiter mit flexiblen Kupferadern

Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.):
TB 72 – Der Leiter mit flexiblen Kupferadern und Isolation aus Polyvinylchlorid dient zu Verlegung in Anlagen, Schalttafeln, Maschinen und Geräten, wo die Biegeradien bei der Montage klein sind.

Zusätzliche Beschreibung:

Der Leiter mit flexiblen Kupferadern und Isolation aus Polyvinylchlorid ist geeignet für Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -30° C bis +50° C, für Verlegung bei Temperaturen nicht weniger als -5° C. Das minimale Radius für einmalige Biegung ist für Durchmesser bis 10 mm² – 10 D. Die Isolationsfarben sind im Auftrag obligatorisch anzugeben und sind gelb-grün.

Markierung:

Die Markierung des Leiters mit flexiblen Kupferadern und Isolation aus Polyvinylchlorid soll in Übereinstimmung mit DIN VDE 0276-603 sein. Zusätzlich auf der Außenumhüllung ist der Kabeltyp (Kurztypbezeichnung) mit Angaben über den Querschnitt und das Herstellungsjahr einzutragen. Die Markierung ist dauerhaft auf die Kabelumhüllung (z.B. durch Einprägen) einzutragen.


Typenprüfungen:

Die Typenprüfungen sind entsprechend allen Anforderungen des Standards durchzuführen. Jede Partie muss von einem Zertifikat des Herstellers begleitet werden.

Приложение:


Anwendung:

Техническо описание:	Technische Beschreibung:
EVN EP EAD – TO 75/00 Издание: 10.03.2014 Техническа област: MP Отговорни лица: К.Калайджиев	EVN EP EAD – TB 75/00 Ausgabe: 10.03.2014 Technischer Bereich: MP Verantwortliche Personen: K.Kalajdjiev


Номенклатурен номер:	Nomenklaturnummer:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ по ред</th> <th>Вид</th> <th>Номенклатурен №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>D02N-K-63A</td> <td>2101010001</td> </tr> </tbody> </table>	№ по ред	Вид	Номенклатурен №	1	D02N-K-63A	2101010001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lfd. Nr.</th> <th>Art</th> <th>Nomenklaturnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>D02N-K-63A</td> <td>2101010001</td> </tr> </tbody> </table>	Lfd. Nr.	Art	Nomenklaturnummer	1	D02N-K-63A	2101010001
№ по ред	Вид	Номенклатурен №											
1	D02N-K-63A	2101010001											
Lfd. Nr.	Art	Nomenklaturnummer											
1	D02N-K-63A	2101010001											
<p>Кратко текстово обозн. (30 симв.): Основа за витлов п-л D02N-K-63A.</p>	<p>Kurztext Begründung (30 Symb.): Sockel für Schraubsicherung D02N-K-63A.</p>												
<p>Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.) TO 75 - Основа за витлов п-л D02N-K-63A Основите за предпазители D0 са предназначени за вграждане в разпределителни табла в жилищни и административни сгради</p>	<p>Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.) TO 75 - Sockel für Schraubsicherung D02N-K-63A. Die Sockel für die Schraubsicherungen D0 sind für den Einbau in Verteilertableaus in Wohn- und Verwaltungsgebäuden vorgesehen</p>												
<p>Допълнително описание: Основа за витлов п-л D02N-K-63A Основите за предпазители D02N-K-63A са предназначени за вграждане в разпределителни табла в жилищни и административни сгради, като монтажът им осигурява пълна защита срещу допир с частите под напрежение. Керамичните основи за предпазители са изпитани и сертифицирани в съответствие с IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 и DIN VDE 0636-301.</p> <p>Предимства</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 модулна конструкция-модул 9 mm 4 по-малкото тегло и височина (66 mm) осигуряват възможност за монтаж в разпределителни табла за вграждане с дълбочина едва 80 mm 4 възможна е замяна на оразмерителните пръстени под напрежение чрез употреба на ключ <p>Цокълът на основата е E18 придружен със защитен капак и капачка(ном № 140039001005). Монтажът е на DIN-релса.Свързването на захранването и извода да се осъществява с болтова връзка както е показано-</p> 	<p>Ergänzende Beschreibung: Sockel für Schraubsicherung D02N-K-63A. Die Sockel für die Schraubsicherungen D0 sind für den Einbau in Verteilertableaus in Wohn- und Verwaltungsgebäuden vorgesehen, wobei deren Montage einen vollständigen Schutz vor Berührung von Teilen unter Spannung garantiert. Die keramischen Sockel der Sicherungen sind geprüft und zertifiziert in Übereinstimmung mit der IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 und DIN VDE 0636-301.</p> <p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> 4Baukastenkonstruktion-Modul 9 mm 4Das kleinere Gewicht und die Höhe (66 mm) sichern die Möglichkeit zur Montage in Verteilertableaus mit einer Einbautiefe von ca 80 mm 4Möglich ist der Austausch der Bemessungsringe unter Spannung durch die Verwendung eines Schlüssels <p>Der Sockel ist E18 begleitet von einer Schutzkappe und einem Verschluss (Nom.-Nr. 140039001005). Die Montage erfolgt auf einer DIN-Schiene. Der Anschluss der Einspeisung und des Abgangs hat über eine Schraubverbindung zu erfolgen, wie es dargestellt ist -</p> 												
<p>Маркировка: Основите за витлов п-л D02-63A да бъдат маркирани с наименованието или логото на производителя и типа на основата.</p> <p>Типови изпитания: Типовете изпитания трябва да се провеждат по всички изисквания на стандарта.Всяка партида трябва да е съпроводена със сертификат на производителя.</p>	<p>Markierung: Die Sockel für die Schraubsicherung D0-63A sind mit der Bezeichnung oder dem Logo des Herstellers und dem Sockeltyp zu markieren.</p> <p>Typenprüfungen: Die Typenprüfungen sind entsprechend allen Anforderungen des Standards durchzuführen. Jede Partie muss von einem Zertifikat des Herstellers begleitet werden.</p>												

Приложение:



Конструктивни чертежи:
Основа:

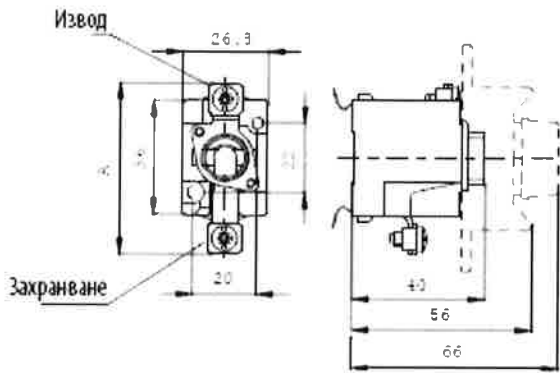

Капачка:




Предпазен капак:

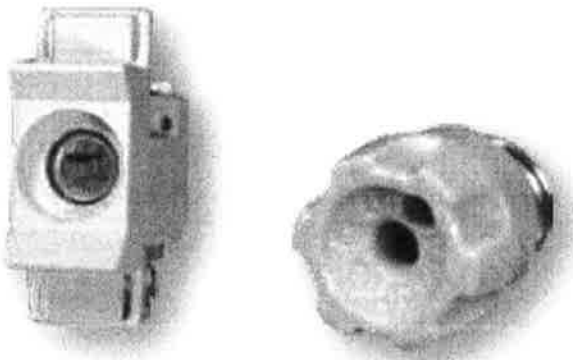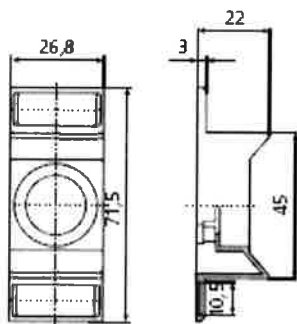


Anlage:



Konstruktionszeichnungen:
Sockel:


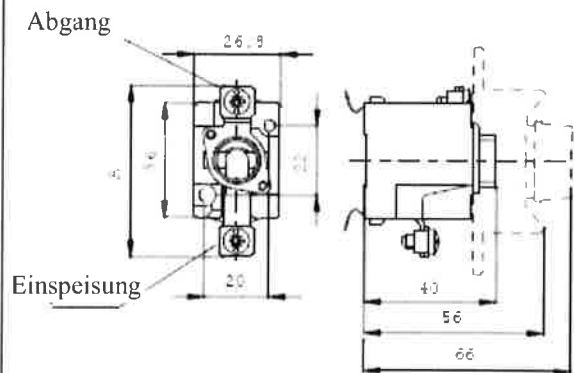


Verschluss:



Schutzkappe:

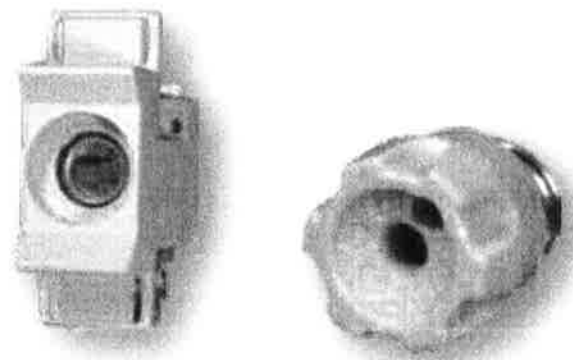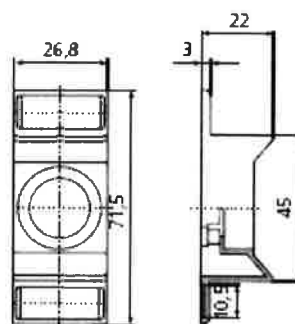

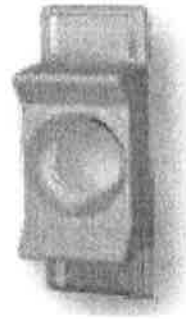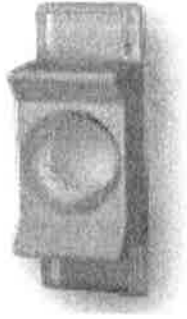


Техническо описание:	Technische Beschreibung:
EVN EP EAD – TO 76/00 Издание: 10.03.2014 Техническа област: MP Отговорни лица: К.Калайджиев	EVN EP EAD – TB 76/00 Ausgabe: 10.03.2014 Technischer Bereich: MP Verantwortliche Personen: K.Kalajdjiev

Номенклатурен номер:	Nomenklaturnummer:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ по ред</th> <th>Вид А</th> <th>Номенклатурен №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40</td> <td>2102030101</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50</td> <td>2102030102</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>63</td> <td>2102030103</td> </tr> </tbody> </table>	№ по ред	Вид А	Номенклатурен №	1	40	2102030101	2	50	2102030102	3	63	2102030103	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lfd. Nr.</th> <th>Art A</th> <th>Nomenklaturnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40</td> <td>2102030101</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50</td> <td>2102030102</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>63</td> <td>2102030103</td> </tr> </tbody> </table>	Lfd. Nr.	Art A	Nomenklaturnummer	1	40	2102030101	2	50	2102030102	3	63	2102030103
№ по ред	Вид А	Номенклатурен №																							
1	40	2102030101																							
2	50	2102030102																							
3	63	2102030103																							
Lfd. Nr.	Art A	Nomenklaturnummer																							
1	40	2102030101																							
2	50	2102030102																							
3	63	2102030103																							
<p>Кратко текстово обозн. (30 симв.): Вложка за витлов предл.D02</p>	<p>Kurztext Begründung (30 Symb.): Einsatz für Schraubsicherung D02</p>																								
<p>Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.) TO 76 - Вложка витлов предл.D02, Стопяемите предпазители D02 осигуряват възможно най-надеждната защита на електрически инсталации от пренапрежение и къси съединения</p>	<p>Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.) TO 76 - Einsatz für Schraubsicherung D02, Die Schmelzsicherungen D02 sichern einen bestmöglichen zuverlässigen Schutz der elektrischen Installation vor Überspannung und Kurzschlüssen</p>																								
<p>Допълнително описание: Вложка за витлов предл.D02. Стопяемите предпазители D02 осигуряват възможно най-надеждната защита на електрически инсталации, контролни и сигнални вериги от пренапрежение и къси съединения. Предназначена е за номинално напрежение 400 V a.c., респект. 250 V d.c., с номинална изключвателна способност съответно AC 50kA и DC 8kA при. Системата D0 е предназначена за употреба в жилищни сгради, административни и други подобни сгради. При употреба в инсталации за нуждите на промишлеността, е необходимо да се вземат под внимание изискванията на стандарт IEC 60664-1 относно защитата на оборудване при системи ниско напрежение. Всички стопяеми предпазители имат индикатор за състоянието на стопяемата вложка, който е видим през капачката след монтаж. Предпазителите, основите за предпазители, капачките и разединителите са изпитани и сертифицирани в съответствие със стандарти IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, EN 60947-1 и EN 60947-3.</p>	<p>Ergänzende Beschreibung: Einsatz für Schraubsicherung D02. Die Schmelzsicherungen D02 sichern einen bestmöglichen zuverlässigen Schutz der elektrischen Installationen, Kontroll- und Signalkreise vor Überspannung und Kurzschlüssen. Sie sind vorgesehen für eine Nennspannung von 400 V AC, bzw. 250 V DC, mit einer Nennausschaltfähigkeit entsprechend AC 50kA und DC 8kA bei. Das System D0 ist für die Verwendung in Wohngebäuden, Verwaltungs- und anderen ähnlichen Gebäuden vorgesehen. Bei Verwendung in Installationen für Industriezwecke, ist es notwendig, dass die Anforderungen des Standards IEC 60664-1 hinsichtlich des Schutzes der Ausrüstung bei den Niederspannungssystemen eingehalten werden. Alle Schmelzsicherungen haben einen Indikator für den Zustand der Schmelzeinlage, der durch den Verschluss nach der Montage sichtbar ist. Die Sicherungen, die Sicherungssockel, die Verschlüsse und Trennschalter sind entsprechend den Standards IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, EN 60947-1 и EN 60947-3 geprüft und zertifiziert.</p>																								
<p>Маркировка: Вложките за витлов предл.D02, да бъдат маркирани с наименованието или логото на производителя типа и параметрите .</p> <p>Типови изпитания: Типовете изпитания трябва да се провеждат по всички изисквания на стандарта. Всяка партида трябва да е съпроводена със сертификат на производителя.</p>	<p>Markierung: Die Einsätze für die Schraubsicherung D02, sind mit der Bezeichnung oder dem Logo des Herstellers, dem Typ und den Parametern zu markieren.</p> <p>Typenprüfungen: Die Typenprüfungen sind entsprechend allen Anforderungen des Standards durchzuführen. Jede Partie muss von einem Zertifikat des Herstellers begleitet werden.</p>																								

Приложение:


Конструктивни чертежи:

In [A]	Размери $\varnothing A$
40	13,3
50	14,5
63	15,9

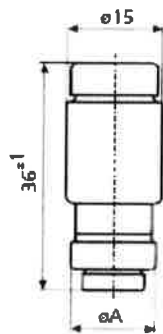**Anlage:**

Konstruktionszeichnungen:

In [A]	Abmessungen $\varnothing A$
40	13,3
50	14,5
63	15,9

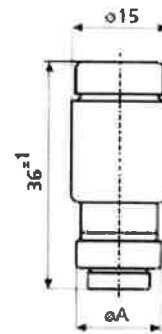

Техническа анкетна карта към системата за избор на кандидати съгласно Закона за възлагане на обществени поръчки, Член 105, 106

Technischer Fragebogen
zum Bewerberauswahlssystem gemäß Gesetz über die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen, Art. 105, 106

Фирма

Firma:

Номер на документа:

Aktenzeichen:

Продуктова група

Produktgruppe:

Моля да отговорите на въпросите в тази анкетна карта и да приложите необходимите документи!

Wir ersuchen Sie, die Beantwortung der Fragen in diesem Fragebogen vorzunehmen und die notwendigen
Dokumente beizulegen

1. Техническа спецификация за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители, EVN EP EAD –ТС 53/01, издадена на 1.3.2013 (виж Приложението), за кратко по-долу наричана „EVN EP EAD –ТС 53/01“

Technische Spezifikation für Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Schrank zur Steuerung und Übertragung der
Daten von unabhängigen Erzeugern, angeschlossen auf MS-Ebene, in Echtzeit, EVN EP EAD –TS 53/01 Ausgabe: 1.3.2013
(siehe Beilage) nachstehend kurz „EVN EP EAD –TS 53/01“ genannt

1.1 Спазена ли е за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители приложената Техническа спецификация във всичките ѝ точки?

Wird für die aus Schrank zur Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Steuerung und Übertragung der Daten von
unabhängigen Erzeugern, angeschlossen auf MS-Ebene, in Echtzeit beiliegende Technische Spezifikation in allen Punkten
eingehalten?

да не
ja nein

1.2 Ако отговорът е “не”: Посочете отклоненията.

Wenn nein: Listen Sie die Abweichungen auf.

2. Данни за производственото хале (електромерни табла)

Angaben zur Fertigungsstätte (Stromzählertafeln)

Данните по точка 2 трябва да бъдат давани по отделно за всяко производствено хале!
Die Angaben nach Punkt 2 sind für jede Fertigungsstätte getrennt bekanntzugeben!

2.1. Производствено хале:

Име на фирмата:

Улица:

Пощенски код:

Населено място:

Страна:

Телефонен номер:

Номер на телефакса:

e-mail:

Номерpage:

Fertigungsstätte:**Firmenname:**

Straße:

Postfach:

Ort:

Land:

Telefonnummer:

Telefaxnummer:

e-mail:

Homepage:

2.2. Общо за електромерни табла, съгласно EVN EP EAD –TC 53/01**Allgemeines zu Stromzählertafeln, gemäß EVN EP EAD –TS 53/01****2.2.1. Произвеждат ли се вече тези електромерни табла в тази им форма в производственото хале?**

Werden diese Stromzählertafeln in dieser Form in der Fertigungsstätte bereits produziert

да	не
ja	nein

2.2.2. Колко бройки електромерни табла са произведени през последните 2 години?

Wieviel Stück Stromzählertafeln wurden in den letzten 2 Jahren produziert?

..... бр. / Stück

2.2.3. Добавете към документацията списък с референциите, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни електромерни табла от подобен тип (България или ЕС)

Fügen Sie den Unterlagen eine Referenzliste bei, aus der ersichtlich ist, wohin in den letzten 3 Jahren die erforderlichen Stromzählertafeln dieses Types ausgeliefert wurden (Bulgarien oder EU)

да	не
ja	nein

2.2.4. Добавете към документацията референтен списък от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни корпуси от стъклонапълнен полиестер от този тип (България или ЕС)

Fügen Sie den Unterlagen eine Referenzliste bei, aus der ersichtlich ist, wohin in den letzten 3 Jahren Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester dieses Types ausgeliefert wurden (Bulgarien oder EU)

да	не
ja	nein

2.2.5. Добавете към документацията референтен списък от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни конзоли (фундаменти от пластмаса) от стъклонапълнен полиестер от този тип (България или ЕС)

Fügen Sie den Unterlagen eine Referenzliste bei, aus der ersichtlich ist, wohin in den letzten 3 Jahren Konsolen (Kunststoffsockeln) aus glasfaserverstärktem Polyester dieses Types ausgeliefert wurden (Bulgarien oder EU)

да	не
ja	nein

2.3. Данни за производството в производственото хале Angaben zu Produktion in Fertigungsstätte

2.3.1. Производство: Корпуси от стъклонапълнен полиестер

Produktion: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester

2.3.1.1. Произвеждат ли се в това производствено хале корпусите

Werden für alle angefragten Größen die Gehäuse?

да **не**
ja nein

2.3.1.2. Притежават ли корпусите, които не са Ваше собствено производство, т.е. Вие ги закупвате, същото качество, характерно за Вашата продукция?

Werden die nicht selbst produzierten Gehäuse in gleicher Qualität zugekauft?

да **не**
ja nein

Ако отговорът е Да, моля посочете доставчика/доставчиците на тези продукти(име на фирмата и адрес)

Bei Ja: Geben Sie bitte den/die Lieferanten dieser Produkte bekannt
(Firmenname und Anschrift)

Списък с референциите на фирмата/фирмите доставчик/доставчици
Referenzliste(n) der Zulieferfirma(en)

2.3.1.3. Произвежда ли се в това производствено хале вътрешната врата от поликарбонат

съгласно позиция 1.5.1 от техническата спецификация на EVN EP EAD –TS 53/01?

Wird die Innere Tür gemäß EVN EP EAD –TS 53/01 Position 1.5.1 aus Polykarbonat in dieser Fertigungsstätte erzeugt?

да **не**
ja nein

Ако отговорът е Не, моля посочете доставчика/доставчиците на тези продукти(име на фирмата и адрес)

Bei Nein: Geben Sie bitte den/die Lieferanten dieser Produkte bekannt
(Firmenname und Anschrift)

Референтен списък на фирмата/фирмите доставчик/доставчици
Referenzliste(n) der Zulieferfirma(en)

2.3.2. Производство: Монтажно табло, опроводяване, комутация

Produktion: Montageplatte, Verkabelung, Kommutation

2.3.2.1. Произвеждат ли се в това производствено предприятие монтажното табло, опроводяването и комутацията комплексно, с последващо сглобяване?

Wird die Montageplatte Verkabelung und Kommutation zur Gänze

in dieser Fertigungsstätte produziert bzw. zusammengestellt

да	не
ja	nein

2.3.2.2. Възможно ли е цялостното изпълнение на комутацията според техническата спецификация на EVN EP EAD –TC 53/01, позиция 7?

Kann die Kommutation gemäß EVN EP EAD –TS 53/01, Position 7 zur Gänze erfüllt werden?

да	не
ja	nein

Защита на електромерното табло: Възможно ли е напълно да се гарантира защита срещу директен контакт/допир, а също и защита от токов удар, съобразно техническата спецификация на EVN EP EAD –TC 53/01?

Zählertafelschutz: Kann der Schutz gegen direkte Berührung und Schutz gegen Stromschlag gemäß EVN EP EAD –TS 53/01, zur Gänze gewährleistet werden?

да	не
ja	nein

2.3.3. Конзоли(Фундамент от пластмаса): Възможно ли е изискванията относно конзоли изцяло да бъдат изпълнени, така както е посочено в техническата спецификация на EVN EP EAD –TC 53/01 позиция 1.3?

Konsolen (Kunststoffsockel): Können die Anforderungen gemäß EVN EP EAD –TS 53/01, Position 1.3 zur Gänze erfüllt werden?

да	не
ja	nein

**2.3.4. Маркировка на електромерното табло
Kennzeichnung der Stromzählertafel****2.3.4.1. Ще бъде ли изпълнена маркировката така както се изисква според техническата спецификация на EVN EP EAD –TC 53/01 позиция 3?**

Wird die Kennzeichnung gemäß EVN EP EAD –TS 53/01, Position 3 zur Gänze erfüllt?

да	не
ja	nein

2.3.4.2. Може ли чрез маркировката ясно да се установи, кой е производителят(производственото хале)?

Ist durch die Kennzeichnung der Hersteller (Fertigungsstätte) eindeutig nachvollziehbar?

да	не
ja	nein

2.3.4.3. Производственото хале има ли производствена марка и как изглежда тя (при необходимост, да се приложи)

Gibt es eine Werkskennzeichnung für die Fertigungsstätte und wie sieht diese aus (Kennzeichnung bei Bedarf beilegen)

да	не
ja	nein

**2.4. Проверки и доказателства
Prüfungen und Nachweise**

2.4.1. Притежавате ли сертификат от акредитирана лаборатория за успешно издържана „типова проверка“ (моля, приложете го)

Besitzen Sie ein Zertifikat eines Prüflabors über die erfolgreich bestandene „Typprüfung“ (Bitte beilegen)

да не
ja nein

3. Съставни части на продукта

Produktbestandteile

Съдържат ли продуктите, за които се прави запитването, вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето?

да не
ja nein

Enthalten die angefragten Produkte umweltschädliche, nicht wiederverwertbare und/oder gesundheitsgefährdende Materialien oder Substanzen?

(примерно в смисъла на Наредбата за опасните вещества, ако отговорът е “да”: Какви)
(z.B. im Sinne der Gefahrenstoffverordnung, wenn ja, welche)

Възможно ли е продуктът, за който се прави запитването, да се върне след неговото използване с цел рециклиране или повторно използване?

Ist eine Rückgabe des angefragten Produktes nach Gebrauch zur Wiederverwertung oder Weiterverwendung möglich?

да не
ja nein

Постигате ли за рециклиращите се вещества подобрения, съизмерими с пазарната стойност ?

Leisten Sie für wiederverwertbare Stoffe eine nach dem Marktwert bemessene Vergütung?

да не
ja nein

4. Изпитания на качествата на продуктите по време на производството

Qualitätsprüfungen an den Produkten während der Fertigung

Производствен център:

Fertigungsstätte:

4.1. Притежава ли производственият център въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9010, или еквивалентни, коя ? (моля, приложете сертификата).

Besitzt die Fertigungsstätte ein eingeführtes und zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach ISO 9010 welches ? (Bitte Zertifikat beifügen).

да не
ja nein

Кой е сертифицирал системата за осигуряване на качеството?

Wer hat das Qualitätssicherungssystem zertifiziert?

Име:

Name:

Адрес:

EADresse

Дата на сертифициране:

Zeitpunkt der Zertifizierung:

Как периодично и системно се проверява системата за осигуряване на качеството по отношение на нейната ефективност?

Wie wird das Qualitätssicherungssystem periodisch und systematisch auf Wirksamkeit geprüft?

Ако не, въведена ли е в производствения център равностойна система за осигуряване на качеството? Да се даде доказателство за еквивалентността (равностойността).

Wenn nein, ist in der Produktionsstätte ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem eingeführt? Der Nachweis ist Gleichwertigkeit ist zu erbringen.

4.1.1. Има ли Наръчник за осигуряване на качеството с указания за технологията, по която се прави това?

Existiert ein Qualitätssicherungs-Handbuch mit Verfahrensanweisungen?

да	не
ja	nein

(Ако отговорът е "да", моля приложете екземпляр на български, немски или английски език.)**(Ако отговорът е "не", посочете подробности)**

(Wenn ja, legen Sie bitte ein Exemplar in bulgarischer oder deutscher oder englischer Sprache bei.)

(Wenn nein, führen Sie bitte Einzelheiten auf)

4.2 Въведена ли е системата за осигуряване на качеството във всички области?

Ist das Qualitätssicherungssystem in allen Bereichen eingeführt?

да	не
ja	nein

Ако отговорът е "не": В кои области не е въведена?

Wenn nein: In welchen Bereichen nicht?

4.3 Как периодично и системно се проверява системата за осигуряване на качеството по отношение на нейната ефективност?

Wie wird das Qualitätssicherungssystem periodisch und systematisch auf Wirksamkeit geprüft?

4.4 Как е обвързано осигуряването на качеството в организацията на предприятието?

Wie ist Qualitätssicherung in die Unternehmensorganisation eingebunden?

- Организационна схема (органиграма) (моля приложете я)

- Organigramm (bitte beifügen)

- Кой е Вашият QS-пълномощник (пълномощник по осигуряване на качеството)?

- Wer ist Ihr QS-Beauftragter?

Име:

Name:

Образование:

Ausbildung:

Длъжност:

Position:

- На кого е подчинен този пълномощник?

- Wem ist dieser Beauftragte unterstellt?

Име:

Name:

Длъжност:

Position:

4.5 Какви задачи и компетенции има длъжността, в чиито задължения влиза осигуряването на качеството?

Welche Aufgaben und Befugnisse hat die für Qualitätssicherung zuständige Stelle?

- Разработване на принципи?

- Erarbeiten von Grundsätzen?

да	не
ja	nein

- Задаване на цели за качеството?

- Vorgabe von Qualitätszielen?

да	не
ja	nein

- Документация и изготвяне на отчети?

- Dokumentation und Berichterstattung?

да	не
ja	nein

- Разработване на технически задания за производството?

- Erstellung von Pflichtenheften für die Fertigung?

да	не
ja	nein

- Планиране на изпитания (изпитания по време на разработката, изпитания, съпровождащи производството)

- Vorgabe von Prüfungen (Entwicklungsprüfungen, fertigungsbegleitende Prüfungen)?

да	не
ja	nein

- Проверка на измервателните и контролните устройства?

- Überprüfung von Meß- und Kontrolleinrichtungen?

да	не
ja	nein

- Извършване на контролни изпитания?

- Durchführung von Kontrollprüfungen?

да	не
ja	nein

- Провеждане на одити?

- Durchführung von Audits?

да	не
ja	nein

- Оценка на резултатите от изпитанията и произтичащите от това указания за действие?

- Auswertung von Prüfergebnissen und daraus resultierende Handlungsanweisungen?

да не
ja nein

- Приемане и отхвърляне на продукти?

- Annahme und Zurückweisung von Produkten?

да не
ja nein

- Спиране, респ. задържане на продукти при установяване на недостатъци?

- Produktionsstop bzw. Sperrung von Produkten bei Mängelfeststellung?

да не
ja nein

- Други компетенции:

- Weitere Befugnisse:

- Обяснете как се реализира "потока от опит", изхождащ от отдела по осигуряване на качеството и стигащ до секторите по разработване и производство на изделието.

- Erläutern Sie, wie der Erfahrungsrückfluß aus der QS-Abteilung in die Bereiche Entwicklung und Produktion erfolgt

4.6 Осигуряване на качеството при поддоставчиците

Qualitätssicherung beim Vorlieferanten

- Извършвате ли одит за осигуряване на качеството при поддоставчиците ?

- Führen Sie QS-Audits bei Ihren Vorlieferanten durch?

да не
ja nein

- Провеждате ли други изпитания, примерно приемни изпитания при Вашите поддоставчици или изпитания с трети лица?

- Führen Sie weitere Prüfungen durch, z.B. Abnahmeprüfungen bei Ihren Vorlieferanten oder Prüfungen durch Dritte?

да не
ja nein

- Разяснете организацията на входния контрол на изделията и изпитанията на качеството във Вашия производствен център:

- Erläutern Sie die Organisation der Wareneingangskontrollen und Qualitätsprüfungen in Ihrer Fertigungsstätte:

- Има ли еднозначна, допълнително осъществявана координация между отделните продукти на Вашите поддоставчици и техните доставки?

да не

Gibt es eine eindeutige, nachvollziehbare Zuordnung zwischen einzelnen Produkten Ihrer Vorlieferanten und Ihren Lieferungen?

ja nein

4.7 Изследователска дейност, развойна дейност и изпитвателна станция

Forschung, Entwicklung und Prüffeld

4.7.1 Опишете Вашите дейности при изследването и разработването:

Beschreiben Sie Ihre Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung:

- Извършват ли се изследователски и развойни дейности?

да не
ja nein

- Werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt?

- С какви технически съоръжения разполагате в областта на изследването и разработването?

- Über welche technischen Einrichtungen verfügen Sie im Bereich Forschung und Entwicklung?

- Какви инвестиции са планирани в тази област?

- Welche Investitionen sind in diesem Bereich geplant?

4.7.2 Какви продукти, респ. технологии на производство се разработват като нови?

Welche Produkte bzw. Fertigungsmethoden befinden sich in der Neuentwicklung?

- До какъв етап са достигнали тези нови разработки?

- Welches StEADium ist bei diesen Neuentwicklungen erreicht?

4.7.3 Какви патенти и промишлени образци притежавате?

Welche Patente und Gebrauchsmuster besitzen Sie?

4.7.4 Какъв опит на потребителите – особено на електроснабдителните предприятия – от последните 5 години е взет предвид в усъвършенстваните и в новите разработки?

Welche Erfahrungen der Anwender - insbesondere der EVU - sind in den letzten 5 Jahren in die Weiter- und Neuentwicklung eingeflossen?

4.7.5 Участвувате ли в системни наблюдения, бележки и анализи на появилите се дефекти в доставените продукти?

Beteiligen Sie sich an systematischen Beobachtungen, Aufzeichnungen und Analysen aufgetretener Mängel an gelieferten Produkten?

да не
ja nein

4.7.6 Участва ли Вашето предприятие активно в стандартизирането и в работата на браншовите съюзи? да не

Beteiligt sich Ihr Unternehmen aktiv an Normungs- und Verbandsarbeit?

ja nein

Какви дейности:

Wesentliche Aktivitäten

4.7.7 Има ли Вашето предприятие важни специализирани публикации от последните 10 години?

Gibt es wesentliche Fachveröffentlichungen Ihres Unternehmens aus den letzten 10 Jahren?

да не

ja nein

Ако отговорът е "да": Посочете автор, заглавие, списание, издателство, година на издаване

Wenn ja: Verfasser, Titel, Zeitschrift, Verlag, Erscheinungsjahr

5. Сервизни услуги, отнесени за продукта

Produktbezogene Serviceleistungen

5.1. Как при рекламации се гарантира бърза реакция?

Wie wird bei Reklamationen eine zügige Abwicklung gewährleistet?

Партньор за контакти:

Ansprechpartner:

Компетенции:

Kompetenzen:

5.2. Налични ли са за Вашите продукти еднозначни Описания на системата и на компонентите, Иструкции за обслужване и Инструкции за ремонт на български език ?

Sind für Ihre Produkte eindeutige System- und Komponentenbeschreibungen, Bedienungsanleitungen und Reparaturanleitungen in bulgarischer Sprache vorhanden?

да не

ja nein

5.3. Провежда ли се обучение от Вашата фирма за работа с продукта?

Wird von Ihrer Firma eine Schulung bezüglich des Produkts durchgeführt?

да не

ja nein

Ако отговорът е "да": Какво съдържание предавате там?

Wenn ja: Welchen Inhalt vermitteln Sie dort?

5.4. Има ли важни специализирани публикации на предприятието по отношение на продукта, за който се прави запитването?

Gibt es wesentliche Fachveröffentlichungen des Unternehmens zum angefragten Produkt?

да **не**
ja nein

Ако отговорът е "да": Посочете автор, заглавие, година на публикуване

Wenn ja: Verfasser, Titel, Erscheinungsjahr

Потвърждение

Bestätigung

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и по този начин, едновременно с това, представя и практиката на нашето предприятие.

Wir bestätigen hiermit, daß die im technischen Teil des Fragebogens angegebenen Informationen die aktuelle Situation unseres Unternehmens wiedergeben und damit gleichzeitig die Praxis des Unternehmens darstellen

Ние потвърждаваме, че при посещение от Ваша страна, сме готови да предоставим необходимата документация за осигуряване на качеството и да дадем възможност за проверка на системата за осигуряване на качеството и на документацията за нея.

Wir bestätigen, daß wir im Falle Ihres Besuches bereit sind, die notwendigen Unterlagen über Qualitätssicherung vorzulegen und eine Überprüfung des Qualitätssicherungssystems und der Dokumentation darüber zu ermöglichen.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Informationspflicht bei Änderungen:

Ние се задължаваме, незабавно и писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Wir verpflichten uns, Sie bei Änderung der angegebenen Daten unverzüglich schriftlich zu informieren.

Населено място, Дата
Ort, Datum

Фирмен печат
Firmenstempel

Подпис (име, позиция)
Unterschrift (Name, Position)

Важна бележка:

Wichtige Anmerkung:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите, респективно предлаганите от тях продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 2.1; 2.2.3; 2.3.1.3; 2.3.2.2; 2.3.3; 2.3.4.1; 2.4.1 ; 4.1 и 4.1.1. от настоящата техническа анкетна карта. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническата анкетна карта въпроси, както и прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на изискванията. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

Кандидати, респективно предлаганите от кандидатите продукти, които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.

Technische Mindestanforderungen des Auftraggebers:

Die Bewerber bzw. die von ihnen angebotenen Produkte müssen unbedingt die Anforderungen erfüllen, angegeben in Punkten 1.1; 2.1; 2.2.3; 2.3.1.3; 2.3.2.2; 2.3.3; 2.3.4.1; 2.4.1 ; 4.1 und 4.1.1. und von diesem Technischen Fragebogen. Als Erfüllung der Anforderungen gilt die positive Antwort (JA) auf die Fragen, aufgezählt in den Punkten des Technischen Fragebogens, das Beilegen der geforderten Dokumente, die die Erfüllung der Anforderungen belegen sowie das erfolgreiche Bestehen. Wenn ein Punkt Unterpunkte hat, so gilt als Erfüllung der Anforderungen gemäß dem bestimmten Punkt die positive Antwort (JA) auf alle Punkte und Unterpunkte.

Bewerber bzw. die von den Bewerbern angebotenen Produkte, die eine der oben aufgezählten Anforderungen nicht erfüllen, werden im System für Bewerbervorauswahlsystem nicht miteingeschlossen

Декларация № 1

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
(за липса на обстоятелствата по Чл.48 за чуждестранни физически и юридически лица)
към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-16-ЕР-МР-Д-6, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители"

Долуподписаният/а¹:

1., роден/а
на с лична карта/паспорт №, издаден/а от
....., на, валиден/а до.....
действащ като
на, със седалище и адрес на
управление
вписано в търговския регистър на С
ЕИК №, ИН по ДДС

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Представяваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност
3. Представяваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове
4. Представяваният от мен кандидат няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Декларираните обстоятелства са достъпни на²

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

.....г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от всяко от лицата по Чл.47, ал.4

² Посочете публичен регистър, в който се съдържат посочените обстоятелства или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен представлявания кандидата, е длъжен да предоставя тази информация служебно на Възложител по ЗОП

Декларация № 2

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-16-ЕР-МР-Д-6, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители"

Долуподписаният/а¹:

1....., роден/а на
....., с лична карта/паспорт №, издаден/а от
....., на, валиден/а до.....
действащ като
на, със седалище и адрес на
управление
вписано в търговския регистър на, с
ЕИК №, ИН по ДДС

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм свързано лице** по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с кандидат в настоящата процедура,
2. **Представяваният от мен кандидат не е свързано предприятие** по смисъла на § 1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с кандидат в настоящата процедура
3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на технически спецификации в настоящата процедура

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от всяко от лицата по Чл.47, ал.4

Декларация № 3

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 от ЗОП

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-16-ЕР-МР-Д-6, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители"

Долуподписаният/а¹

1. _____,
роден/а на _____, с лична карта/паспорт № _____, издаден/а
от _____, на _____, валиден/а до _____
действащ като _____
на _____, със седалище и адрес на
управление _____,
вписано в търговския регистър на _____, с
ЕИК № _____, ИН по ДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. В случай на допускане до участие в договаряне, при изготвяне на първоначална оферта ще са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

2. Запознат съм със съдържанието на проекта на договор, ведно с всички приложения към него, от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка и приемам изцяло условията в него.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

_____,

(дата на подписване)

Декларатор: _____

(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от всяко от лицата по Чл.47, ал.4

Декларация № 4

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-16-ЕР-МР-Д-6, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители"

Долуподписаният/а¹

1., роден/а на
....., с лична карта/паспорт №, издаден/а от
....., на, валиден/а до.....
действащ като
на, със седалище и адрес на
управление
вписано в търговския регистър на, с
ЕИК №, ИН по ДДС

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представленият от мен кандидат при изпълнението на горепосочената обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители *(невярното се зачертава)*;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат *(изписват се наименованията на предприятията/лицата подизпълнители)*, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;
3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде общо% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на
 - a. Подизпълнител 1 *(изписва се името на първия подизпълнител)*
..... ще бъде% от общата стойност на поръчката
 - b. Подизпълнител 2 *(изписва се името на първия подизпълнител)*
..... ще бъде% от общата стойност на поръчката и т.н.
4. Видът на работите, които ще извършва ще бъдат:
 - a. Подизпълнител 1
 - b. Подизпълнител 2

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

.....Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от лицата по Чл.47, ал.4

Декларация № 5 от подизпълнител

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-16-ЕР-МР-Д-6, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители"

Долуподписаният/а¹

1., роден/а на
....., с лична карта/паспорт № издаден/а от
....., на валиден/а до.....
действащ като
на със седалище и адрес на
управление
вписано в търговския регистър на с
ЕИК № ИН по ДДС

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. съм запознат/а и напълно съгласен/а с условията и цялата документация за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка;
2. съм съгласен/а представляваното от мен лице да вземе участие в процедурата като подизпълнител на
3. дела на участие и вида на работите, които представляваното от мен лице ще извърши са:
.....
.....
.....
.....
4. представляваното от мен лице е готово да извърша работата, за която е предвидено;
5. представляваното от мен лице не е част от обединение, което е кандидат по настоящата процедура;
6. представляваното от мен лице не участва самостоятелно като кандидат по настоящата процедура;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

.....г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от лицата по Чл.47, ал.4 за съответния подизпълнител

Проект на договор

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-16-ЕР-МР-Д-б, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители"

Днес,, се сключи настоящият договор между:

EVN България Електроразпределение ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано чрез всеки двама членове от съвета на директорите, в състав: Костадин Величков, Роналд Брехелмахер, Гочо Чемширов, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

XXXXXXXXXXXX със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ №, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК XXXXXXXXXXXX, ИН по ДДС: XXXXXXXXXXXX, представлявано от XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX, наричано по-нататък Изпълнител.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1(1). Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители, съгласно условията на настоящия договор.

II. СТОЙНОСТ

Чл.2. Прогнозната стойност на договора възлиза на (словом) лева, без включен ДДС.

III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Чл.3.(1). Единичните договорени цени, без включен ДДС, са твърди за срока за изпълнение на договора и са съгласно посочените по-горе в настоящия договор.

(2). Единичните договорени цени включват всички необходими разходи (транспортно-командировъчни, ношувки, дневни и други) за изпълнение предмета на настоящия договор.

(3). Условия на доставка: DDP адрес посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Инкотермс 2010, в съответствие с Чл.9. от настоящия договор.

IV. СРОКОВЕ

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до година или до усвояване на стойността съгласно Чл. 2, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

(2). Максимален срок за изпълнение на всяка отделна заявка за доставка по договора е до 30 (тридесет) календарни дни, според договорения капацитет на доставка, съгласно Чл. 11.(8), като отделните заявки за доставка се изпращат до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база и към момента на възникнали при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заявка за доставка с посочени конкретни количества и типове, по факс или имейл до лицето за контакт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочено в чл. 11.(4).

(3). Срокът на изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка за доставка.

(4). В случай на забавяне на изпълнението с 16 (шестнадесет) или повече календарни дни от посочения в чл.4.(3). срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си да откаже доставката на стоката с писмено уведомление, изпратено по един от следните начини: поща, куриер, факс, e-mail.

(5). При нарушаване на сроковете, посочени в Чл.4.(2). за 2 (две) или повече заявки по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се доказва или е видно от подписания приемо-предавателния протокол или други документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е в правото си да прекрати настоящия договор едностранно.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл.5.(1). При неспазване на срока на изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от общата стойност на недоставеното количество, на ден, до максимум 8% от стойността на недоставената част от заявеното количество. Неустойката се прихваща от задължението към доставчика след

изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2). Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото ѝ да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.6.(1). Плащането ще бъде извършвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, без аванс, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършените доставки и получаване на фактура.

(2). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят посочената в Чл. 2. прогнозна стойност.

VII. ГАРАНЦИЯ

Чл.7.(1). Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки на стоката е 36 (тридесет и шест) месеца, считани от датата на приемо-предавателния протокол.

(2). Гаранционните срокове по предходната алинея остават в сила, независимо от изтичане на срока за изпълнение на договора.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8.(1). Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа при себе си за времетраенето на срока на договора плюс гаранционния срок, плюс 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността му. Гаранцията за изпълнение, ще се освободи най-късно до 30 (тридесет) дни след изтичане на този срок, срещу писмено поискване, в случай, че към момента на поискването, не е настъпил гаранционен случай.

Гаранцията за изпълнение се осъществява посредством предоставяне на неотменяема и безусловна банкова гаранция на стойност, равна на стойността на посочената по-горе гаранция за изпълнение, съгласно текстови образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гаранцията за изпълнение може да бъде осъществена и под формата на паричен депозит с посочените по-горе данни в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка.

(2). Гаранцията за изпълнение следва да се предостави към момента на подписване на настоящия договор.

IX. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. Доставките, монтажа и пускането в експлоатация следва да бъдат извършвани на указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места на територията на Република България.

X. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.10.(1). Съгласно Чл.12.(3).2. - Технически спецификации и технически описания към система за предварителен подбор на изпълнители № С-16-EP-MP-Д-6, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители".

(2). В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

(3). Договорът да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

XI. ДРУГО

Чл.11.(1). Стоката ще бъде приемана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено ако е придружена с оригинална фактура с данни ("EVN БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, гр.Пловдив, ул. "Христо Г.Данов" №37, ЕИК: 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, МОЛ: Роналд Брехелмахер), с вписан номер на договора, номера на заявката за доставка, приемо-предавателен протокол и копие от заявката за доставка.

(2). Адрес за кореспонденция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: П. код:....., гр., ул. №...., отдел "....."

Лица за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: - сл.тел.:,
..... - сл.тел.:

(3). Не се допуска фактурирането на материали от различни заявки за доставка или различни договори в една обща фактура. Доставките се приемат в рамките на всеки работен ден до 15:30 часа.

(4). Данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ".....", гр.:

Адрес за кореспонденция: гр., ул. ".....", №, IBAN:
BIC:....., Банка:.....;

Лице за контакти : - тел./факс:

(5). При промяна на данните в предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, в противен случай всяка кореспонденция до гореуказаните адреси се счита за изпратена.

(6). Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна.

(7). Стоките, предмет на настоящия договор, подлежащи на рециклиране, се приемат безвъзмездно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8). Договореният капацитет на доставка съгласно срока посочен в чл.4.(2), е до броя.

(9). Изпълнителят предоставя депозитна/банкова гаранция за изпълнение с дата на издаване и издател

(10). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12.(1). За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

(2). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3). Последователността на документите по важност е следната:

1. Настоящият договор

2. Технически спецификации и Технически описания към система за предварителен подбор на изпълнители № С-16-ЕР-МР-Д-6, с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители“

3. Търговски условия към към система за предварителен подбор на изпълнители № С-16-ЕР-МР-Д-6, с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители“

4. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2011;

5. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2011

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Банкова гаранция за участие/ изпълнение-мостра

към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

№ С-16-ЕР-МР-Д-б, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители"

Банкова гаранция за участие/ изпълнение – мострена бланка с одобрен от Възложителя текст.

<БАНКА >

До <ЕВН България Електроразпределение ЕАД>

<Пловдив, ул."Христо Г.Данов"№37>

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № XXXXXXXX ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ / УЧАСТИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА / В ПРОЦЕДУРА НА ВЪЗЛГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

До нашето внимание беше сведено, че между нашия клиент XXXXXXXXXXXX и **ЕВН България**

Електроразпределение ЕАД предстои да сключи договор N XXXXXX с предмет XXXXXXXX. В съответствие с точка ХХХ на търговските условия, които са неразделна част от горепосочения договор, Изпълнителят се задължава преди подписването на договора да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение.

Предвид гореизложеното ние <БАНКА> се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, отказвайки се от правото на всякакви възражения, без проучване на съответните законови отношения да Ви заплатим всяка сума, чийто максимален размер не надвишава

..... лева (с думи лева)

Заплащането на всяка сума по тази гаранция до максималния размерлева

(с думи лева) се извършва в срок от 3 работни дни след получаване на искане в писмена форма за плащане от името на **ЕВН България Електроразпределение ЕАД** по посочена от Вас банкова сметка.

Нашият ангажимент по настоящата банкова гаранция автоматично се намалява с размера на всяко плащане, извършено по нея.

Настоящата банкова гаранция е валидна до и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17:00 часа на, искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в След тази дата ангажиментът на банката се обезсилва и се счита за окончателно приключен, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат в банката или не.

За всички спорове, произтичащи от тази гаранция ще бъде приложимо българското законодателство

Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските условия или общите условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя
2. В случай, че договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвено от Изпълнителя и предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ.
3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките са опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата.
4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на двустранен приемно-предавателен протокол (ППП).
5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпоредженията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички закони и подзаконовни нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители граждани на Република България и чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи (разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искове.
6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество с всички работещи на обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искове.
7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранция на стоката/услугата важат валидните закони разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното, съгласно договора, изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя.
8. Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използваните от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отпратени към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законовите разпоредби и от договора рискове при поемане на отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от изпълнителя лица при изпълнението на договора.
9. Фактурите трябва да се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и със задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие, че е налице регламентираното, съгласно договора, приемане на доставката/услугата посредством двустранно подписан PPP.
10. В случай, че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки, или при частично изпълнение на услугите, е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от посочения в

договора/заявката срок. Плащания, които са извършени в рамките на този срок, се считат като навреме извършени, относно договорени отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на плащането от страна на Възложителя се прилага законовата лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законовата лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случаи на доказано умишлено виновно поведение.

11. В случай на цесия или залагане на вземане по договор за обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не по факс или e-mail) Възложителя за сключени договори за цесия/ залог. В случай на цесия или залог Възложителят има право да начисли сума за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане.

12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да прихваща собствени вземания, както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, от вземания, които се дължат към Изпълнителя.

13. Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпни за трети лица, докато тя не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава да заплати глоба в размер на 25 000 лева. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други обезщетения за вреди.

14. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на съвременните технически постижения. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, най-вече, но не единствено, свързани с IT- системи и/или данни на Възложителя, когато те не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си.

15. Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.

16. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор, при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници/служители така и всички онези, които предоставят услуги във връзка с изпълнението на договора, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законовите изисквания. Те трябва изрично да са информирани, че нарушаването на изискването за полагане на необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-наказателна отговорност.

17. Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност, или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен запор или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.

18. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от концерна EVN. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.

19. Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.

20. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуване са, или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, са целели чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение.

(Издание Юли 2014)

Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска преговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители.

- 1. Спазване на човешките права.** От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.
- 2. Липса на детски и принудителен труд.** Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недобровolen труд съгг. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).
- 3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място.** Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с респект и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.
- 4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място.** Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.
- 5. Трудово- и социално правни разпоредби.** При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.
- 6. Прозрачност на работното време и възнаграждението.** Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.
- 7. Защита на околната среда.** Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконовни нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.
- 8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии.** Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.
- 9. Високи етични стандарти.** Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се въвлечат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.
- 10. Прозрачни бизнес отношения.** Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.
- 11. Право за провеждане на събрания и стачки.** Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия

(Издание Януари 2011))



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Лере 4
 факс: 940 7078
 e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
- Решение за публикуване

Номер: С-16-EP-MP-Д-6/P1 от 19/02/2016 дл/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
- Б) за промяна
- В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
- чл. 3, ал. 2 от ЗОП
- Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00143 Поделение: _____ Изходящ номер: _____ от дата _____ Коментар на възложителя: _____ _____ _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
- по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование ЕВИ България Електроразпределение ЕАД		
Адрес ул. Христо Г. Данов №37		
Град Пловдив	Пощенски код 4000	Държава България
За контакти		Телефон 0882 834625
Лице за контакт Георги Георгиев		
Електронна поща		Факс 032 278568
Интернет адреси (когато е приложимо) Адрес на възложителя www.evi.bg Адрес на профила на купувача www.evi.bg		

Предварителен подбор - 2. аспект

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |
| | <input type="checkbox"/> Образование |
| | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанишни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкурс за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input checked="" type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 84, т. 1, във връзка с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 81, т. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП		

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>
точка:		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
 Доставки
 Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да Не

IV.2.1.1) Продуктова група

<input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия	<input type="checkbox"/> Климатизици
<input type="checkbox"/> Офис IT оборудване	<input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги
<input type="checkbox"/> Офис осветление	<input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
<input type="checkbox"/> Улично осветление	<input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да Не

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изираща показата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

извършена с решение № _____ от дата _____ г. дд/мм/гггг

(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %)

на обща стойност _____ Валута: _____

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша №18

Град София	Пощенски код 1000	Държава България
	Телефон 02 9884070	
Електронна поща срadmin@срс.bg	Факс 02 9884070	

Интернет адрес (URL):



VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 19/02/2016 г. д/м/г

Възложител:


Трите имена:
/подпис и печат/  

Костадин _____

Длъжност: _____

Изп. член _____

председател на СД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: <http://simap.europa.eu>

КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Директива 2004/17/ЕО

Настоящото обявление представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка Да Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование

ЕВН България Електроразпределение ЕАД

Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)

115552190

Пощенски адрес

ул. Христо Г. Данов №37

Град

Пловдив

Пощенски код

4000

Държава

България

Място/места за контакт

Телефон

0882 834625

На вниманието на

Георги Георгиев

Адрес за електронна поща

Факс

032 278502

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)

Основен адрес на възложителя (URL):

www.evn.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx>

Електронен достъп до документи (URL):

<http://www.evn.bg/Za-nas/Obshchestveni-porachki/Sist--za-predvariteln-podbor-2.aspx>

Електронно подаване на кандидатури и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.

Допълнителна информация може да бъде получена от:

 Горепосоченото/ите място/места за контакт Друго (моля, попълнете приложение А.1)

Допълнителни документи могат да бъдат получени от:

 Горепосоченото/ите място/места за контакт Друго (моля, попълнете приложение А.11)

Заявленията за участие или кандидатурите трябва да бъдат изпратени на:

 Горепосоченото/ите място/места за контакт Друго (моля, попълнете приложение А.111)

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

 Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия Железопътни услуги Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друго (моля, пояснете): _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

I.3) Възлагане на поръчката от името на други възложители
 Възложителят извършва покупка от името на други възложители (ако да, информация за тези възложители може да бъде предоставена в приложение А) Да Не

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя
 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители

II.2) Вид на поръчката (изберете само една категория – строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
		Категория услуга No Моля, вижте приложение B2 относно категориите услуги

II.3) Описание на строителството, услугите или стоките, които трябва да бъдат възложени посредством квалификационната система
 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	31214500	

II.5) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
 Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да Не

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Квалифициране за системата (Когато тази информация е в голям обем и се основава на документи, с които разполагат заинтересованите изпълнители на доставки, строителство или услуги, достатъчно е обобщение на основните условия и методи и позоваване на тези документи)	
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 1. Списък с пълно и коректно изброяване на приложените документи 2. Подписани и подпечатани от кандидата: Проектно-договор, ведно с Търговски условия,	Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия: 1. Списък от Кандидата с пълно и коректно изброяване на приложените документи 2. Подписани и подпечатани от кандидата: Проектно-договор, ведно с Търговски условия,

<p>Технически спецификации, технически описания, Техническа анкетна карта, Общи условия на закупуване на дружествата от групата на ЕВН и Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на ЕВН, приложения към проекта договор.</p> <p>3. Детайлно техническо описание на предлаганите от Кандидата стоки.</p> <p>Изисквания за юридическото състояние:</p> <p>4. Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата.</p> <p>5 Декларация № 1 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, и ал 5 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по Чл.48 за чуждестранни физически и юридически лица)</p> <p>6. Декларация № 2 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП</p>	<p>Технически спецификации, технически описания, Техническа анкетна карта, Общи условия на закупуване на дружествата от групата на ЕВН и Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на ЕВН, приложения към проекта договор.</p> <p>3. Детайлно техническо описание на предлаганите от Кандидата стоки.</p> <p>4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващият обединението.</p> <p>5. Декларация от Кандидата</p> <p>6. Декларация от Кандидата</p>
--	---

<p>7. Декларация № 3 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 от ЗОП</p> <p>8. Декларация № 4 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, когато е приложима</p> <p>9. Декларация № 5 от подизпълнител, когато е приложима</p> <p>Изисквания за технически възможности и квалификация:</p> <p>10. Кандидатът трябва да разполага с признат опит в изпълнението на подобни с предмета на поръчката доставки.</p>	<p>7. Декларация от Кандидата</p> <p>8. Декларация от Кандидата, когато е приложима</p> <p>9. Декларация от Кандидата, когато е приложима</p>
<p>11. Предлаганите от кандидата продукти трябва да изпълняват изцяло минималните технически изисквания на Възложителя към стоките, посочени в Техническите спецификации, техническите описания и Техническа анкетна карта - неразделна част от документацията за участие</p>	<p>10. Доказва се с предоставяне на списък на извършените през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, минимум 2 доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. В списъка се включва информация за стойностите, датите и получателите на доставките, като се прилага и доказателство за предоставената доставка. Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или като се посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.</p> <p>11. Доказва се чрез приложени попълнена, подписана и подпечатана Техническа анкетна карта, и попълнена, подписана и подпечатана Техническа спецификация № EVN EP AD - TC 53 / 01 от 01.03.2013 г, заедно с изисканите в тях приложения.</p>
<p>12. Кандидатът да е производител на предлаганите от него стоки, за което представя надлежно доказателство или да бъде оторизиран представител</p>	<p>12. В случай, че документът - доказателство изхожда от лице, различно от законния представител на производителя, то Кандидатът е длъжен да</p>

<p>или дилър на производителя, за което също представя надлежно доказателство.</p> <p>13. Кандидатът или неговият производител задължително трябва да представят 1 (една) мостра (в база на Кандидата или на неговия производител) на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители, съответстващи на на Техническите спецификации и техническите описания.</p> <p>14. Кандидатът трябва да има внедрена система за управление на качеството.</p> <p>Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Zanas/Obshtestveni-porachki/Sist-za-predvaritelen-podbor-2.aspx</p>	<p>удостовери представителната власт на автора на документа. В случай, че кандидатът не е производител, той трябва да представи валиден документ (пълномощно, договор, писмо и др.), издаден/подписан от лице, представляващо производителя, даващ права за продажба (дистрибуция) на стоките.</p> <p>13. Заедно със заявлението за участие Кандидатът или неговият производител задължително трябва да представят 1 (една) мостра (в база на Кандидата или на неговия производител) на на табло за управление и предаване на данни в реално време на независими производители, съответстващи на на Технически спецификации, технически описания.</p> <p>14. Кандидатът да представи актуален сертификат ISO 9000 или аналогичен съгласно въведената система.</p> <p>Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Zanas/Obshtestveni-porachki/Sist-za-predvaritelen-podbor-2.aspx</p>
<p>III.1.2) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)</p> <p><input type="checkbox"/> Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрита</p> <p><input type="checkbox"/> Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места</p>	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Критерии за възлагане

IV.1.1) Критерии за възлагане (ако са известни)

- Най-ниска цена
или
- икономически най-изгодна оферта с оглед на
- посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

<input type="checkbox"/> критериите, посочени в спецификациите, в поканата за предлагане на оферта или за договаряне	
Критерии	Тежест
IV.1.2) Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг (ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите случаи) С-16-ЕР-МР-Д-6
IV.2.2) Срок на действие на квалификационната система Срок на действие: от 19/02/2016 дд/мм/гггг до 19/02/2019 дд/мм/гггг <input type="checkbox"/> Неограничен срок на действие <input type="checkbox"/> Друго
IV.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи) Подновяване на квалификационната система (ако да) необходими формалности за оценяване дали са спазени изискванията:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз Една или повече поръчки, обхванати от квалификационната система, са във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз (ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи) Изпълнителите по настоящата система за предварителен подбор ще бъдат избирани следвайки актуалните разпоредби на ЗОП измежду допуснатите участници в системата за предварителен подбор, към момента на възникване на необходимост за изпълнение на предмета на системата за предварителен подбор. Условия за получаване на документацията за участие: Документацията е налична в профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshchestveni-porachki/Sist--za-predvariteln-podbor-2.aspx При условие, че кандидат желае да участва в обществената поръчка, той трябва да закупи документацията на хартиен носител, на цена от 20,00 лв. без ДДС.	

Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 и BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС.

Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.2.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация;

Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане, данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес бул. Витоша № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9884070
Адрес за електронна поща cpcadmin@cpc.bg		Факс 02 9807315
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

Официално наименование		
Пощенски адрес		
Град	Пощенски код	Държава
		Телефон
Адрес за електронна поща		Факс
Интернет адрес (URL):		

VI.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VI.3.2 ИЛИ при необходимост рубрика VI.3.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Съгласно чл.120 и следващите от ЗОП /Глава единадесета - Обжалване/

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на

жалби		
Официално наименование		
Пощенски адрес		
Град	Пощенски код	Държава
		Телефон
Адрес за електронна поща		Факс
Интернет адрес (URL):		
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 19/02/2016 дд/мм/гггг		

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ**

I) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес		
Град	Пощенски код	Държава
Място/места за контакт		Телефон
На вниманието на		
Адрес за електронна поща		Факс
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и места за контакт, от които може да бъдат получени допълнителни документи		
Официално наименование ЕВН България Електроразпределение ЕАД		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес ул. Христо Г. Данов №37		
Град Пловдив	Пощенски код 4000	Държава България
Място/места за контакт		Телефон 0882 833810
На вниманието на Румяна Вършилова		
Адрес за електронна поща		Факс
Интернет адрес (URL):		

III) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени заявленията за участие и кандидатурите		
Официално наименование ЕВН България Електроразпределение ЕАД		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес ул. Христо Г. Данов №37		
Град Пловдив	Пощенски код 4000	Държава България
Място/места за контакт Деловодство	Телефон 032 304625	
На вниманието на Георги Георгиев		
Адрес за електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
IV) Адрес на другия възложител, от името на когото възложителят извършва покупка		

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Категории услуги, посочени в раздел II: Обект на поръчката

Директива 2004/17/ЕО

Категория №(1)	Предмет
1	Услуги по поддръжка и ремонт
2	Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща
3	Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща
4	Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5	Далекосъобщителни услуги
6	Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7	Компютърни и свързаните с тях услуги
8	Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9	Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10	Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11	Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12	Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
13	Рекламни услуги
14	Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15	Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
16	Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни и сходни услуги
Категория №(7)	Предмет
17	Услуги на хотели и ресторанти
18	Услуги на железопътния транспорт
19	Услуги на водния транспорт
20	Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21	Юридически услуги
22	Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23	Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24	Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25	Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26	Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
27	Други услуги

- (1) Категории услуги по смисъла на член 31 и приложение XVII А към Директива 2004/17/ЕО.
- (2) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
- (3) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
- (4) С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват: услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем, независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.
- (5) С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.
- (6) С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
- (7) Категории услуги по смисъла на член 32 и приложение XVII Б към Директива 2004/17/ЕО.
- (8) С изключение на трудови договори.